Das Urheberrecht an diesen Techn.Unterlagen,die dem Empfänger
persönlich anvertraut sind,verbleiben jederzeit unserer Firma.
Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert
oder an dritt Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.
STB Engineering AG CH-8892 Berschis

Ausdruck für:

- ☐ Installation
- ☐ Automatiker
- ☐ Schaltschrank
- ☐ Kunde / Archiv
- ☐ .....

STB Die Schnittstelle zur guten Lösung

Engineering
Automation
Schaltanlagen

STB
Seilereistrasse 3a
CH-8892 Berschis

Tel. 081 720 10 20
Fax. 081 720 10 28
info@stb-ag.ch
www.stb-ag.ch

Stromlaufschema

Änderungsdokumentation

Index	Datum	Name	Blatt-Nr. / Beschreibung
A			

Kunde: .....

Anlage: UP-Aussenzählerkasten

Auftrags Nr.: A404 431 261

Objekt: .....

Schrankbez. : +AZK

Anzahl der Seiten : 6

Index			Erst.		.....		Titelblatt	A404 431 261	Anl. = X
			Bearb.	GUM					Ort +AZK
Änderung	02. Okt. 2007	SCS	Gepr.		UP-Aussenzählerkasten			.....	Bl. 1
	Datum	Name	Makro						Total 20

Inhaltsverzeichnis

Anlage	Ort	Seite	Seitenbenennung	Datum	Änderung	Index
X	AZK	1	Titelblatt			
X	AZK	2	Inhaltsverzeichnis			
X	AZK	5	Disposition			
X	AZK	10	Einspeisung HAK Erdung			
X	AZK	12	Rundsteuerempfänger			
X	AZK	20	Messung			

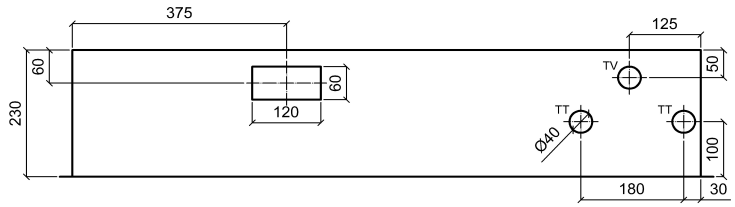

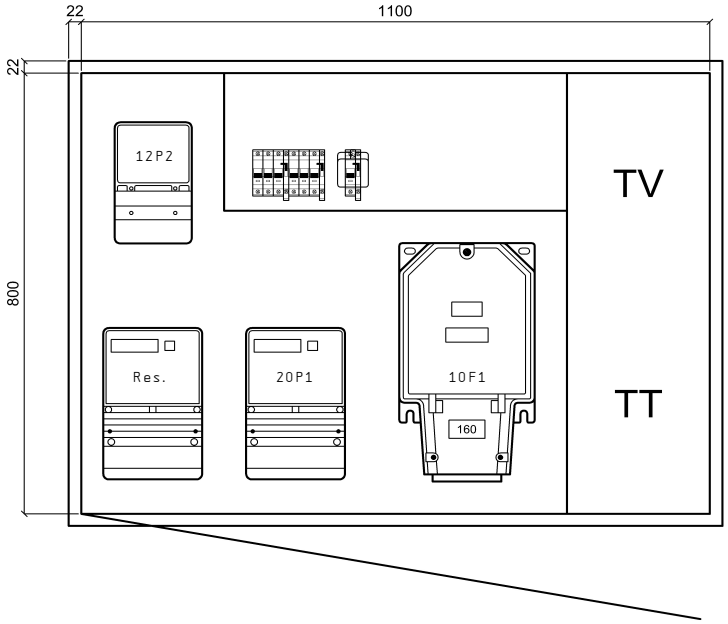

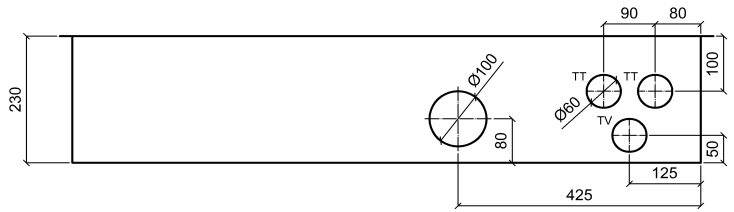

UP-Aluminiumschrank, Front roh, Seitenwände und Rückwand grundiert

Ausführung ohne Regenzarge
bei Bedarf, im Zubehör, separat bestellen

Aussparung	BxHxT	zuzüglich
bei Mauerwerk:	1150x850x250mm	Isolation
bei Sichtmauerwerk:	1120x820x250mm	Isolation
Zargenmass:	1144x844x230mm	
Kastenmass:	1100x800x230mm	

Netz:	3x400/230VAC / 50Hz
In:	63A
Icu:	10kA
Ipk:	18kA
Nullungsart:	TN-C / TN-S
Berührungsschutz:	IP 2X / (Laien)
Schutzart Schrank:	IP 43

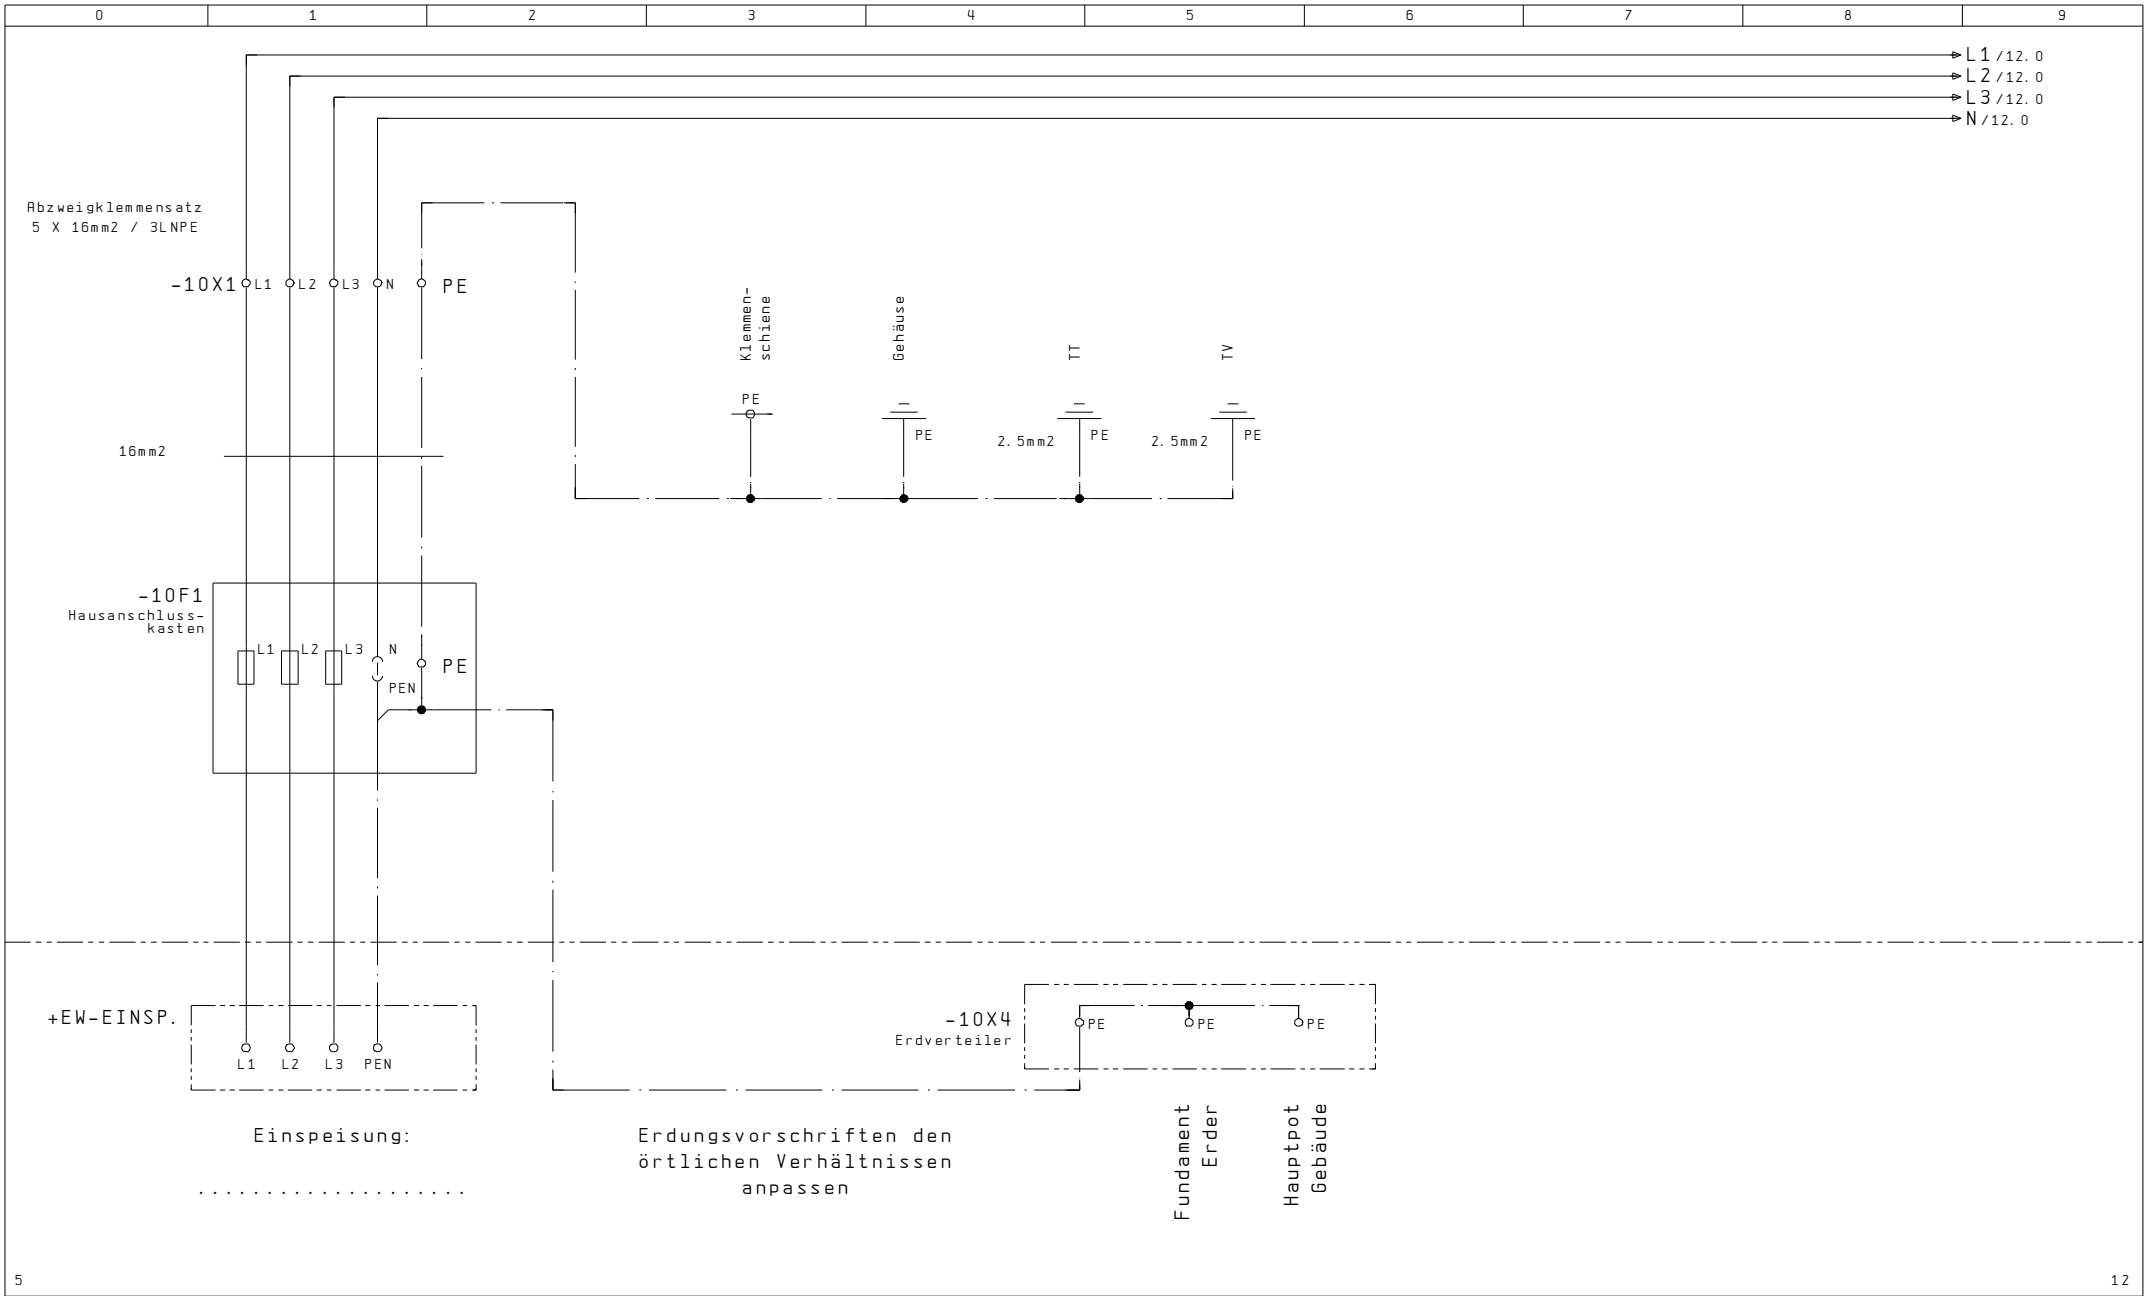

Index			Erst.		.....		Einspeisung	A404 431 261	Anl. = X
			Bearb.	GUM			HAK		Ort +AZK
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	Gepr.		UP-Aussenzählerkasten		Erdung	.....	Bl. 10
	Datum	Name	Makro						Total 20

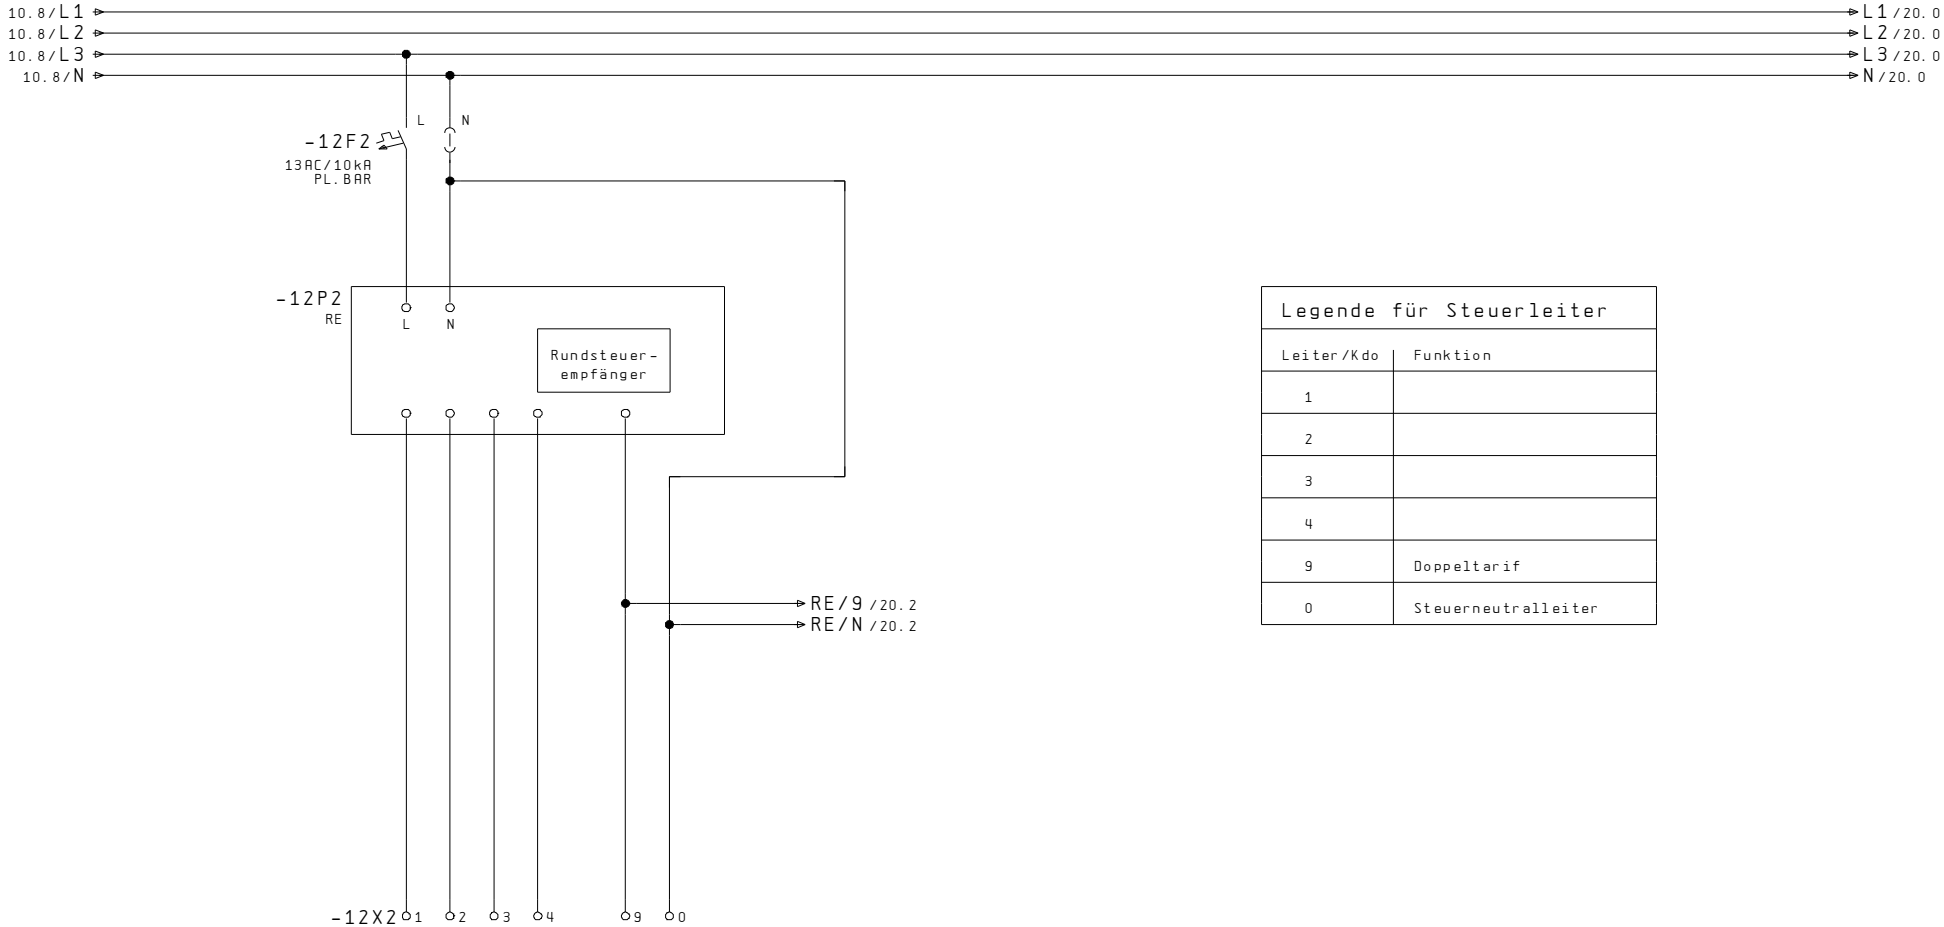

Legende für Steuerleiter	
Leiter/Kdo	Funktion
1	
2	
3	
4	
9	Doppeltarif
0	Steuerneutralleiter

RE - Klemmensatz
6x6mm2 / 5LN

10 20

Index			Erst.		.....		Rundsteuer-	A404 431 261	Anl. = X
			Bearb.	GUM			empfänger		Ort +AZK
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	Gepr.		UP-Aussenzählerkasten			.....	Bl. 12
	Datum	Name	Makro						Total 20

Bezügerabgang
3LNPE / 63A

.....

12

Index			Erst.		.....		Messung	A404 431 261	Anl. = X
			Bearb.	GUM					Ort +AZK
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	Gepr.		UP-Aussenzählerkasten			.....	Bl. 20
	Datum	Name	Makro						Total 20