


Das Urheberrecht an diesen Techn.Unterlagen, die dem Empfänger persönlich anvertraut sind, verbleiben jederzeit unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert oder an dritt Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. STB Engineering AG CH-8892 Berschis

Ausdruck für:

- Installation
- Automatiker
- Schaltschrank
- Kunde / Archiv
-

STB Die Schnittstelle zur guten Lösung

Engineering
Automation
Schaltanlagen



STB
Seilereistrasse 3a
CH-8892 Berschis

Tel. 081 720 10 20
Fax. 081 720 10 28
info@stb-ag.ch
www.stb-ag.ch

Stromlaufschema

Änderungsdokumentation

Index	Datum	Name	Blatt-Nr. / Beschreibung
A			

Kunde:

Anlage: UP-Aussenzählerkasten



Auftrags Nr.: A404 431 302

Objekt:

Schrankbez. : +AZK

Anzahl der Seiten : 6

Index		Erst.			Titelblatt	A404 431 302	Anl. = X
		Bearb.	GUM					Ort +AZK
Änderung	02. Okt. 2007	SCS		UP-Aussenzählerkasten				Bl. 1
	Datum	Name	Makro					Total 20

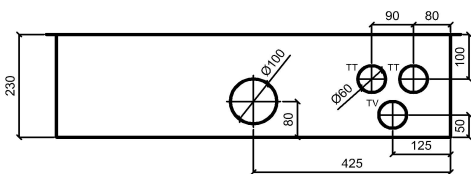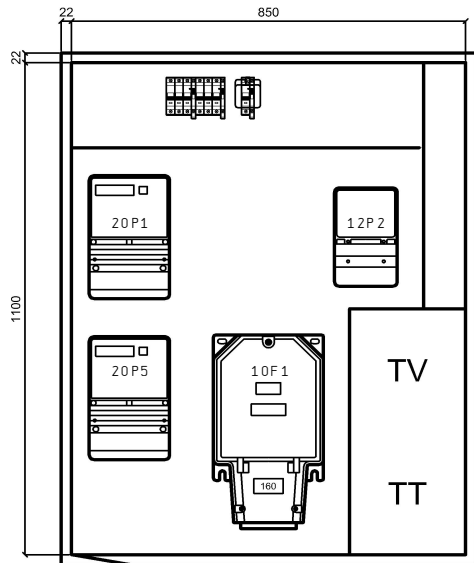

UP-Aluminiumschrank, Front roh, Seitenwände und Rückwand grundiert

Ausführung ohne Regenzarge
bei Bedarf, im Zubehör, separat bestellen

Aussparung	BxHxT	zuzüglich
bei Mauerwerk:	900x1150x250mm	Isolation
bei Sichtmauerwerk:	870x1120x250mm	Isolation
Zargenmass:	894x1144x230mm	
Kastenmass:	850x1100x230mm	

Netz:	3x400/230VAC / 50Hz
In:	40A
Icu:	10kA
Ipk:	18kA
Nullungsart:	TN-C / TN-S
Berührungsschutz:	IP 2X / (Laien)
Schutzart Schrank:	IP 43

Index		Erst.	
		Bearb.	STB
Änderung	17. Okt. 2007	SCS	Gepf.
	Datum	Name	Makro


UP-Aussenzählerkasten



Disposition

A404 431 302

Anl. = X	
Ort +AZK	
B1.	5
Total	20

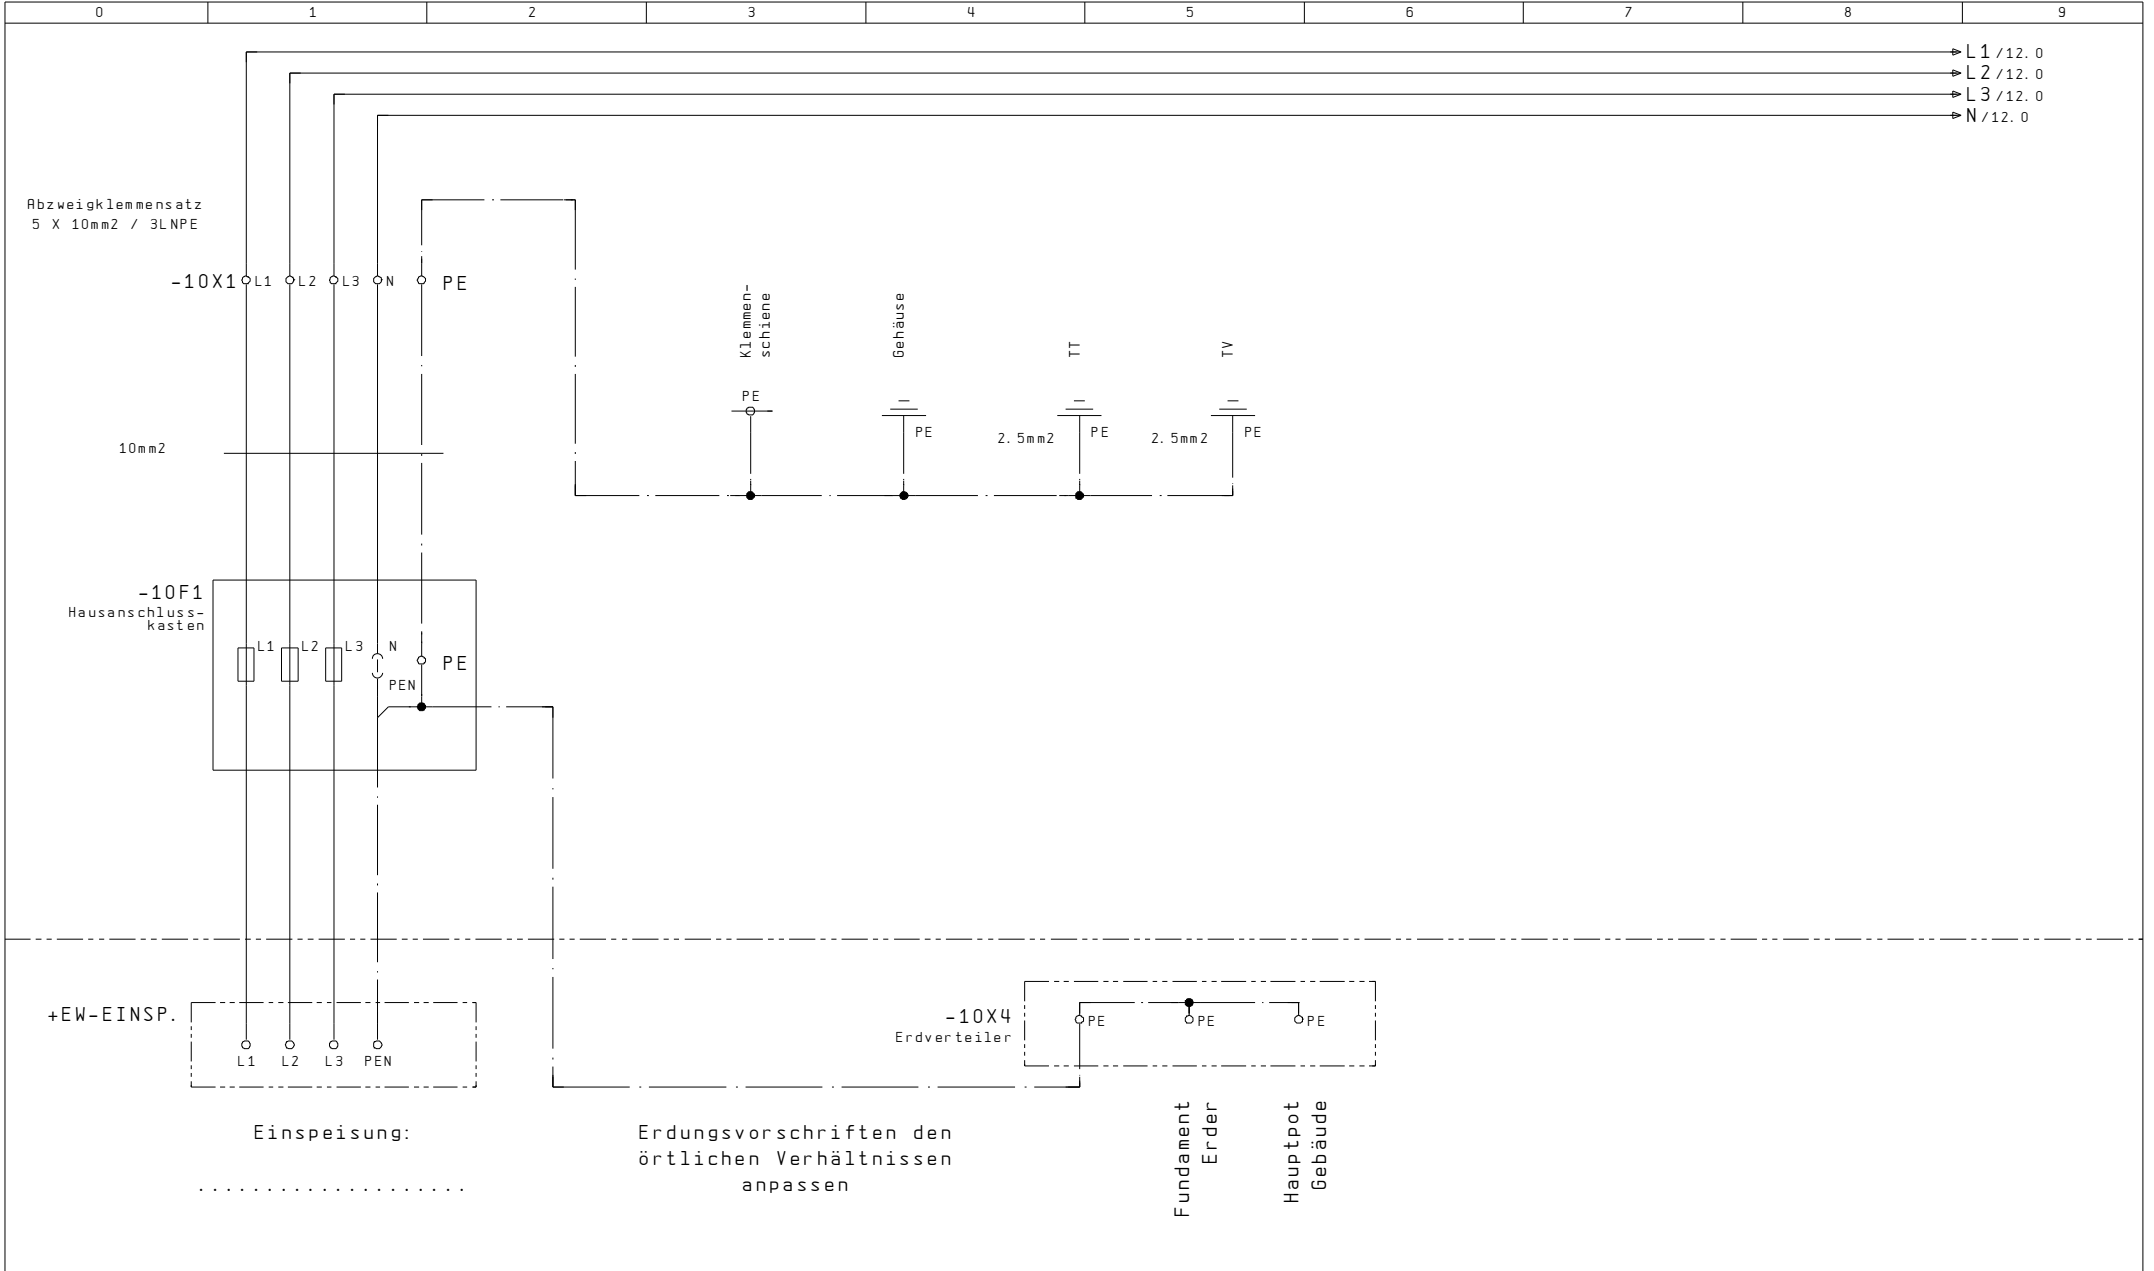


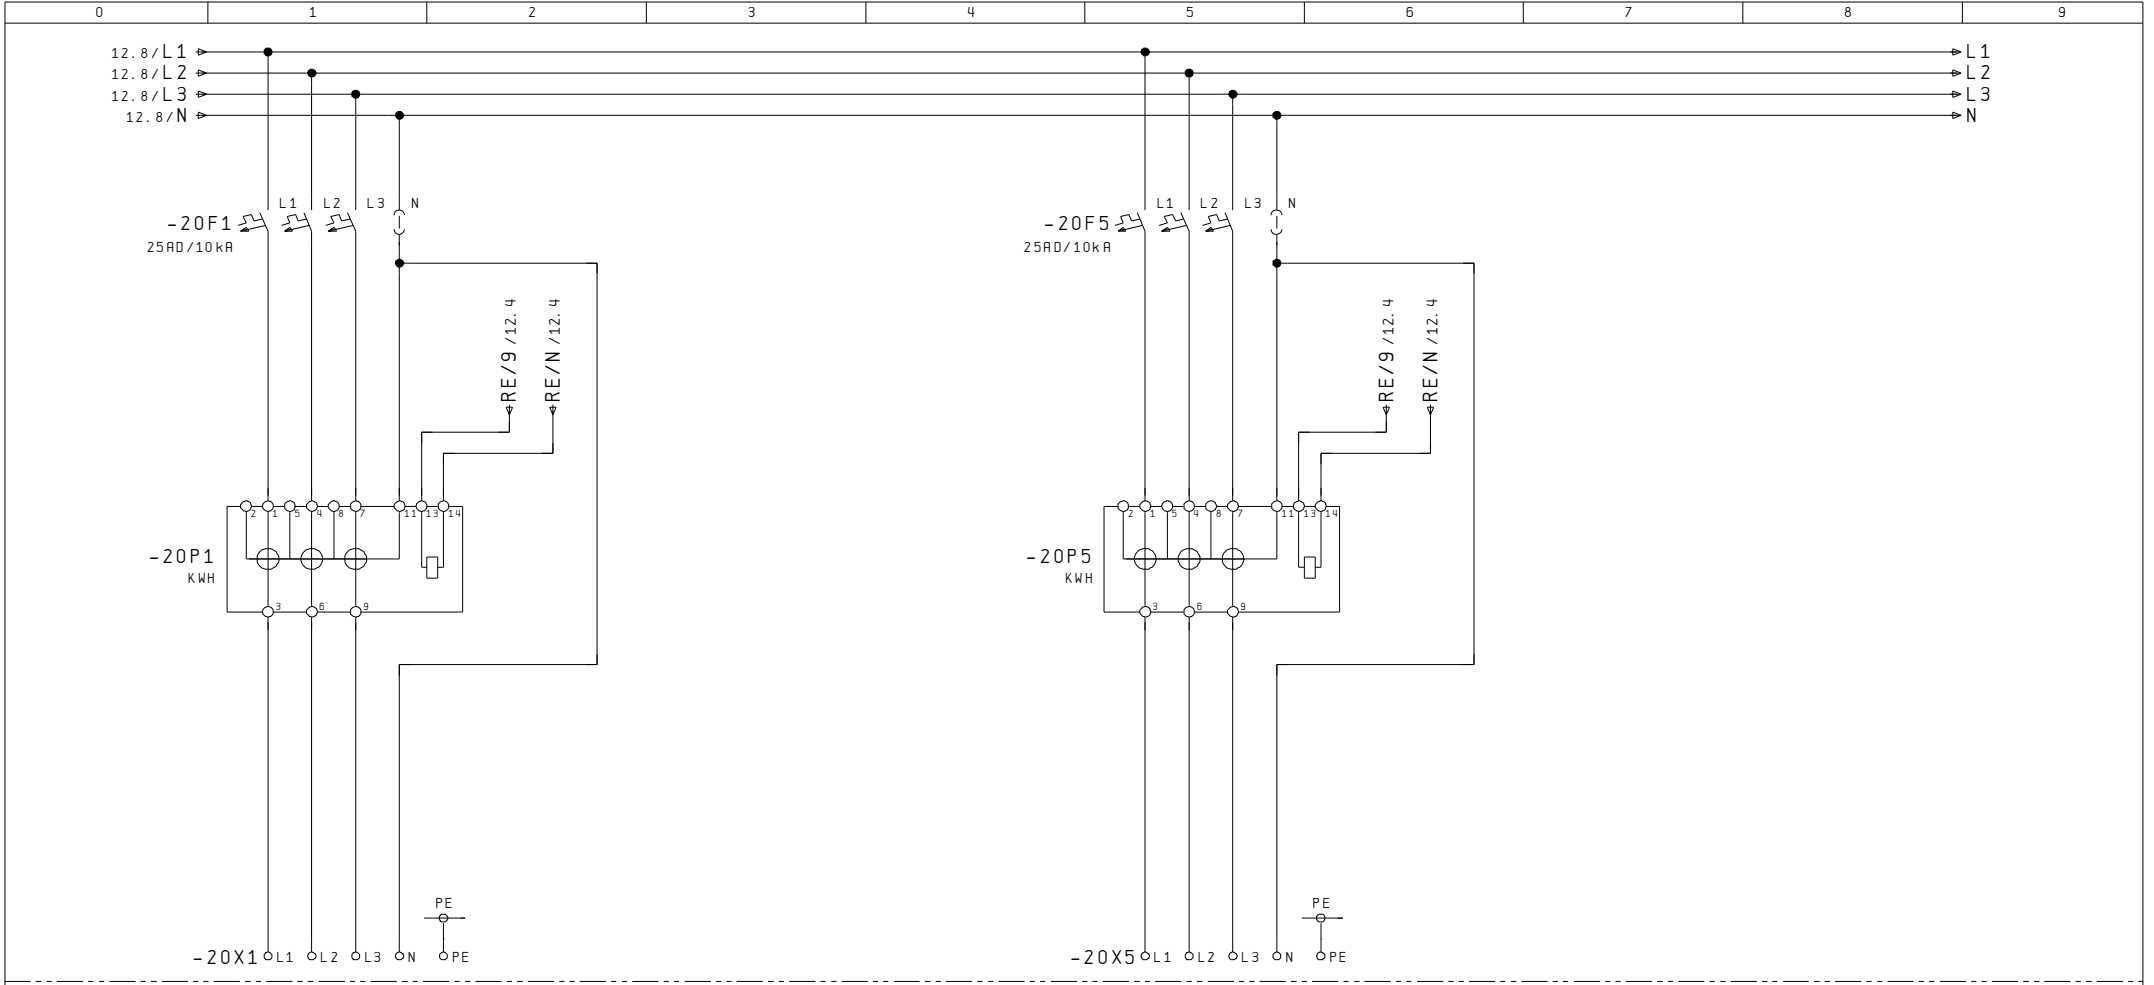
5				12
Index		Erst.		UP-Aussenzählerkasten
		Bearb.	GUM	
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	Gepf.	Einspeisung HAK Erdung
	Datum	Name	Makro	
			A404 431 302	
			Anl. = X Ort +AZK	
			B1. 10	
			Total 20	





RE - Klemmsatz
6x6mm² / 5LN

Index		Erst.			Rundsteuer- empfänger	A404 431 302	Anl. = X
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	GUM	UP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK
	Datum	Name	Makro					B1. 12
								Total 20



Bezügerabgang
3LNPE / 25A

Bezügerabgang
3LNPE / 25A

12

Index		Erst.		Messung	A404 431 302	Anl. = X	
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	Bearb. GUM	UP-Aussenzählerkasten			Ort +AZK	
	Datum	Name	Makro				B1. 20	
							Total	20

