


Das Urheberrecht an diesen Techn.Unterlagen, die dem Empfänger persönlich anvertraut sind, verbleiben jederzeit unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert oder an dritt Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.
STB Engineering AG CH-8892 Berschis

Ausdruck für:

- Installation
- Automatischer
- Schaltschrank
- Kunde / Archiv
-

STB Die Schnittstelle zur guten Lösung

Engineering
Automation
Schaltanlagen



STB
Seilereistrasse 3a
CH-8892 Berschis

Tel. 081 720 10 20
Fax. 081 720 10 28
info@stb-ag.ch
www.stb-ag.ch

Stromlaufschema

Änderungsdokumentation

Index	Datum	Name	Blatt-Nr. / Beschreibung
A			

Kunde:


Anlage: UP-Aussenzählerkasten




Auftrags Nr.: A404 432 131

Objekt:

Schrankbez. : +AZK

Anzahl der Seiten : 6

Index		Erst.			Titelblatt	A404 432 131	Anl. = X
Änderung	02. Okt. 2007	SCS	Bearb. GUM	UP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK
	Datum	Name	Makro					B1. 1
								Total 20

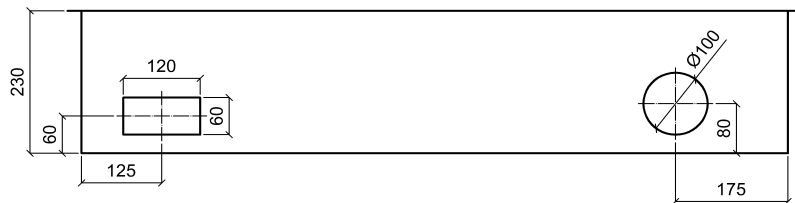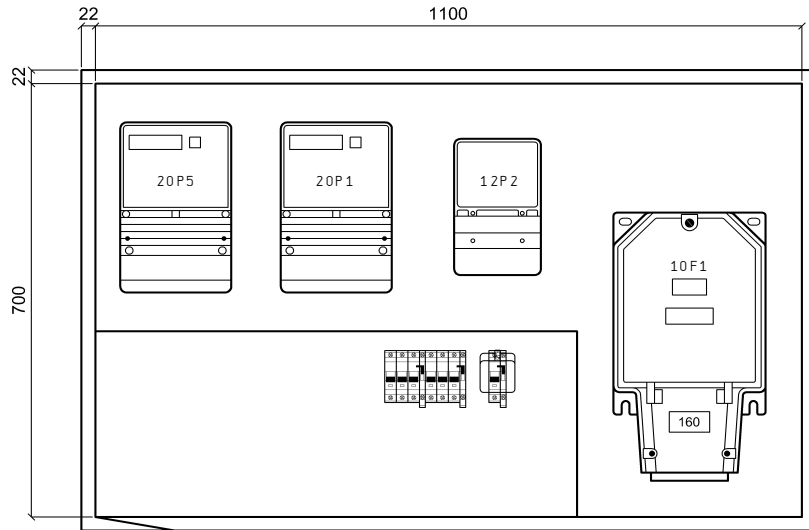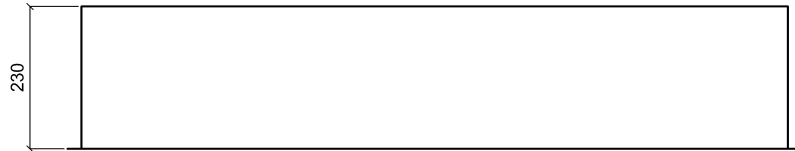

UP-Aluminiumschrank, Front roh, Seitenwände und Rückwand grundiert

Ausführung ohne Regenzarge
bei Bedarf, im Zubehör, separat bestellen

Aussparung	BxHxT	zuzüglich
bei Mauerwerk:	1150x750x250mm	Isolation
bei Sichtmauerwerk:	1120x720x250mm	Isolation
Zargenmass:	1144x744x230mm	
Kastenmass:	1100x700x230mm	


Netz:	3x400/230VAC / 50Hz
In:	80A
Icu:	10kA
Ipk:	18kA
Nullungsart:	TN-C / TN-S
Berührungsschutz:	IP 2X / (Laien)
Schutzart Schrank:	IP 43


Index		Erst.		Disposition	A404 432 131	Anl. = X
		Bearb.	STB				Ort +AZK
Änderung	31. Okt. 2007	SCS		UP-Aussenzählerkasten			B1. 5
	Datum	Name	Makro				Total 20





RE - Klemmsatz
6x6mm² / 5LN

Index		Erst.			Rundsteuer-empfänger	A404 432 131	Anl. = X
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	GUM	UP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK
	Datum	Name	Makro					B1. 12
								Total 20

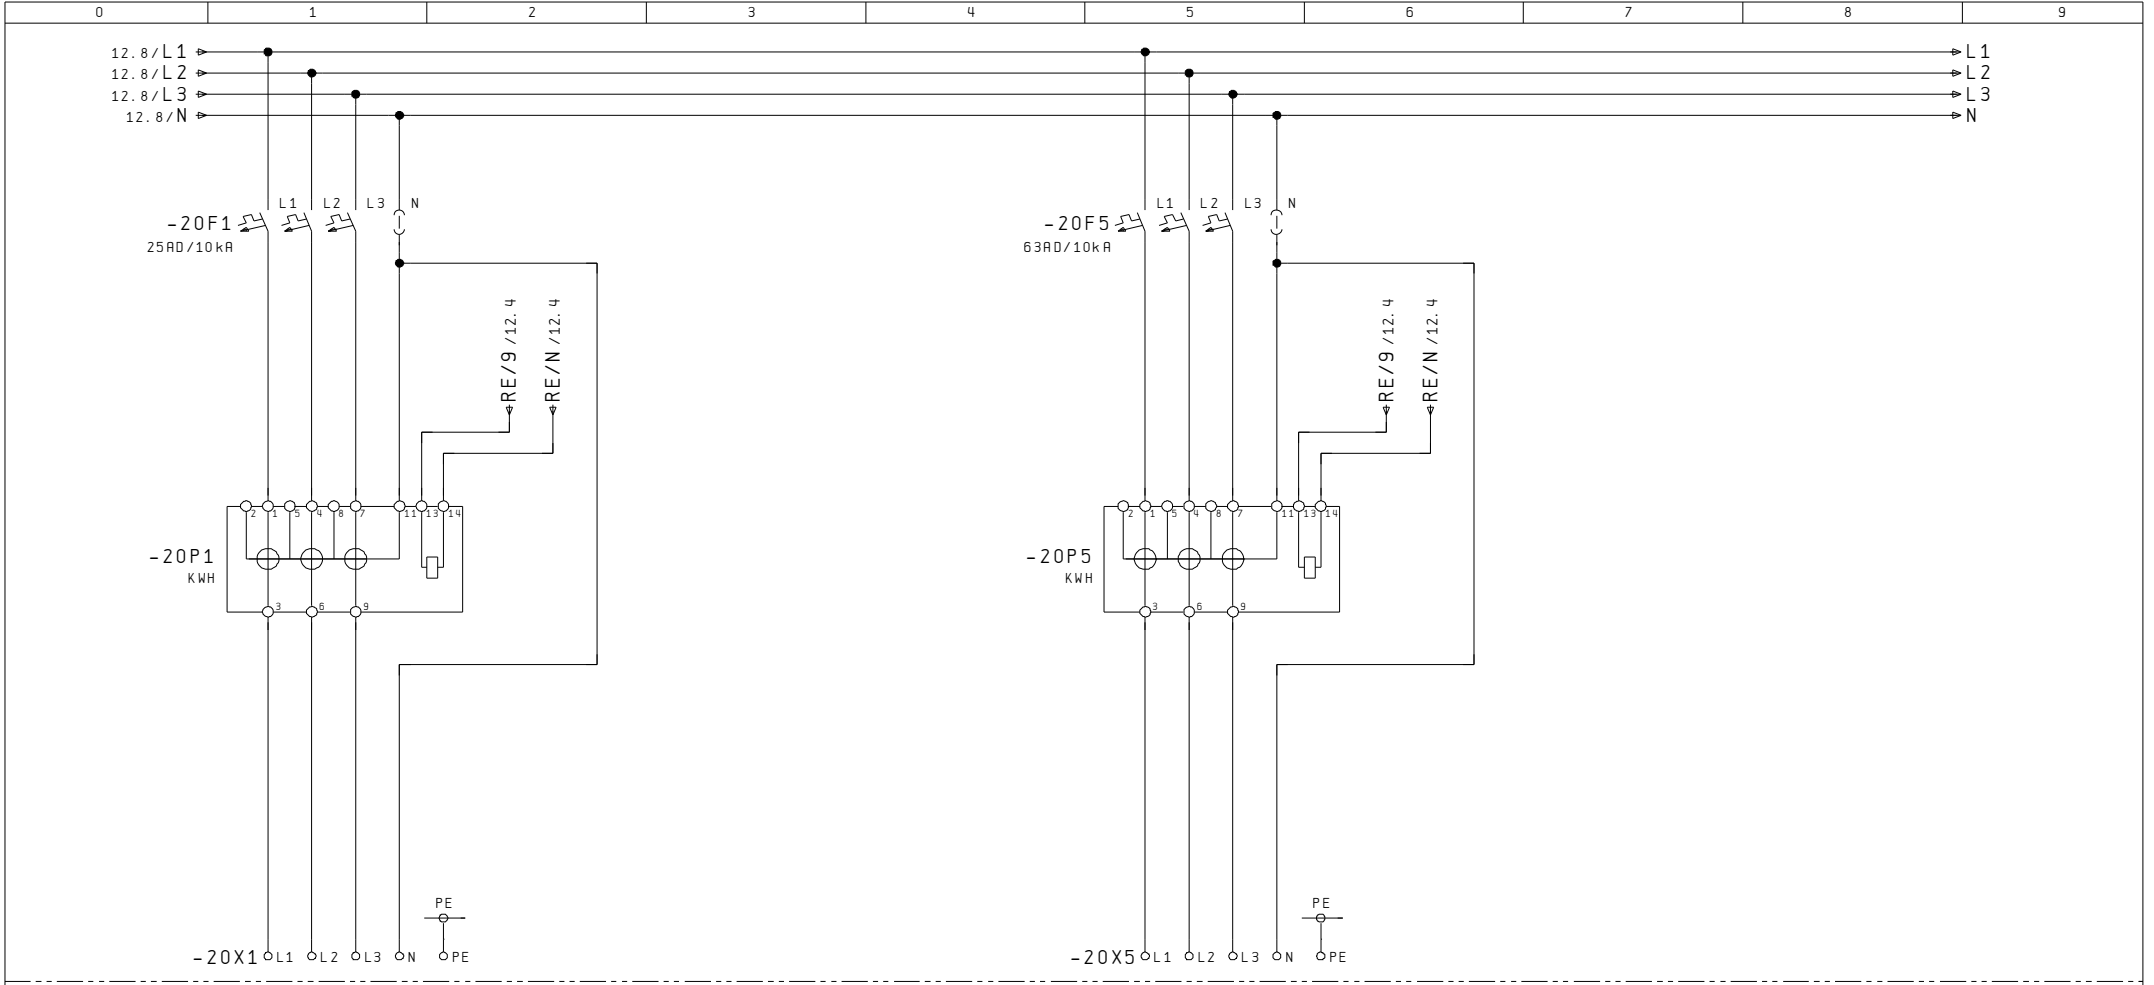

Bezügerabgang
3LNPE / 25A

Bezügerabgang
3LNPE / 63A

12

Index		Erst.		Messung	A404 432 131	Anl. = X	
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	Bearb. GUM	UP-Aussenzählerkasten			Ort +AZK	
	Datum	Name	Makro				B1. 20	
							Total	20

