


UP-Aluminiumschrank, Front roh, Seitenwände und Rückwand grundiert


Ausführung ohne Regenzarge
bei Bedarf, im Zubehör, separat bestellen

| Aussparung | BxHxT | zuzüglich |
|---------------------|---------------|-----------|
| bei Mauerwerk: | 900x850x250mm | Isolation |
| bei Sichtmauerwerk: | 870x820x250mm | Isolation |
| Zargenmass: | 894x844x230mm | |
| Kastenmass: | 850x800x230mm | |

| | |
|--------------------|---------------------|
| Netz: | 3x400/230VAC / 50Hz |
| In: | 40A |
| Icu: | 10kA |
| Ipk: | 18kA |
| Nullungsart: | TN-C / TN-S |
| Berührungsschutz: | IP 2X / (Laien) |
| Schutzart Schrank: | IP 43 |


| | | | | | | | | |
|----------|---------------|--------|-------|-----------------------|--|-------------|--------------|----------|
| Index | | Erst. | | | | Disposition | A404 432 202 | Anl. = X |
| | | Bearb. | STB | UP-Aussenzählerkasten | | | | Ort +AZK |
| Änderung | 16. Okt. 2007 | SCS | Gepf. | | | | | B1. 5 |
| | Datum | Name | Makro | | | | | Total 20 |

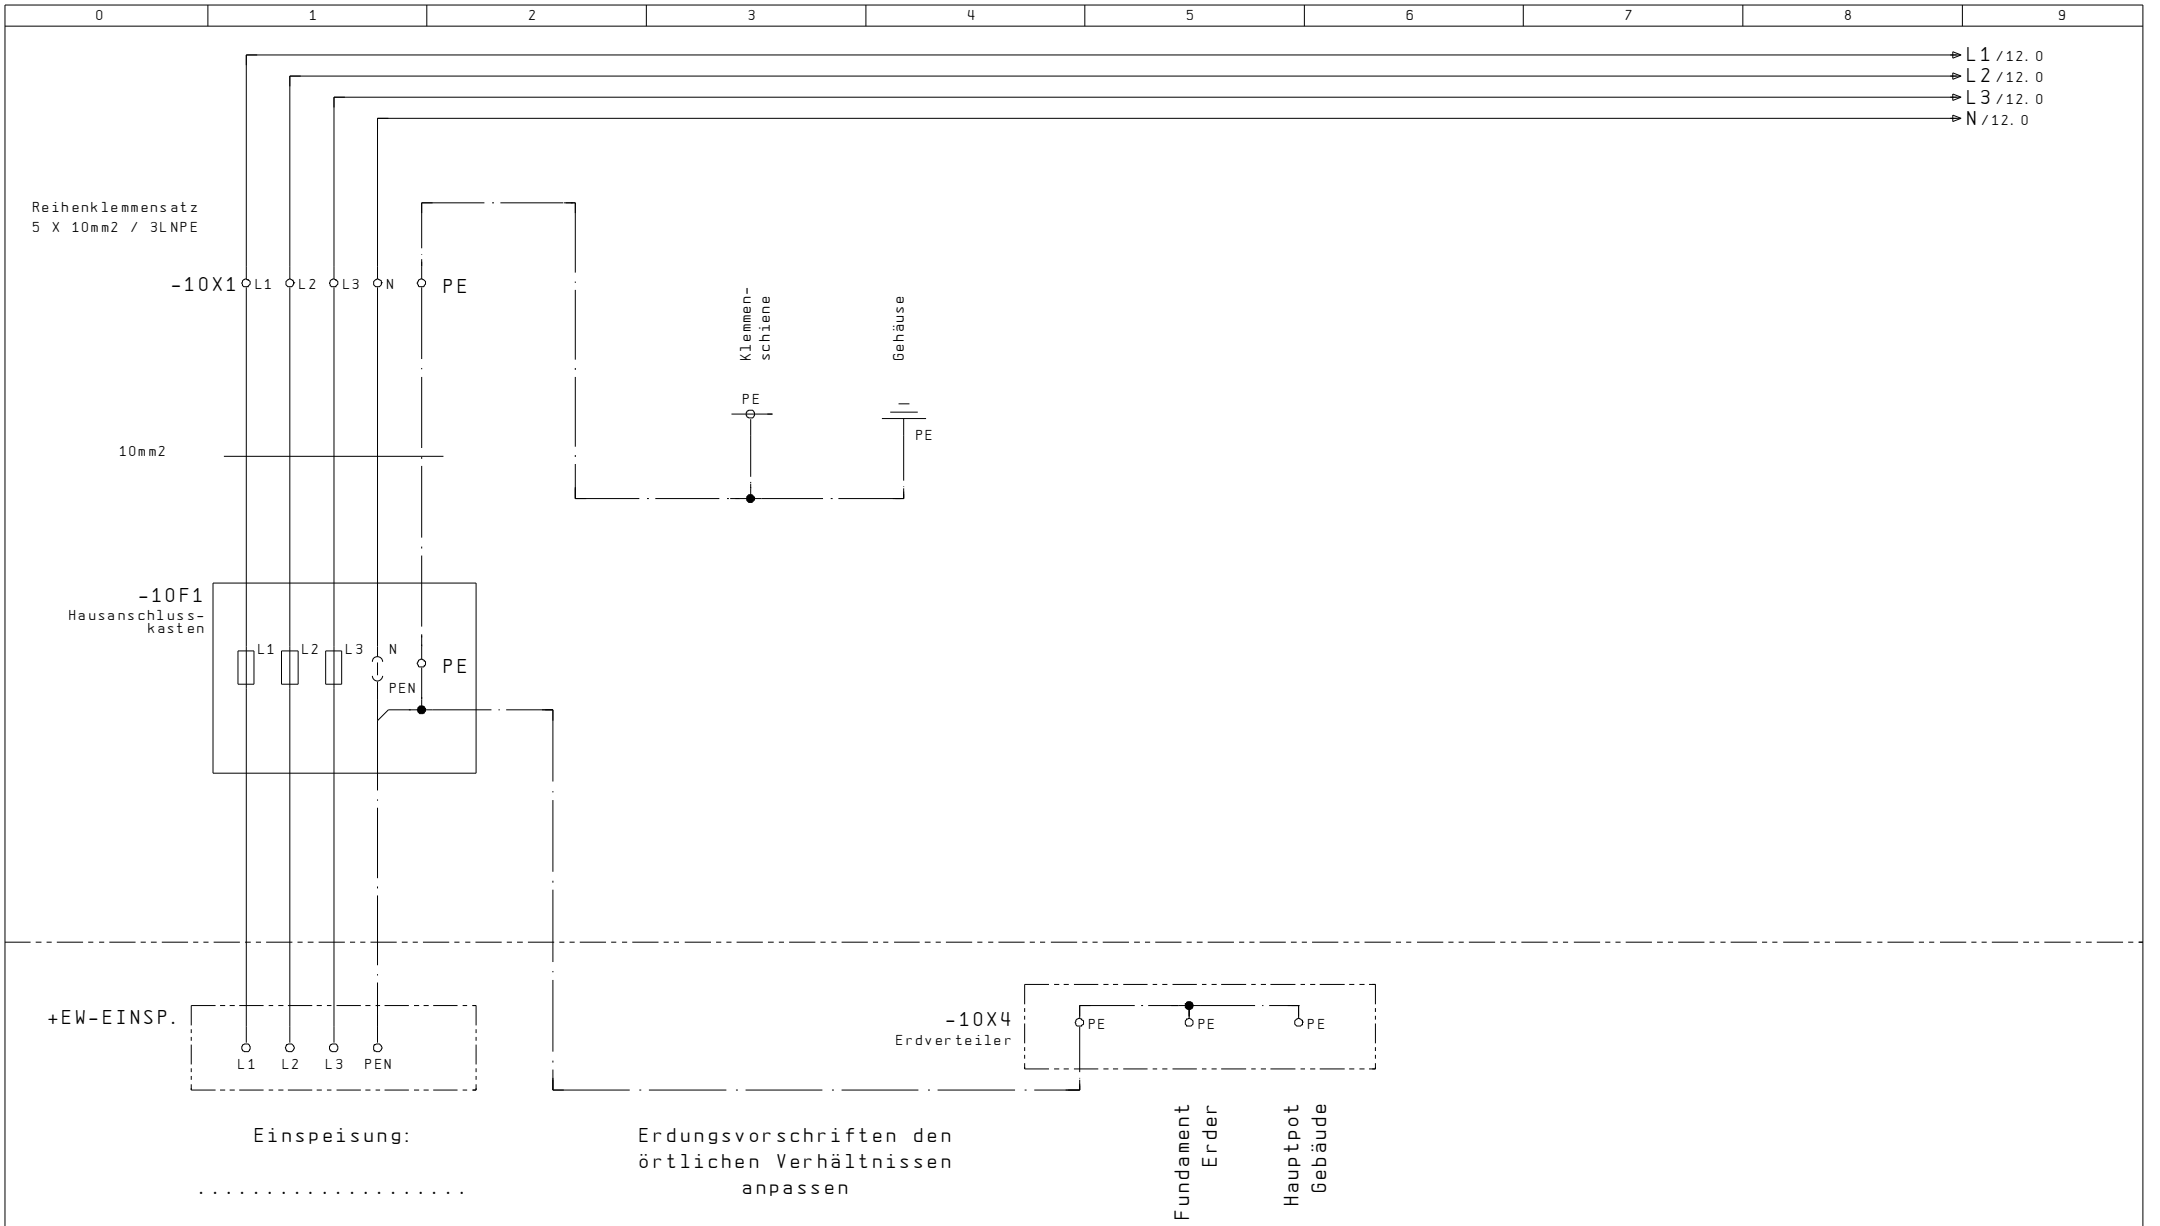


| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|-------|--------|-------|-----------------------|--|-------------|--|--------------|--|----------|-------|--------|----|--|
| 5 | | | | | | | | | | | | | | 12 | |
| Index | | Erst. | | | |  | Einspeisung | | A404 432 202 | | Anl. = X | | | | |
| Änderung | 05. Okt. 2007 | SCS | Bearb. | GUM | UP-Aussenzählerkasten | | HAK | | | | Ort +AZK | | | | |
| | Datum | Name | Gepr. | | | | Erdung | | | | | | B1. 10 | | |
| | | | | | | | | | | | | Total | | 20 | |



RE - Klemmsatz
6x6mm² / 5LN


| | | | | | | | | |
|----------|---------------|-------|-------|-----------------------|--|--------------------------|--------------|----------|
| Index | | Erst. | | |  | Rundsteuer- empfänger | A404 432 202 | Anl. = X |
| Änderung | 05. Okt. 2007 | SCS | GUM | UP-Aussenzählerkasten | | | | Ort +AZK |
| | Datum | Name | Makro | | | | | B1. 12 |
| | | | | | | | | Total 20 |

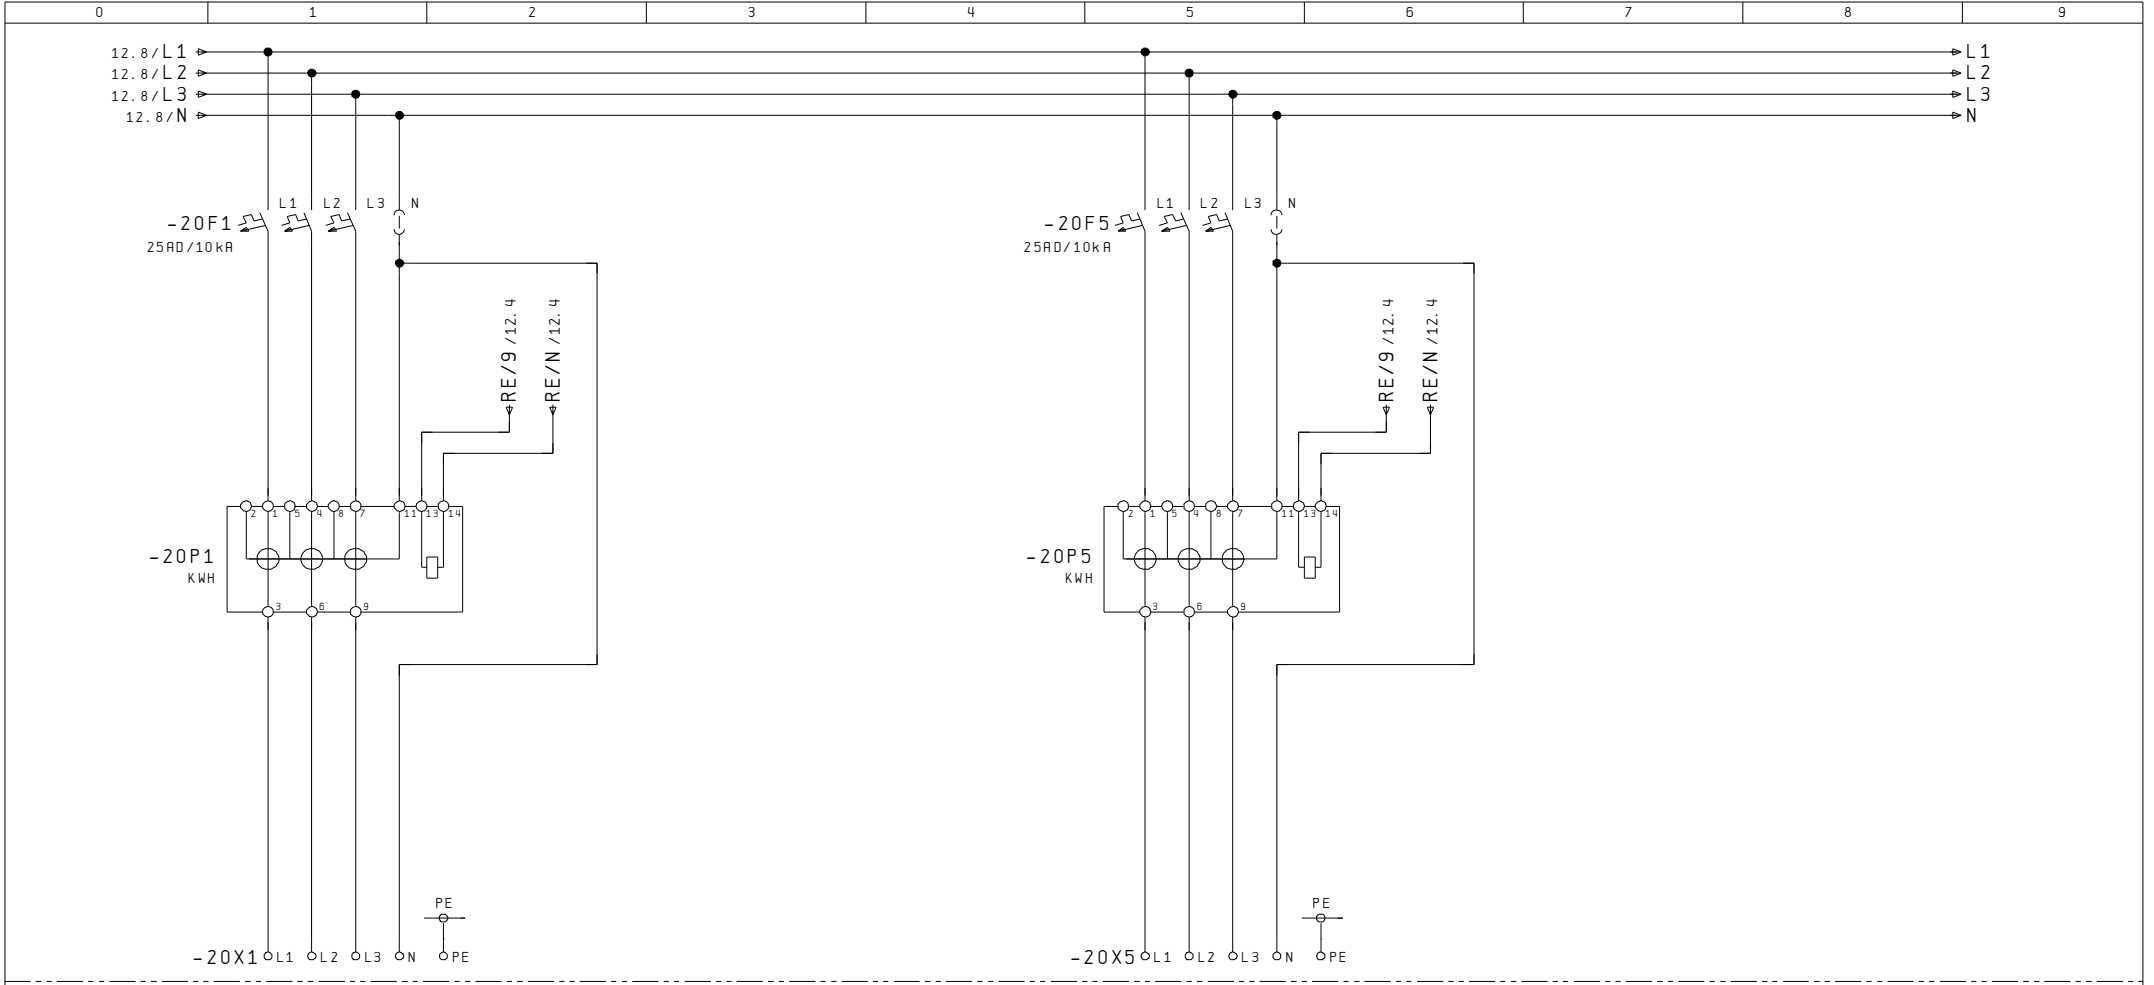

Bezügerabgang
3LNPE / 25A

Bezügerabgang
3LNPE / 25A

12

| | | | | | | | | | |
|----------|---------------|-------|-----|-----------------------|--|---------|--------------|----------|----|
| Index | | Erst. | | |  | Messung | A404 432 202 | Anl. = X | |
| Änderung | 05. Okt. 2007 | SCS | GUM | UP-Aussenzählerkasten | | | | Ort +AZK | |
| Datum | Name | Makro | | | | | | B1. 20 | |
| | | | | | | | | Total | 20 |