

Das Urheberrecht an diesen Techn.Unterlagen, die dem Empfänger persönlich anvertraut sind, verbleiben jederzeit unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert oder an dritt Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.  
STB Engineering AG CH-8892 Berschis

Ausdruck für:

- Installation
- Automatiker
- Schaltschrank
- Kunde / Archiv
- .....

**STB Die Schnittstelle zur guten Lösung**

Engineering  
Automation  
Schaltanlagen



STB  
Seilereistrasse 3a  
CH-8892 Berschis  
Tel. 081 720 10 20  
Fax. 081 720 10 28  
info@stb-ag.ch  
www.stb-ag.ch

# Stromlaufschema

Änderungsdokumentation

Index	Datum	Name	Blatt-Nr. / Beschreibung
A			

Kunde: .....

Anlage: UP-Aussenzählerkasten

Auftrags Nr.: A404 432 261

Objekt: .....




Schrankbez. : +AZK

Anzahl der Seiten : 6

Index		Erst.		.....		Titelblatt	A404 432 261	Anl. = X
		Bearb.	GUM					Ort +AZK
Änderung	02. Okt. 2007	SCS		UP-Aussenzählerkasten				B1. 1
	Datum	Name	Makro					Total 20

### Inhaltsverzeichnis

Anlage	Ort	Seite	Seitenbenennung	Datum	Änderung	Index
X	AZK	1	Titelblatt			
X	AZK	2	Inhaltsverzeichnis			
X	AZK	5	Disposition			
X	AZK	10	Einspeisung HAK Erdung			
X	AZK	12	Rundsteuerempfänger			
X	AZK	20	Messung			

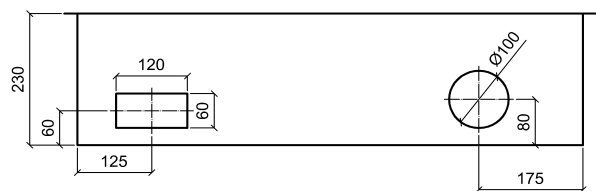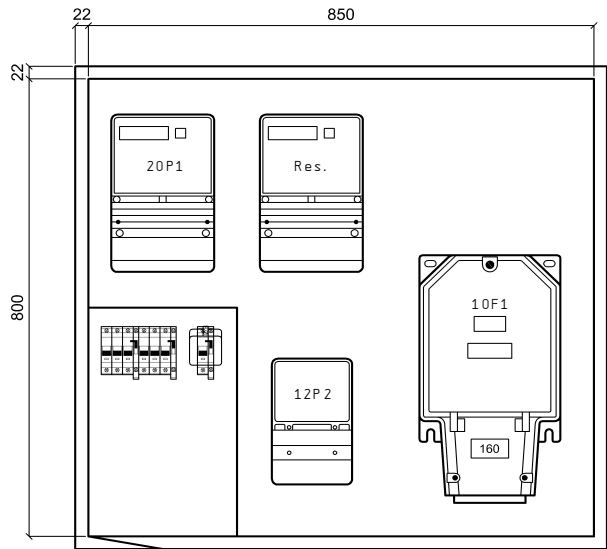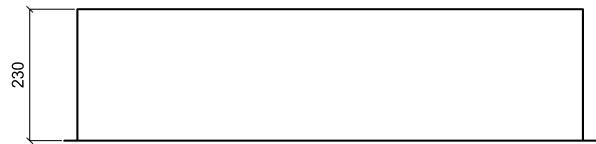

UP-Aluminiumschrank, Front roh, Seitenwände und Rückwand grundiert


Ausführung ohne Regenzarge  
bei Bedarf, im Zubehör, separat bestellen

Aussparung	BxHxT	zuzüglich
bei Mauerwerk:	900x850x250mm	Isolation
bei Sichtmauerwerk:	870x820x250mm	Isolation
Zargenmass:	894x844x230mm	
Kastenmass:	850x800x230mm	


Netz:	3x400/230VAC / 50Hz
In:	63A
Icu:	10kA
Ipk:	18kA
Nullungsart:	TN-C / TN-S
Berührungsschutz:	IP 2X / (Laien)
Schutzart Schrank:	IP 43

Index		Erst.		.....	Disposition	A404 432 261	Anl. = X
		Bearb.	STB				Ort +AZK
Änderung	31. Okt. 2007	SCS		UP-Aussenzählerkasten			B1. 5
	Datum	Name	Makro				Total 20



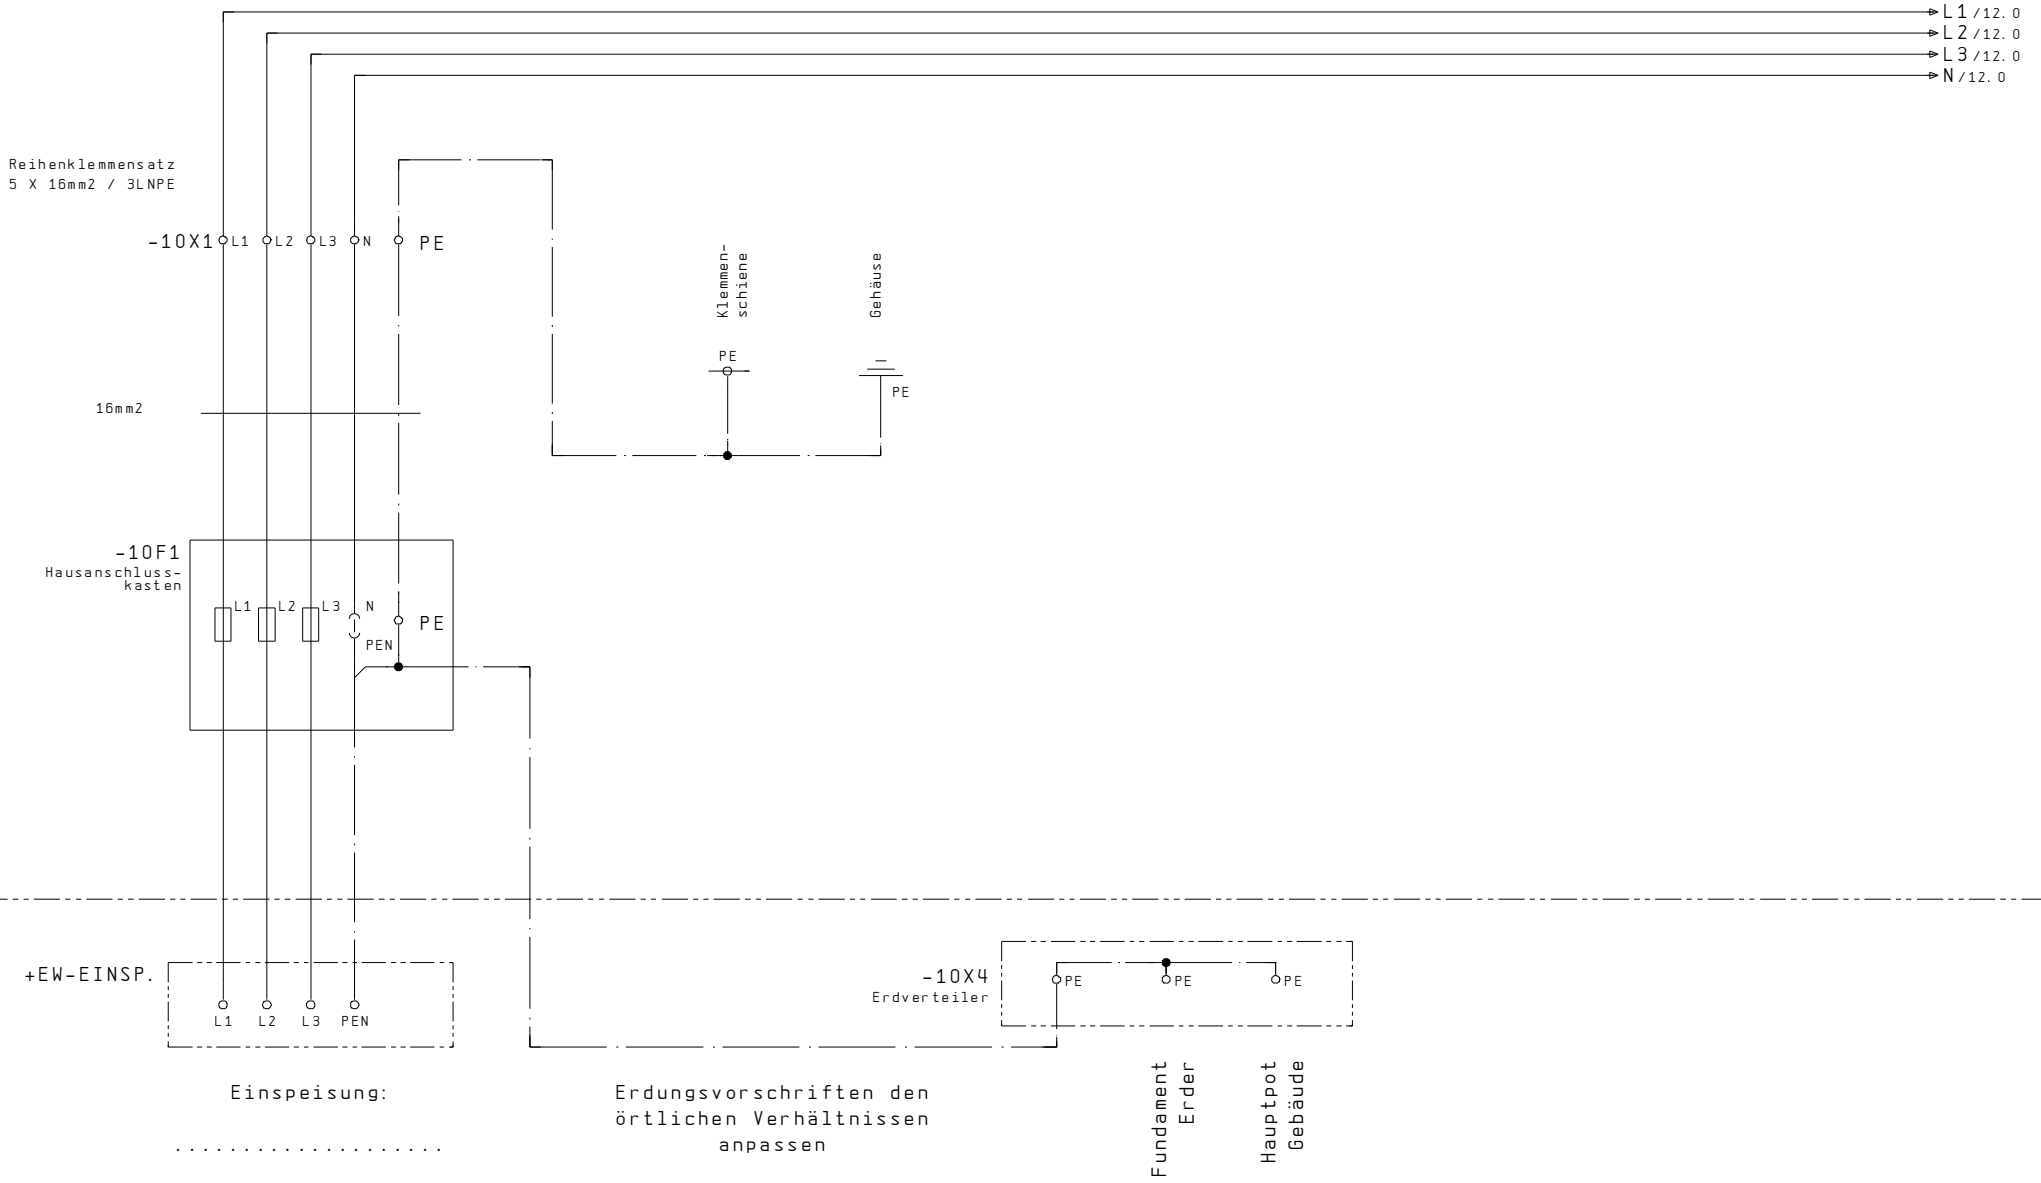


Index		Erst.		.....		Einspeisung	A404 432 261	Anl. = X
		Bearb.	GUM			HAK		Ort +AZK
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	Gepf.	UP-Aussenzählerkasten		Erdung		B1. 10
	Datum	Name	Makro			Total	20	

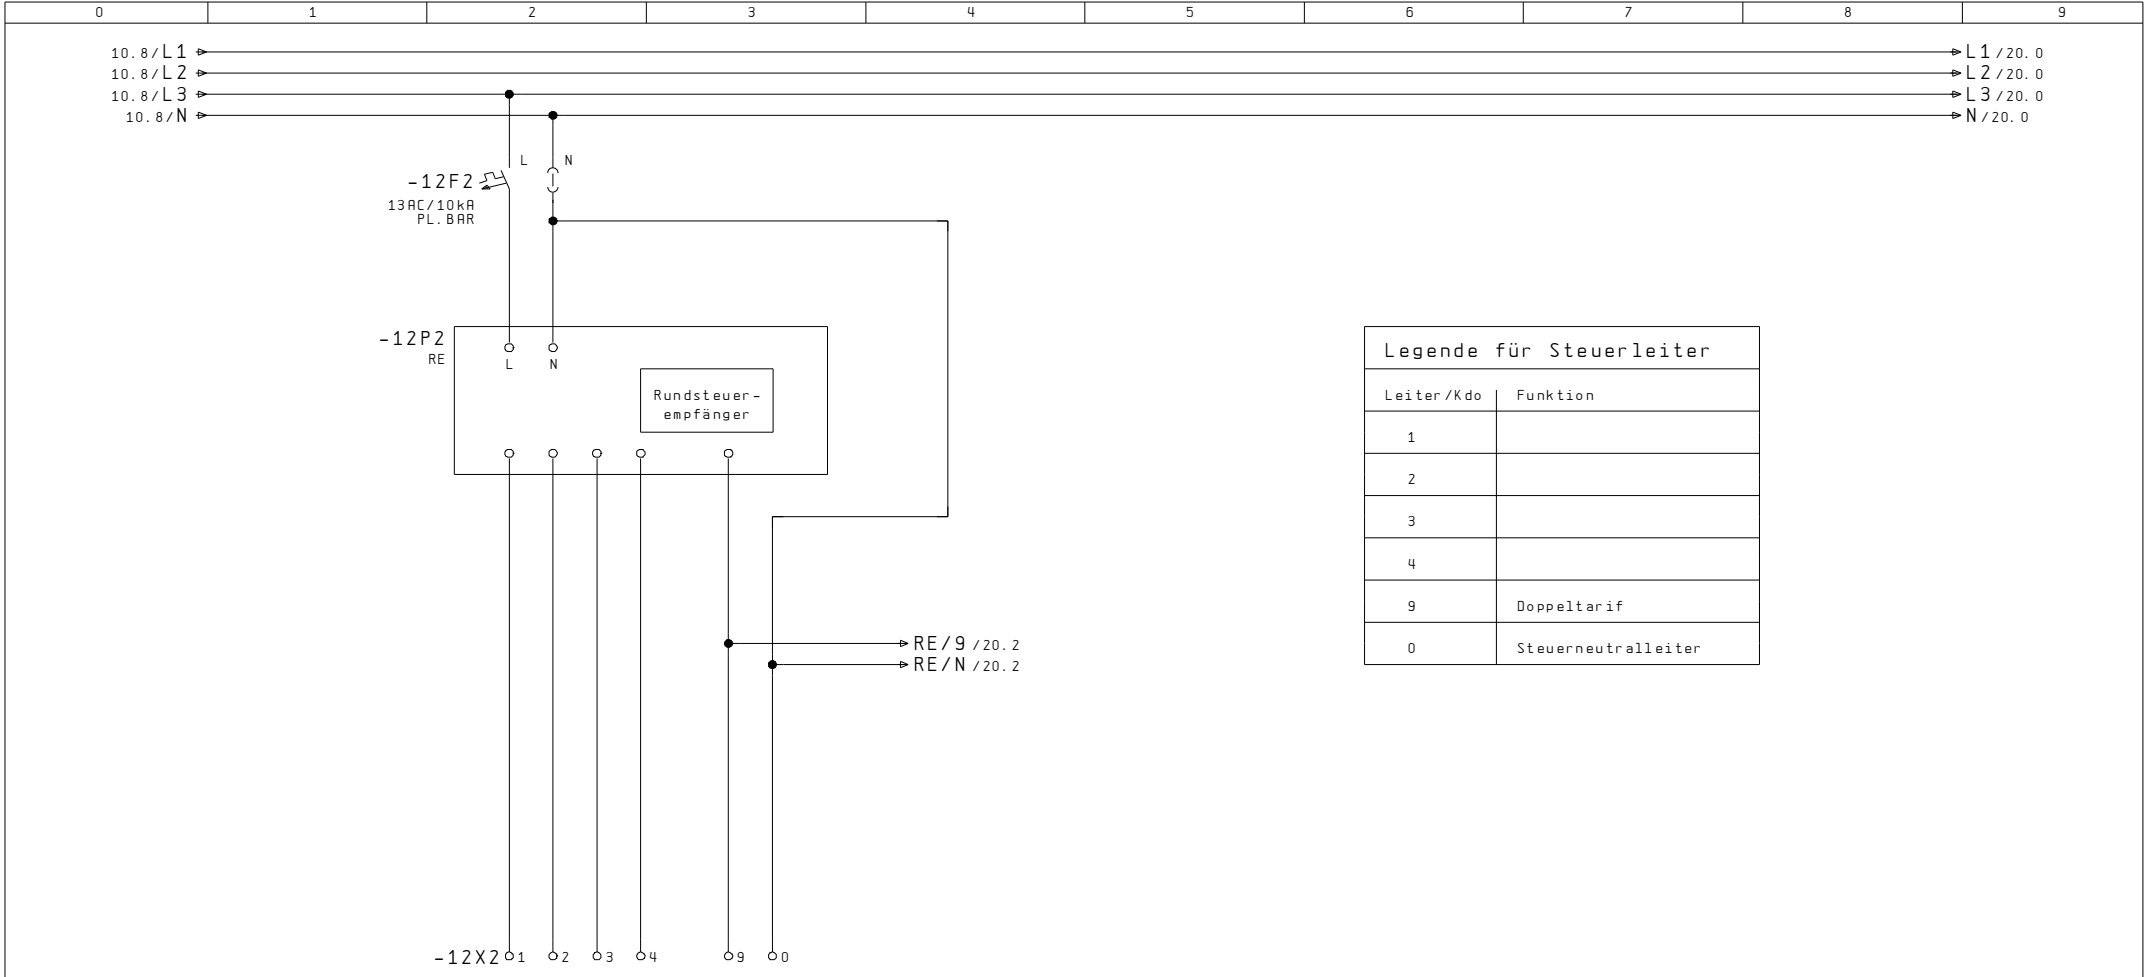

Legende für Steuerleiter	
Leiter /Kdo	Funktion
1	
2	
3	
4	
9	Doppeltarif
0	Steuerneutraleiter

RE - Klemmsatz  
6x6mm2 / 5LN


Index		Erst.		.....		Rundsteuer- empfänger	A404 432 261	Anl. = X
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	GUM	UP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK
	Datum	Name	Makro					B1. 12
								Total 20



Bezügerabgang  
3LNPE / 63A

.....

12

Index		Erst.	.....		Messung	A404 432 261	Anl. = X
Änderung	05. Okt. 2007	Bearb. GUM	UP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK
	Datum	Gepr.					B1. 20
		Name Makro				Total 20	