


Das Urheberrecht an diesen Techn.Unterlagen, die dem Empfänger persönlich anvertraut sind, verbleiben jederzeit unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert oder an dritt Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. STB Engineering AG CH-8892 Berschis

Ausdruck für:

- Installation
- Automatischer
- Schaltschrank
- Kunde / Archiv
-

STB Die Schnittstelle zur guten Lösung

Engineering
Automation
Schaltanlagen



STB
Seilereistrasse 3a
CH-8892 Berschis

Tel. 081 720 10 20
Fax. 081 720 10 28
info@stb-ag.ch
www.stb-ag.ch

Änderungsdokumentation

Index	Datum	Name	Blatt-Nr. / Beschreibung
A			

Stromlaufschema

Kunde:

Anlage: UP-Aussenzählerkasten

Auftrags Nr.: A404 433 101

Objekt:

Schrankbez. : +AZK

Anzahl der Seiten : 6

Index		Erst.			Titelblatt	A404 433 101	Anl. = X
Änderung	02. Okt. 2007	SCS	GUM	UP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK
	Datum	Name	Makro					Bl. 1
								Total 20


Inhaltsverzeichnis

Anlage	Ort	Seite	Seitenbenennung	Datum	Änderung	Index
X	AZK	1	Titelblatt			
X	AZK	2	Inhaltsverzeichnis			
X	AZK	5	Disposition			
X	AZK	10	Einspeisung HAK Erdung			
X	AZK	12	Rundsteuerempfänger			
X	AZK	20	Messung			




UP-Aluminiumschrank, Front roh, Seitenwände und Rückwand grundiert


Ausführung ohne Regenzarge
bei Bedarf, im Zubehör, separat bestellen

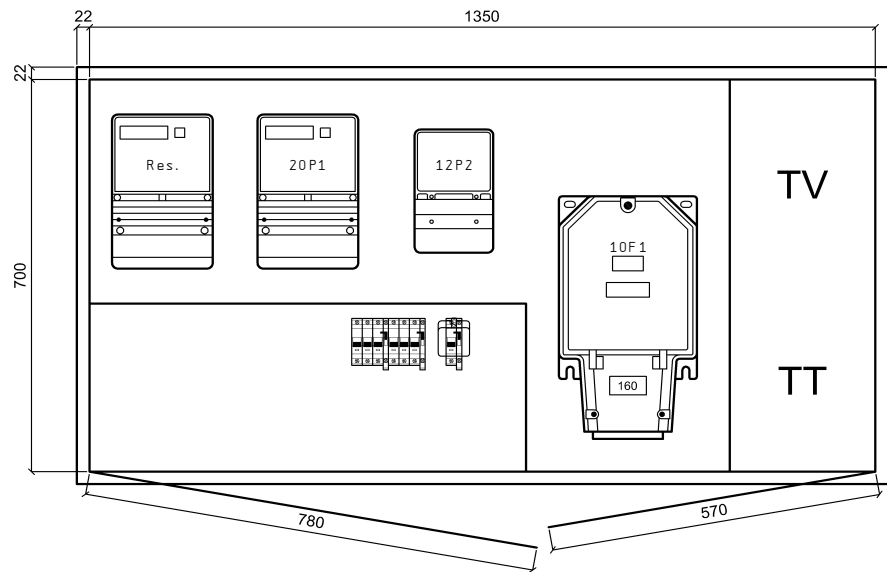

Aussparung	BxHxT	zuzüglich
bei Mauerwerk:	1400x750x250mm	Isolation
bei Sichtmauerwerk:	1370x720x250mm	Isolation
Zargenmass:	1394x744x230mm	
Kastenmass:	1350x700x230mm	

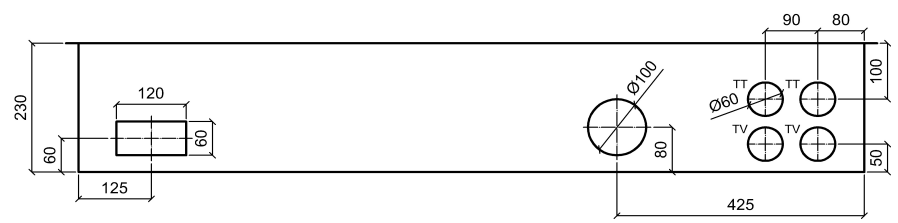

Netz:	3x400/230VAC / 50Hz
In:	25A
Icu:	10kA
Ipk:	18kA
Nullungsart:	TN-C / TN-S
Berührungsschutz:	IP 2X / (Laien)
Schutzart Schrank:	IP 43

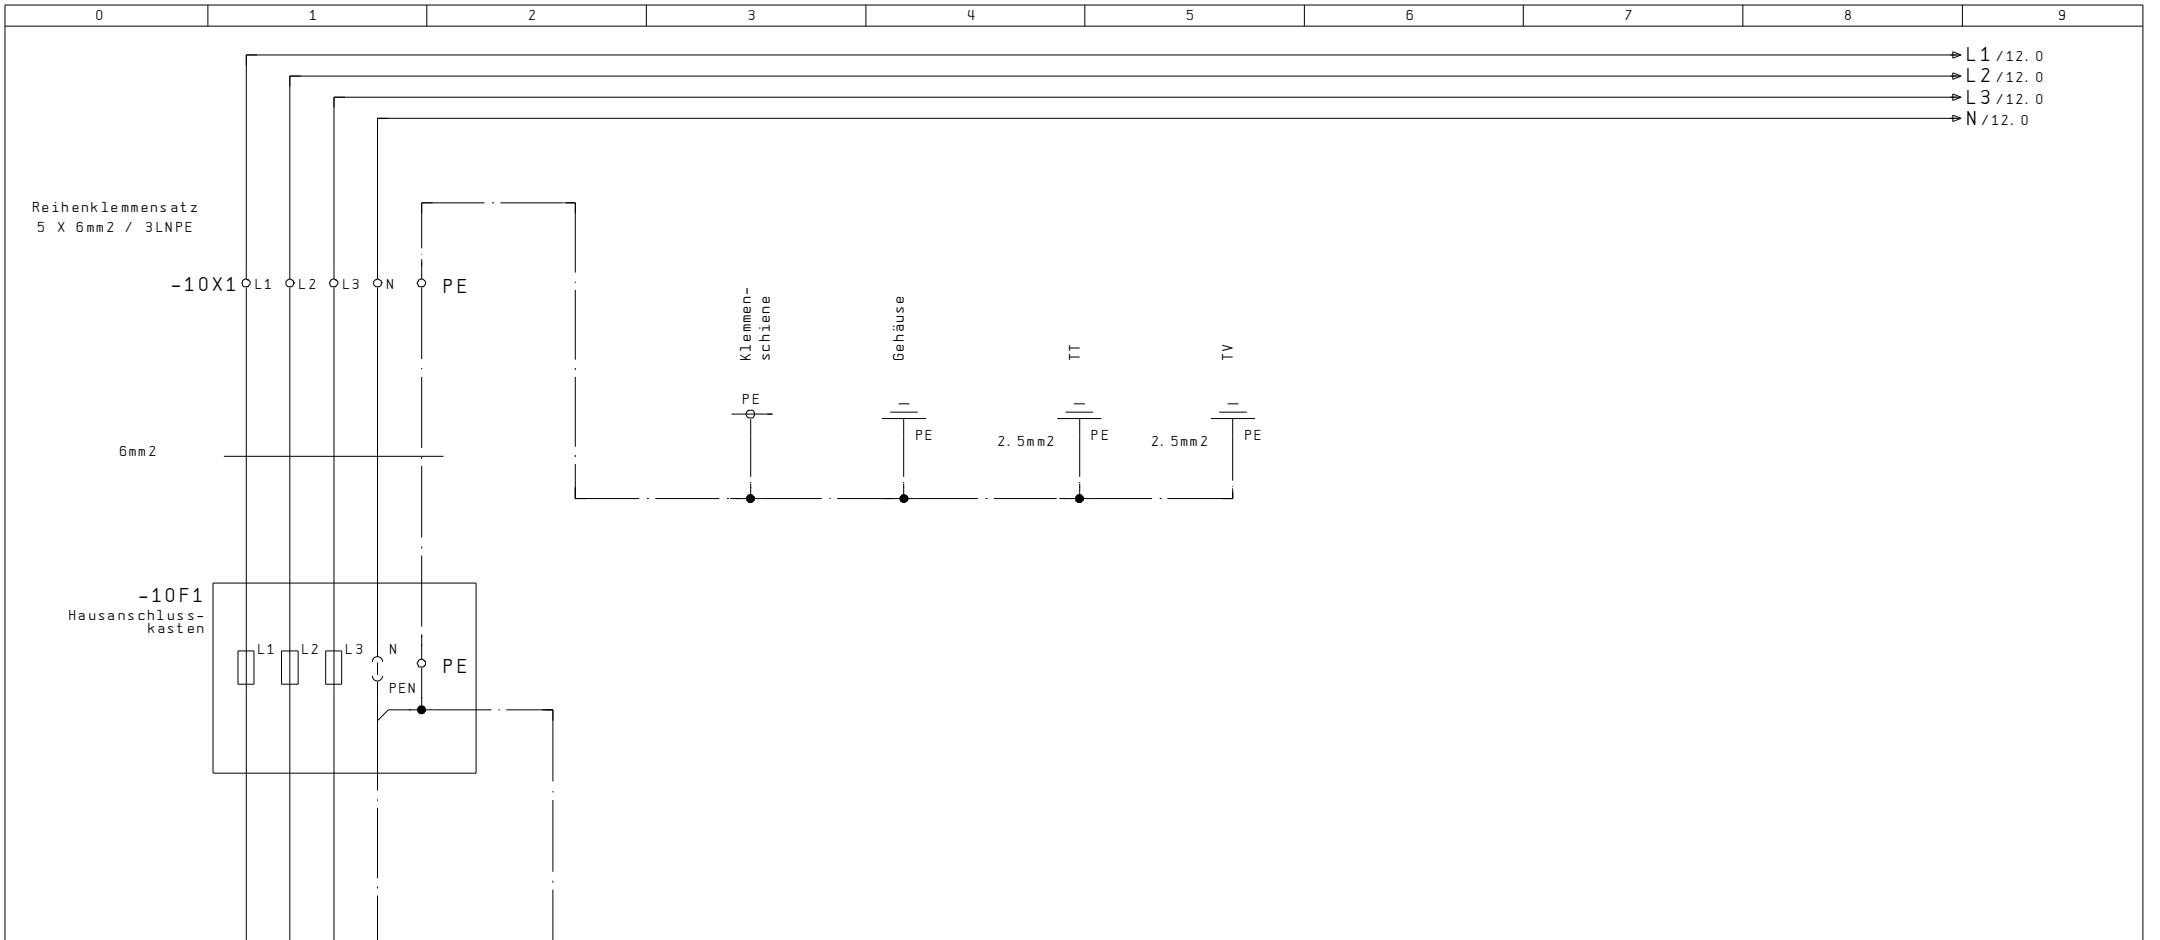

+EW-EINSP.


Einspeisung:


.....

-10X4
Erdverteiler

Erdungsvorschriften den
örtlichen Verhältnissen
anpassen


Fundament
Erder
Hauptpot
Gebäude

Index		Erst.			Einspeisung	A404 433 101	Anl. = X	
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	Bearb. GUM	UP-Aussenzählerkasten		HAK		Ort +AZK	
	Datum	Name	Makro					B1. 10	
								Total	20

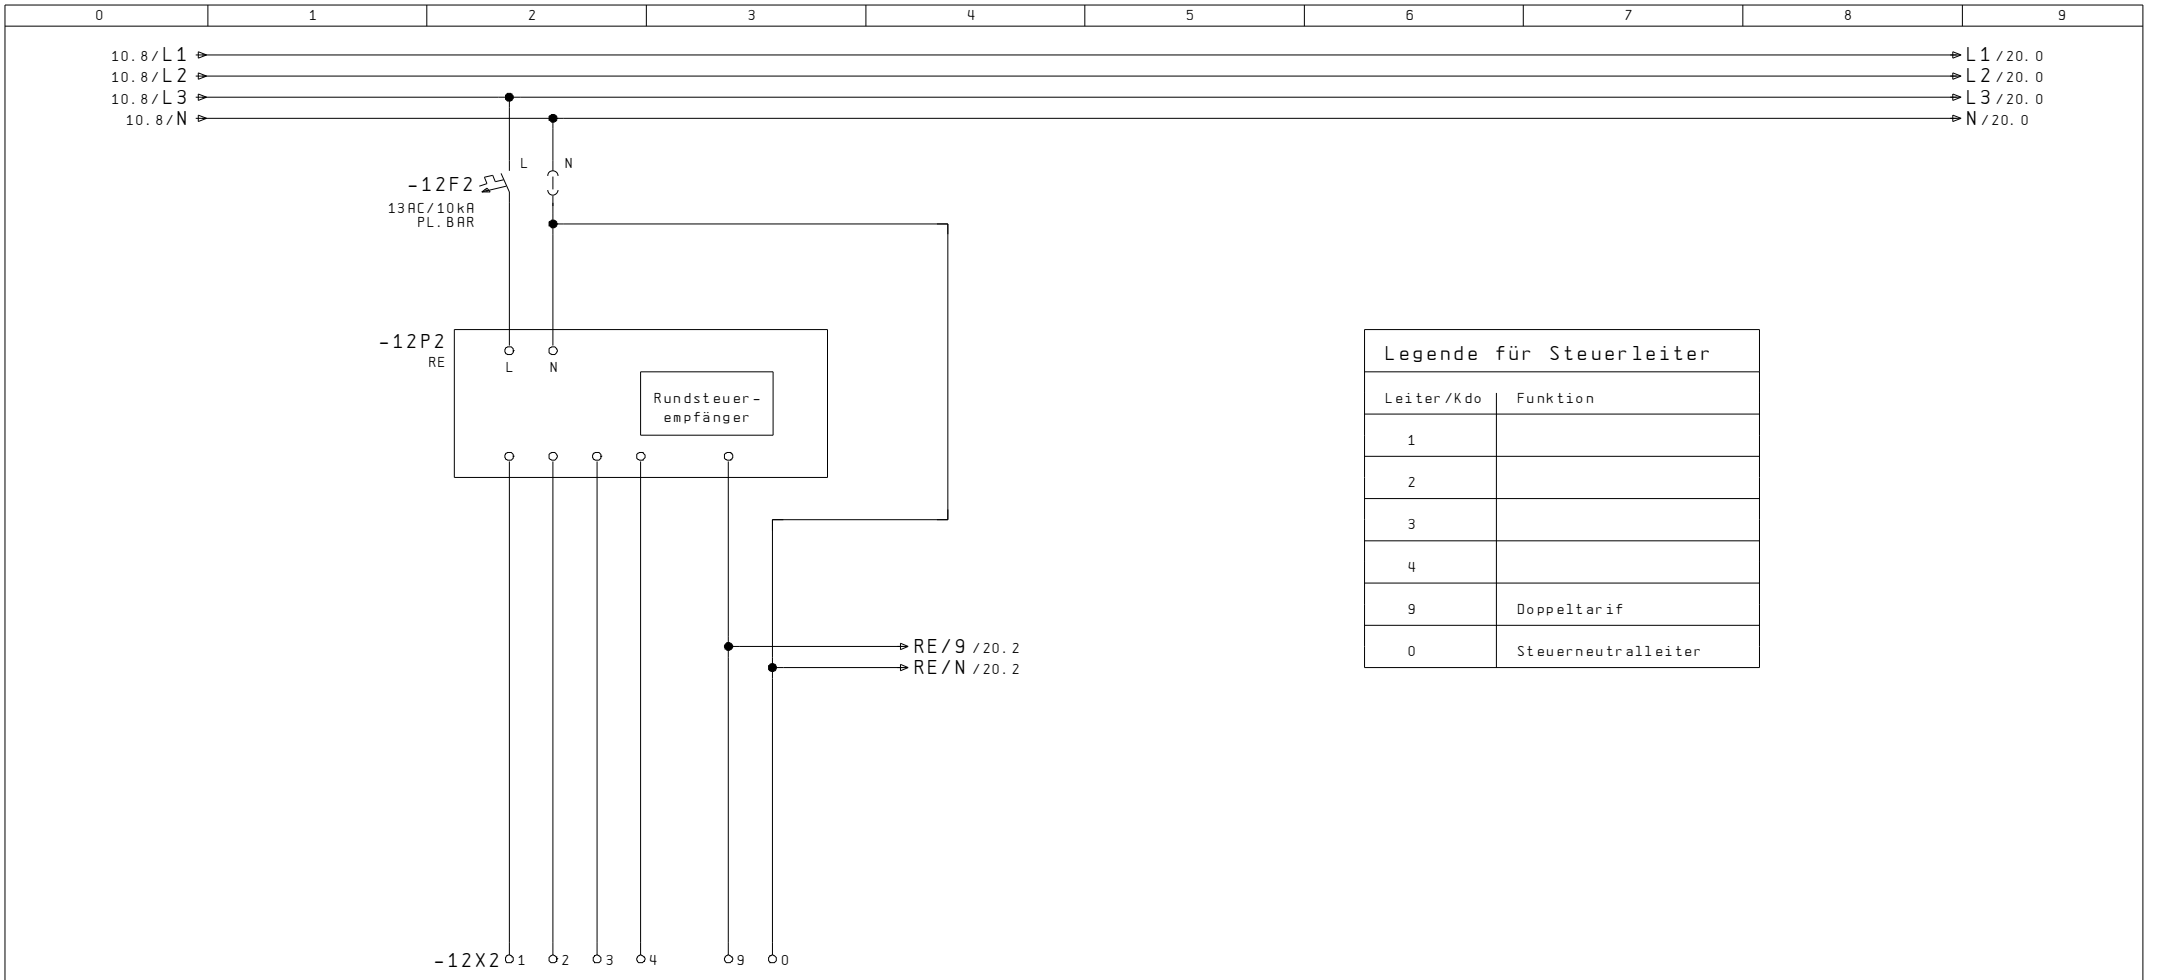

Legende für Steuerleiter	
Leiter /Kdo	Funktion
1	
2	
3	
4	
9	Doppeltarif
0	Steuerneutraleiter

RE - Klemmsatz
6x6mm² / 5LN


Index		Erst.			Rundsteuer-empfänger	A404 433 101	Anl. = X
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	GUM	UP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK
	Datum	Name	Makro					B1. 12
								Total 20



Bezügerabgang
3LNPE / 25A

.....

12

Index		Erst.		Messung	A404 433 101	Anl. = X	
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	UP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK	
	Datum	Name	Makro				B1. 20	
							Total	20