

Das Urheberrecht an diesen Techn.Unterlagen, die dem Empfänger persönlich anvertraut sind, verbleiben jederzeit unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert oder an dritt Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. STB Engineering AG CH-8892 Berschis

Ausdruck für:

- Installation
- Automatischer
- Schaltschrank
- Kunde / Archiv
- .....

**STB Die Schnittstelle zur guten Lösung**

Engineering  
Automation  
Schaltanlagen



STB  
Seilereistrasse 3a  
CH-8892 Berschis  
Tel. 081 720 10 20  
Fax. 081 720 10 28  
info@stb-ag.ch  
www.stb-ag.ch

# Stromlaufschema

## Änderungsdokumentation

Index	Datum	Name	Blatt-Nr. / Beschreibung
A			

Kunde: .....

Anlage: UP-Aussenzählerkasten

Auftrags Nr.: A404 441 421

Objekt: .....

Schrankbez. : +AZK




Anzahl der Seiten : 6

Index		Erst.		.....		Titelblatt	A404 441 421	Anl. = X
Änderung	02. Okt. 2007	SCS	Bearb. GUM	UP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK
	Datum	Name	Makro					Bl. 1
								Total 20

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

# Inhaltsverzeichnis

Anlage	Ort	Seite	Seitenbenennung	Datum	Änderung	Index
X	AZK	1	Titelblatt			
X	AZK	2	Inhaltsverzeichnis			
X	AZK	5	Disposition			
X	AZK	10	Einspeisung HAK Erdung			
X	AZK	12	Rundsteuerempfänger			
X	AZK	20	Messung			

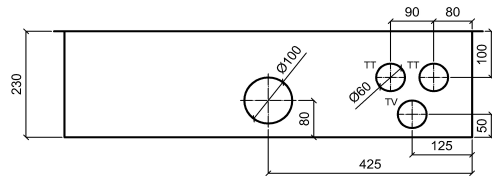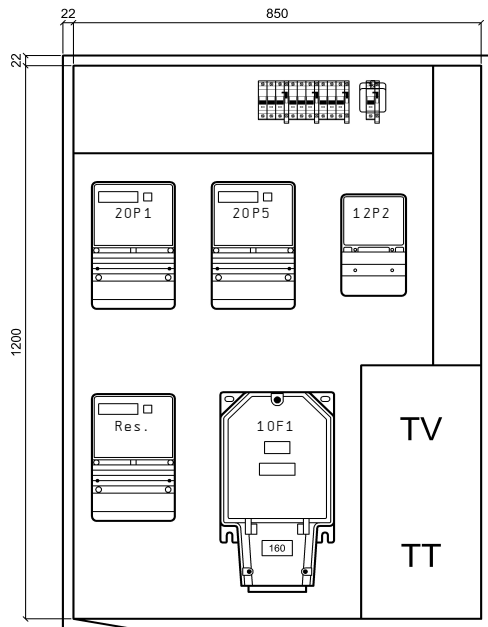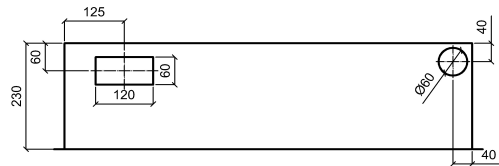


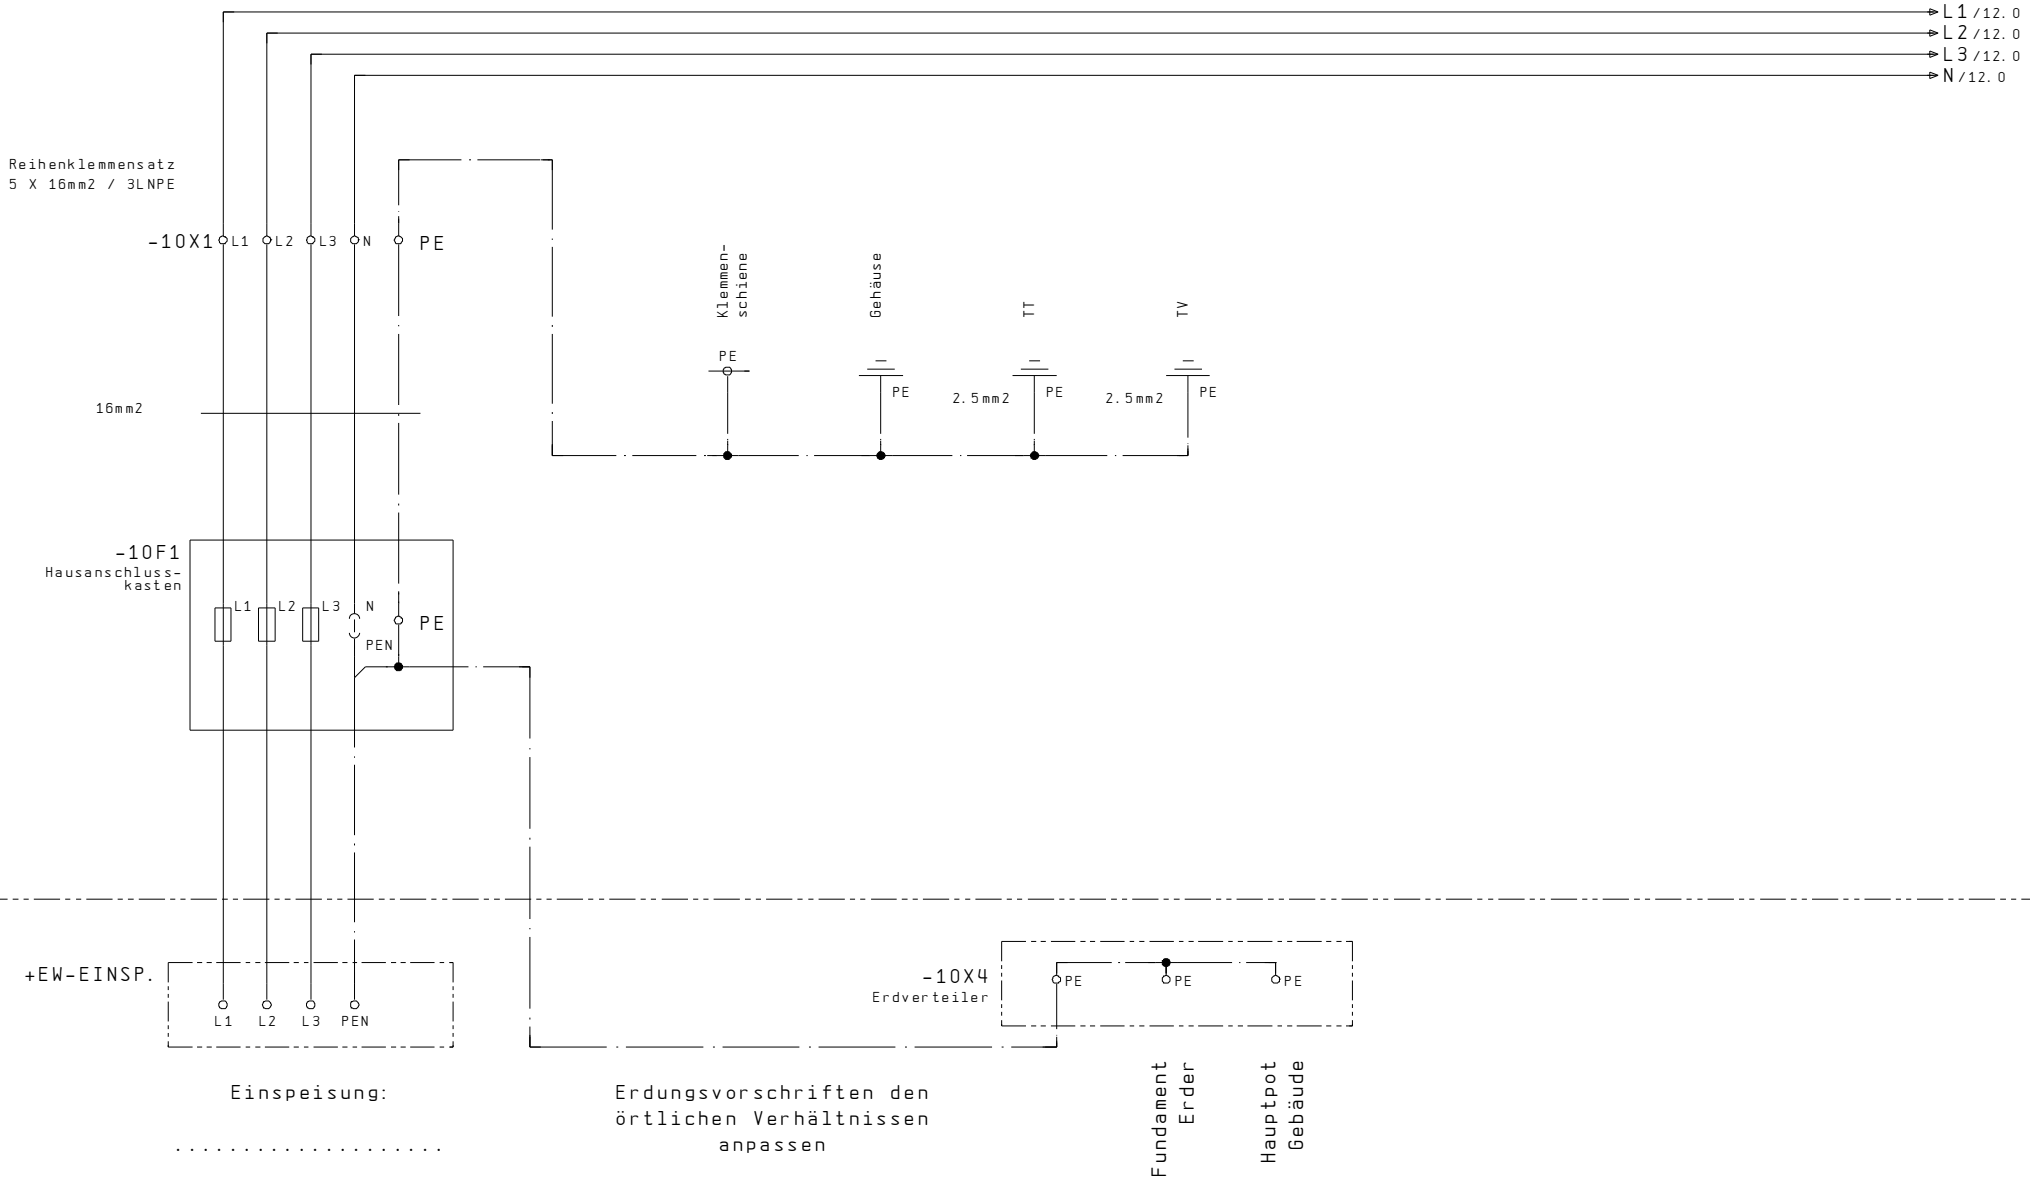
UP-Aluminiumschrank, Front roh, Seitenwände und Rückwand grundiert


Ausführung ohne Regenzarge  
bei Bedarf, im Zubehör, separat bestellen

Aussparung	BxHxT	zuzüglich
bei Mauerwerk:	900x1250x250mm	Isolation
bei Sichtmauerwerk:	870x1220x250mm	Isolation
Zargenmass:	894x1244x230mm	
Kastenmass:	850x1200x230mm	

Netz:	3x400/230VAC / 50Hz
In:	63A
Icu:	10kA
Ipk:	18kA
Nullungsart:	TN-C / TN-S
Berührungsschutz:	IP 2X / (Laien)
Schutzart Schrank:	IP 43


Index		Erst.		.....		Disposition	A404 441 421	Anl. = X
Änderung	29. Okt. 2007	SCS	Bearb. STB	UP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK
	Datum	Name	Makro					B1. 5
								Total 20




Index			Erst.		.....		Einspeisung	A404 441 421	Anl. = X
			Bearb.	GUM			HAK		Ort +AZK
Änderung	15. Okt. 2007	SCS	Gepr.		UP-Aussenzählerkasten		Erdung		
	Datum	Name	Makro					Total	20



RE - Klemmsatz  
6x6mm<sup>2</sup> / 5LN


Index		Erst.		.....		Rundsteuer- empfänger	A404 441 421	Anl. = X
Änderung	15. Okt. 2007	SCS	GUM	UP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK
	Datum	Name	Makro					B1. 12
								Total 20

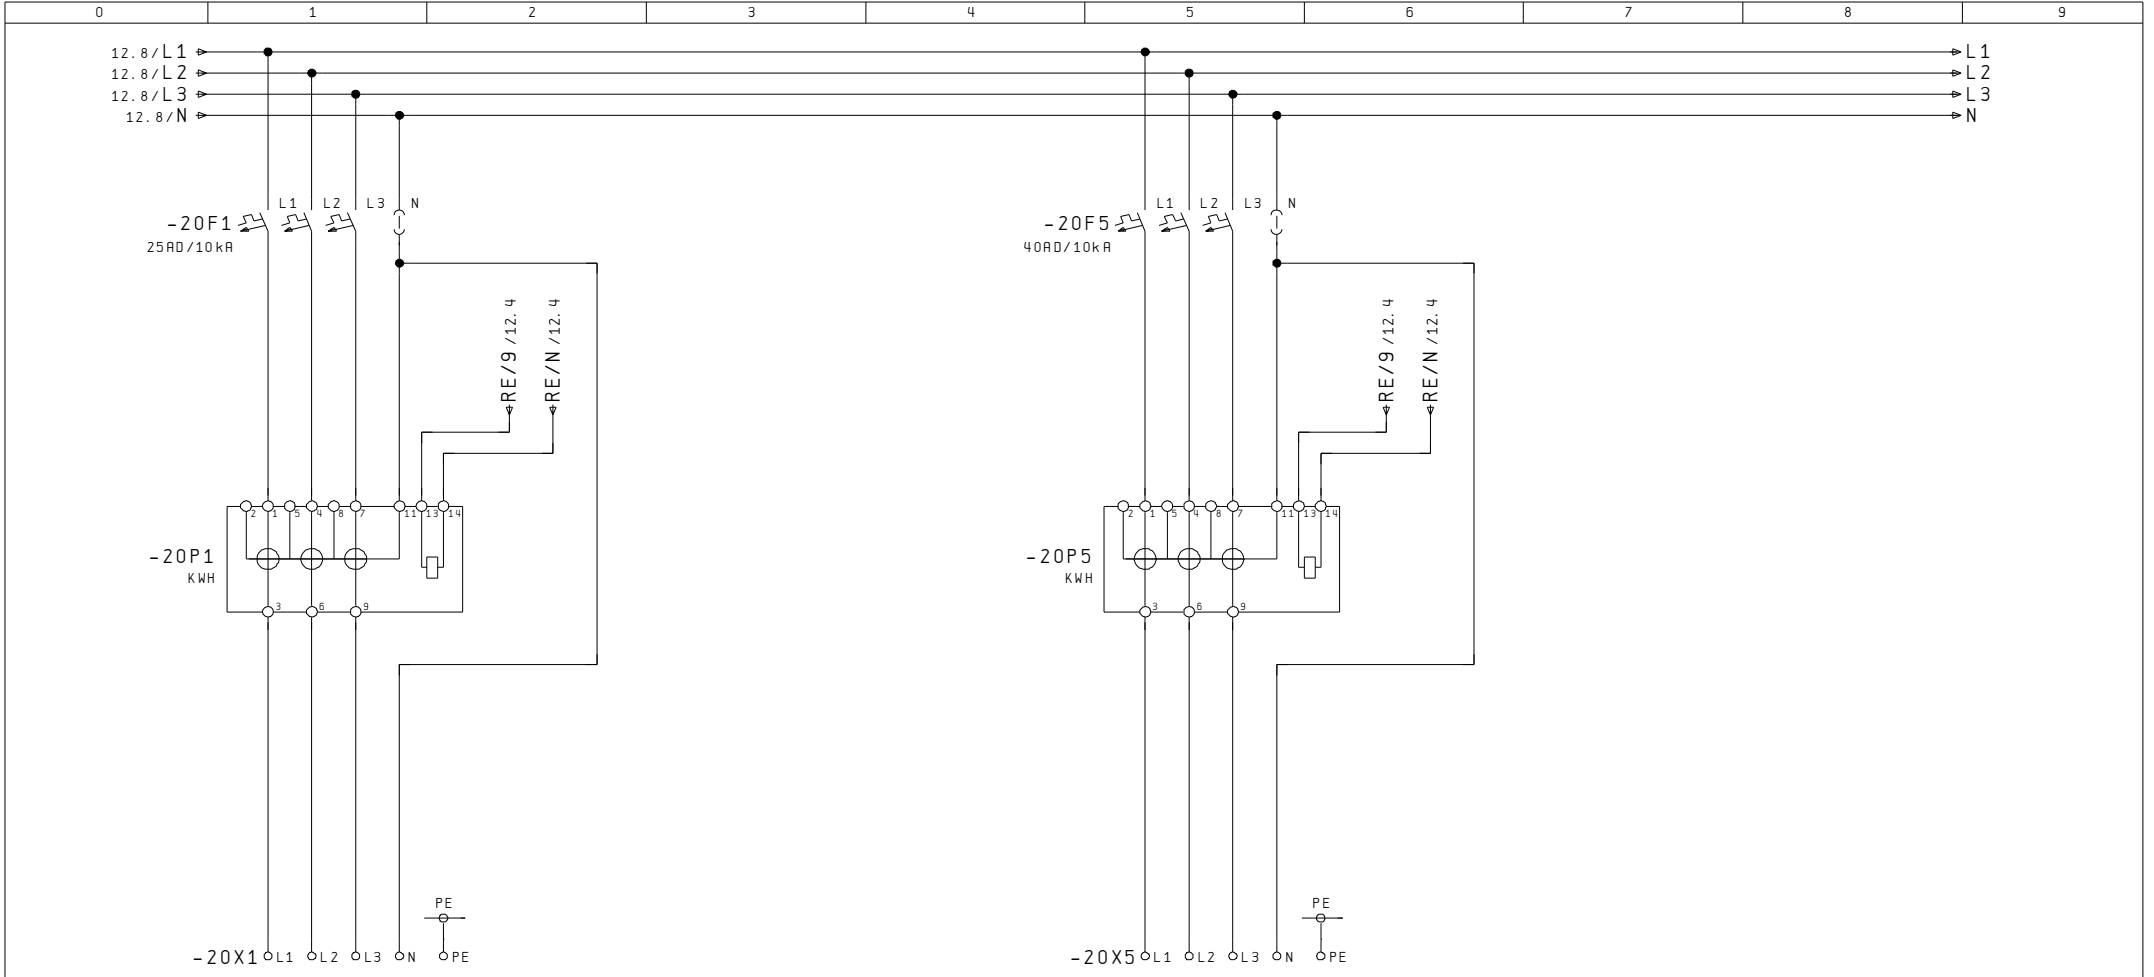

Bezügerabgang  
3LNPE / 25A

Bezügerabgang  
3LNPE / 40A

12

Index		Erst.		.....		Messung	A404 441 421	Anl. = X	
Änderung	15. Okt. 2007	SCS	GUM	UP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK	
	Datum	Name	Makro					B1. 20	
								Total	20