


Das Urheberrecht an diesen Techn. Unterlagen, die dem Empfänger persönlich anvertraut sind, verbleiben jederzeit unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert oder an dritt Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. STB Engineering AG CH-8892 Berschis

**Ausdruck für:**

- Installation
- Automatischer
- Schaltschrank
- Kunde / Archiv
- .....

**STB Die Schnittstelle zur guten Lösung**

Engineering  
Automation  
Schaltanlagen



STB  
Seilereistrasse 3a  
CH-8892 Berschis  
  
Tel. 081 720 10 20  
Fax. 081 720 10 28  
info@stb-ag.ch  
www.stb-ag.ch

# Stromlaufschema

**Änderungsdokumentation**

Index	Datum	Name	Blatt-Nr. / Beschreibung
A			

Kunde: .....


Anlage: UP-Aussenzählerkasten

Auftrags Nr.: A404 442 303

Objekt: .....




Schrankbez. : +AZK

Anzahl der Seiten : 7

Index			Erst.	.....		Titelblatt	A404 442 303	Anl. = X
			Bearb.	GUM				Ort +AZK
Änderung	02. Okt. 2007	SCS	Gepr.	UP-Aussenzählerkasten				B1. 1
	Datum	Name	Makro					Total 22

# Inhaltsverzeichnis

Anlage	Ort	Seite	Seitenbenennung	Datum	Änderung	Index
X	AZK	1	Titelblatt			
X	AZK	2	Inhaltsverzeichnis			
X	AZK	5	Disposition			
X	AZK	10	Einspeisung HAK Erdung			
X	AZK	12	Rundsteuerempfänger			
X	AZK	20	Messung			
X	AZK	22	Messung			

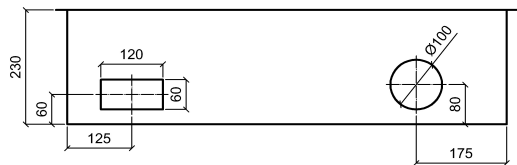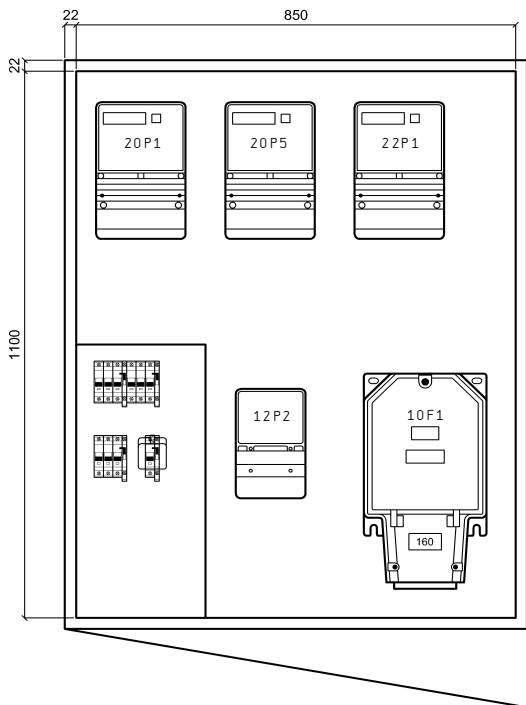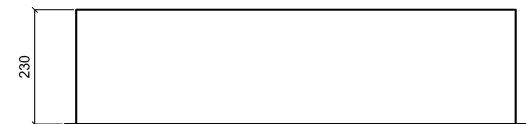

UP-Aluminiumschrank, Front roh, Seitenwände und Rückwand grundiert


Ausführung ohne Regenzarge  
bei Bedarf, im Zubehör, separat bestellen

Aussparung	BxHxT	zuzüglich
bei Mauerwerk:	900x1150x250mm	Isolation
bei Sichtmauerwerk:	870x1120x250mm	Isolation
Zargenmass:	894x1144x230mm	
Kastenmass:	850x1100x230mm	


Netz:	3x400/230VAC / 50Hz
In:	63A
Icu:	10kA
Ipk:	18kA
Nullungsart:	TN-C / TN-S
Berührungsschutz:	IP 2X / (Laien)
Schutzart Schrank:	IP 43

Index		Erst.		.....	Disposition	A404 442 303	Anl. = X
		Bearb.	STB				Ort +AZK
Änderung	16. Okt. 2007	SCS	Gepf.	UP-Aussenzählerkasten			B1. 5
	Datum	Name	Makro				Total 22

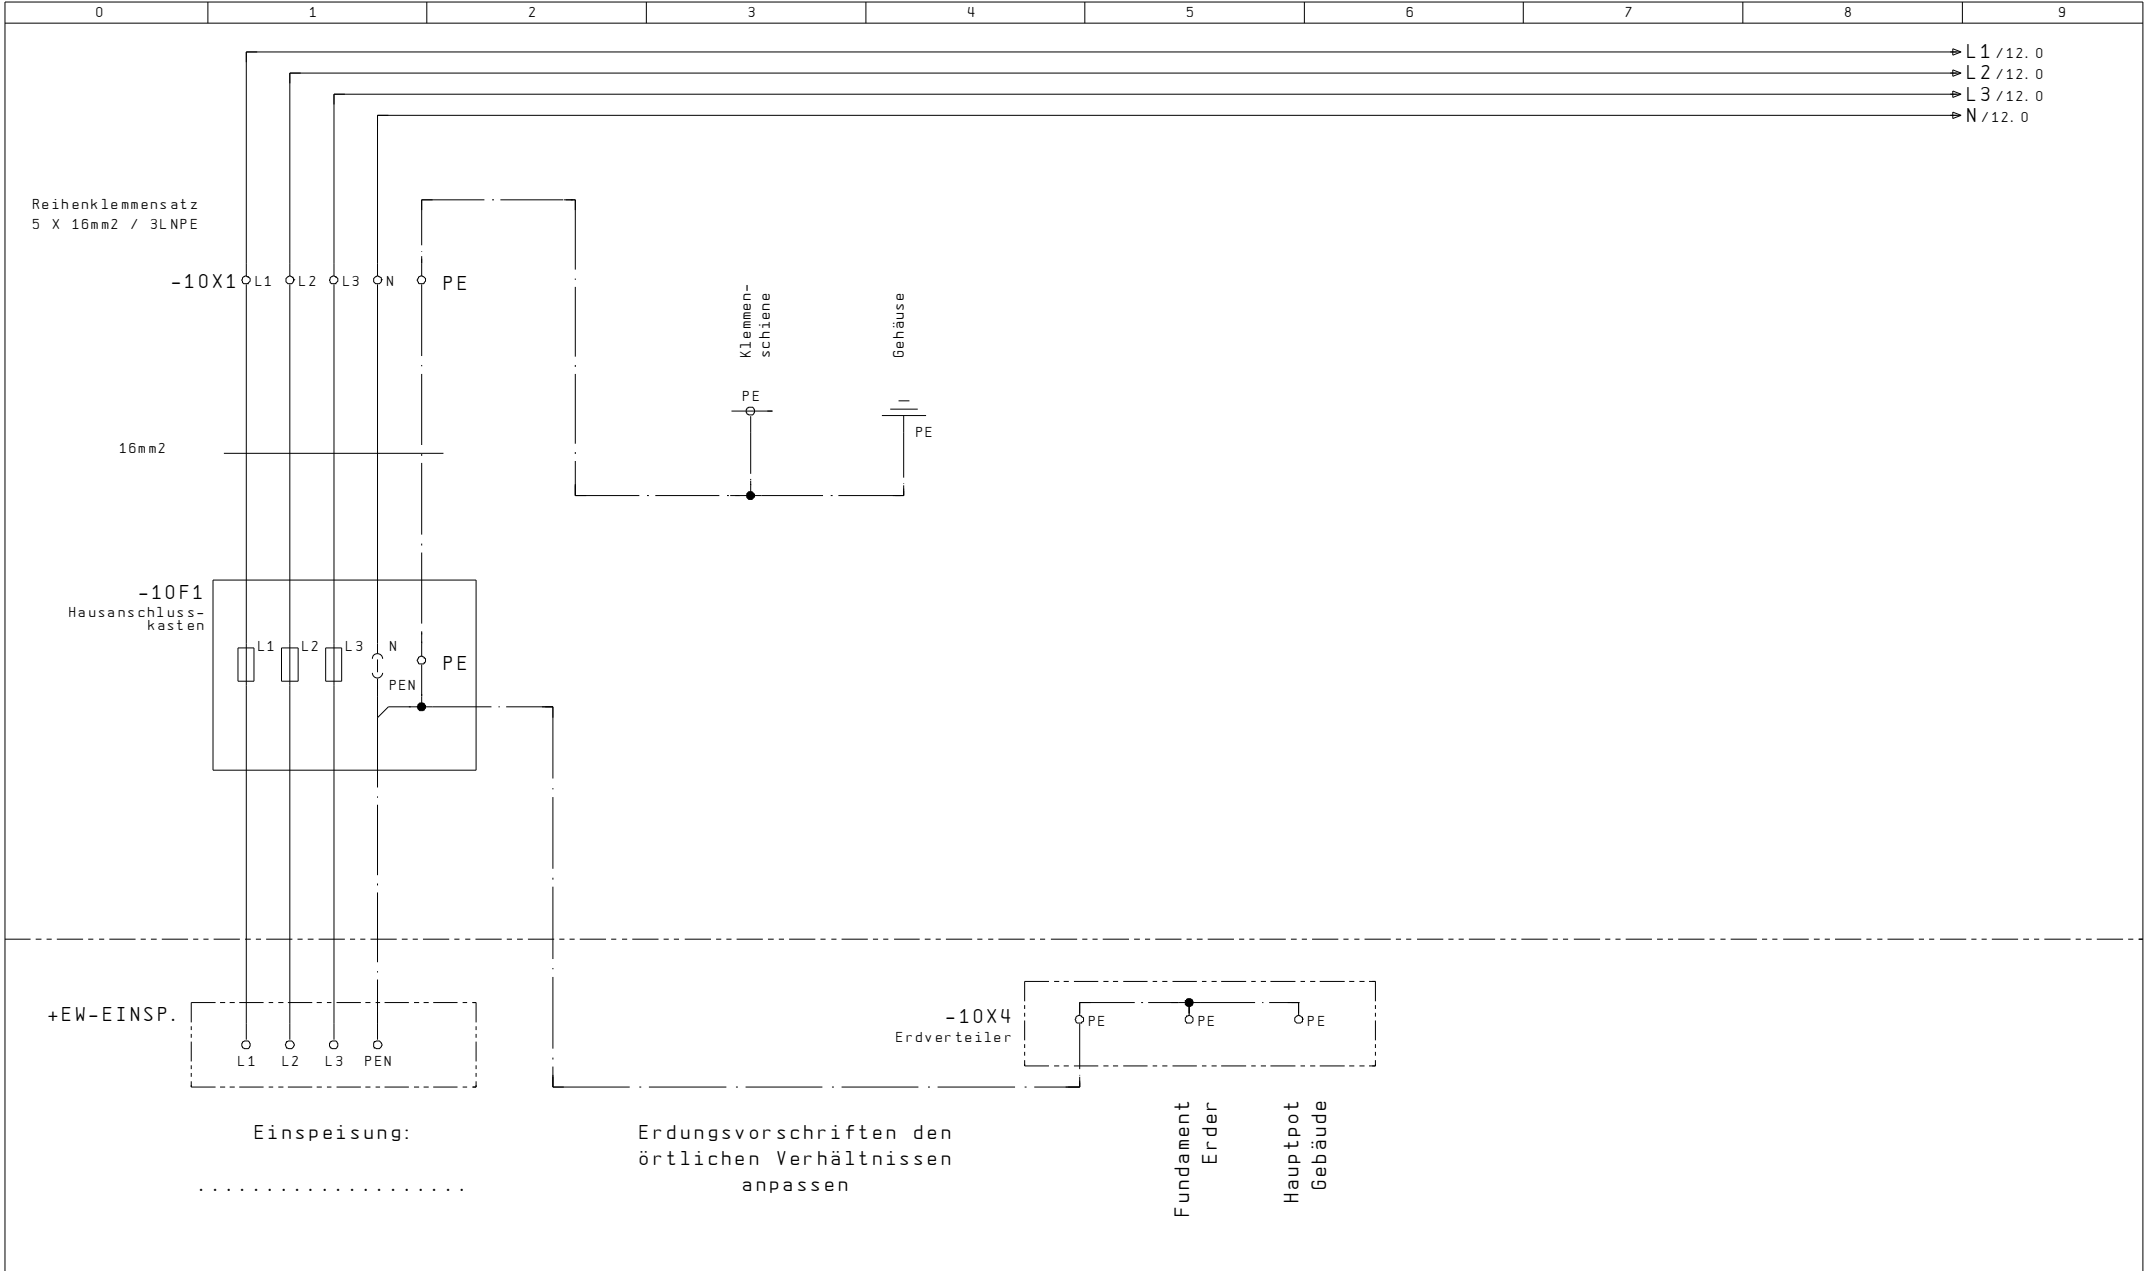


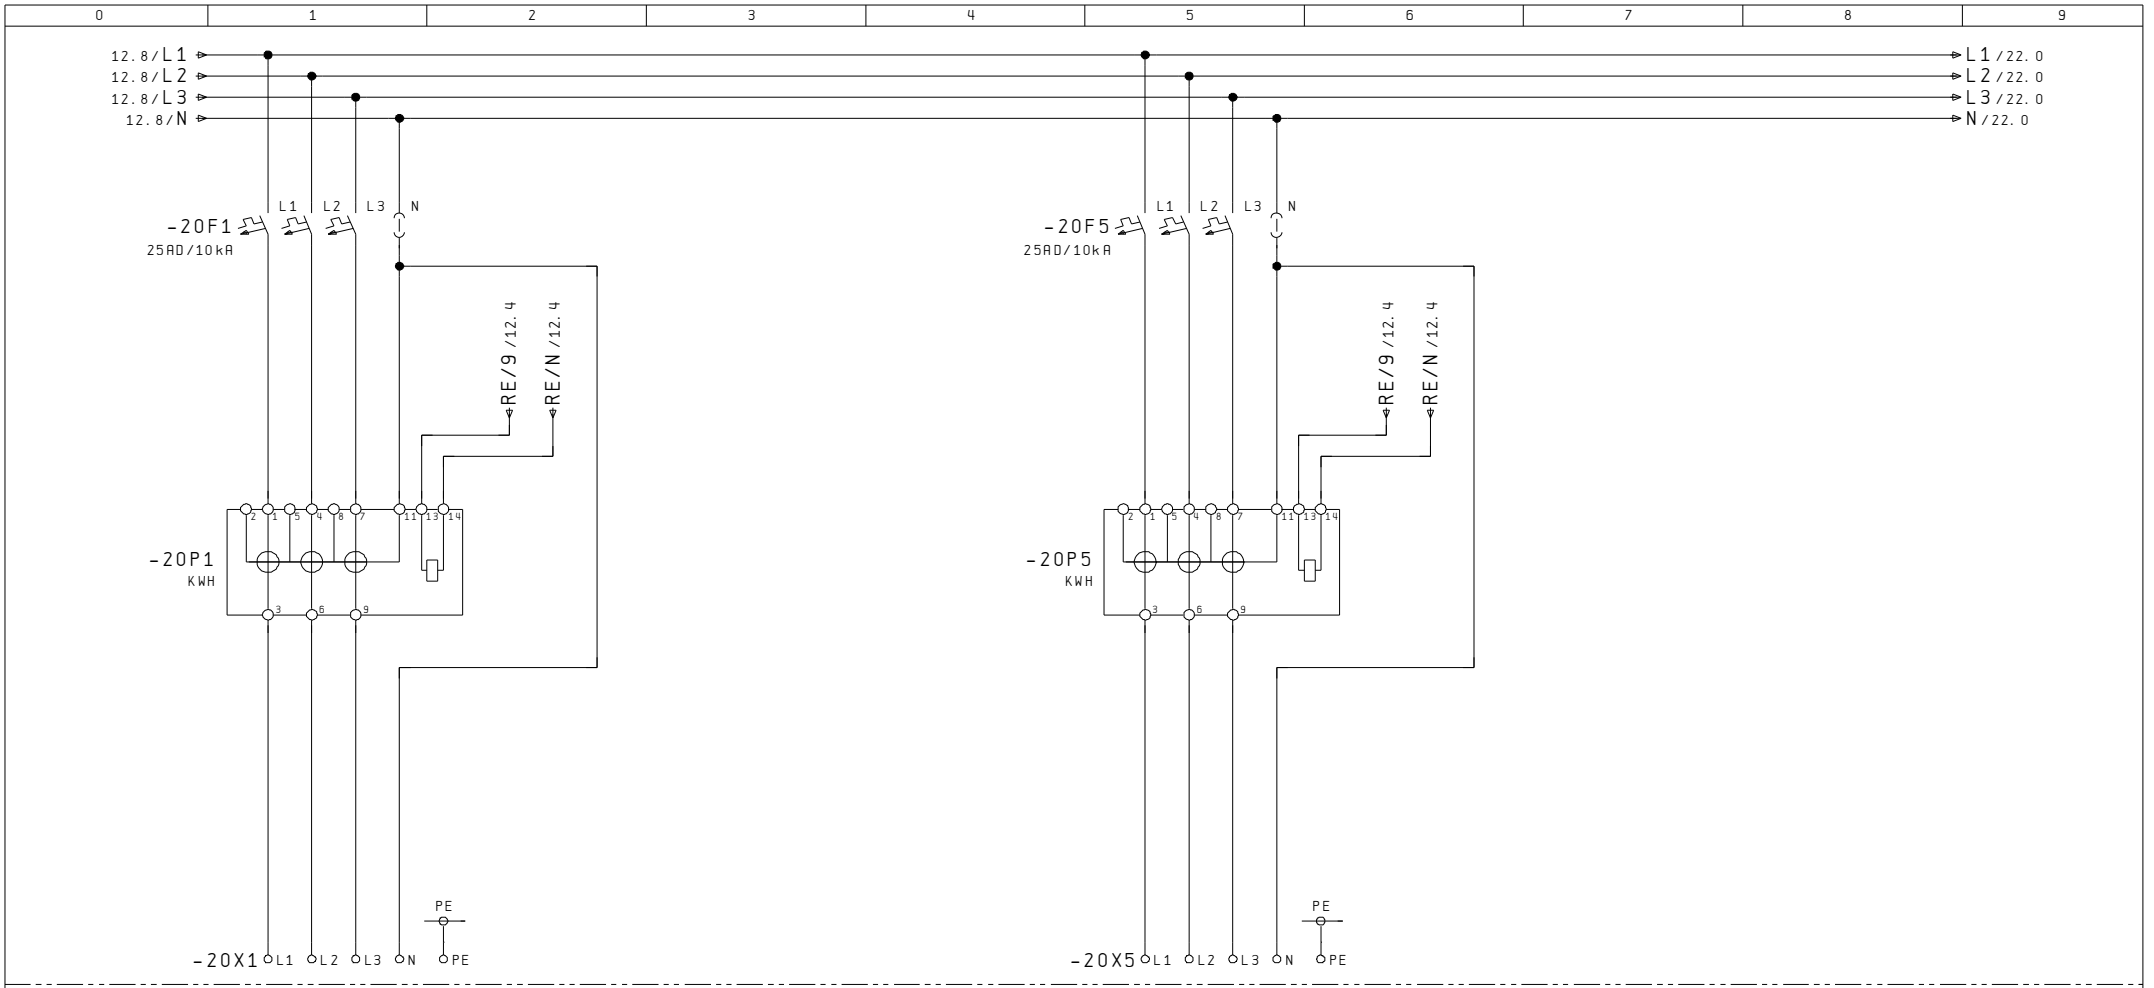


5				12			
Index		Erst.			Einspeisung HAK Erdung	A404 442 303	Anl. = X
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	GUM				Ort +AZK
Datum	Name	Makro	UP-Aussenzählerkasten				B1. 10
						Total	22

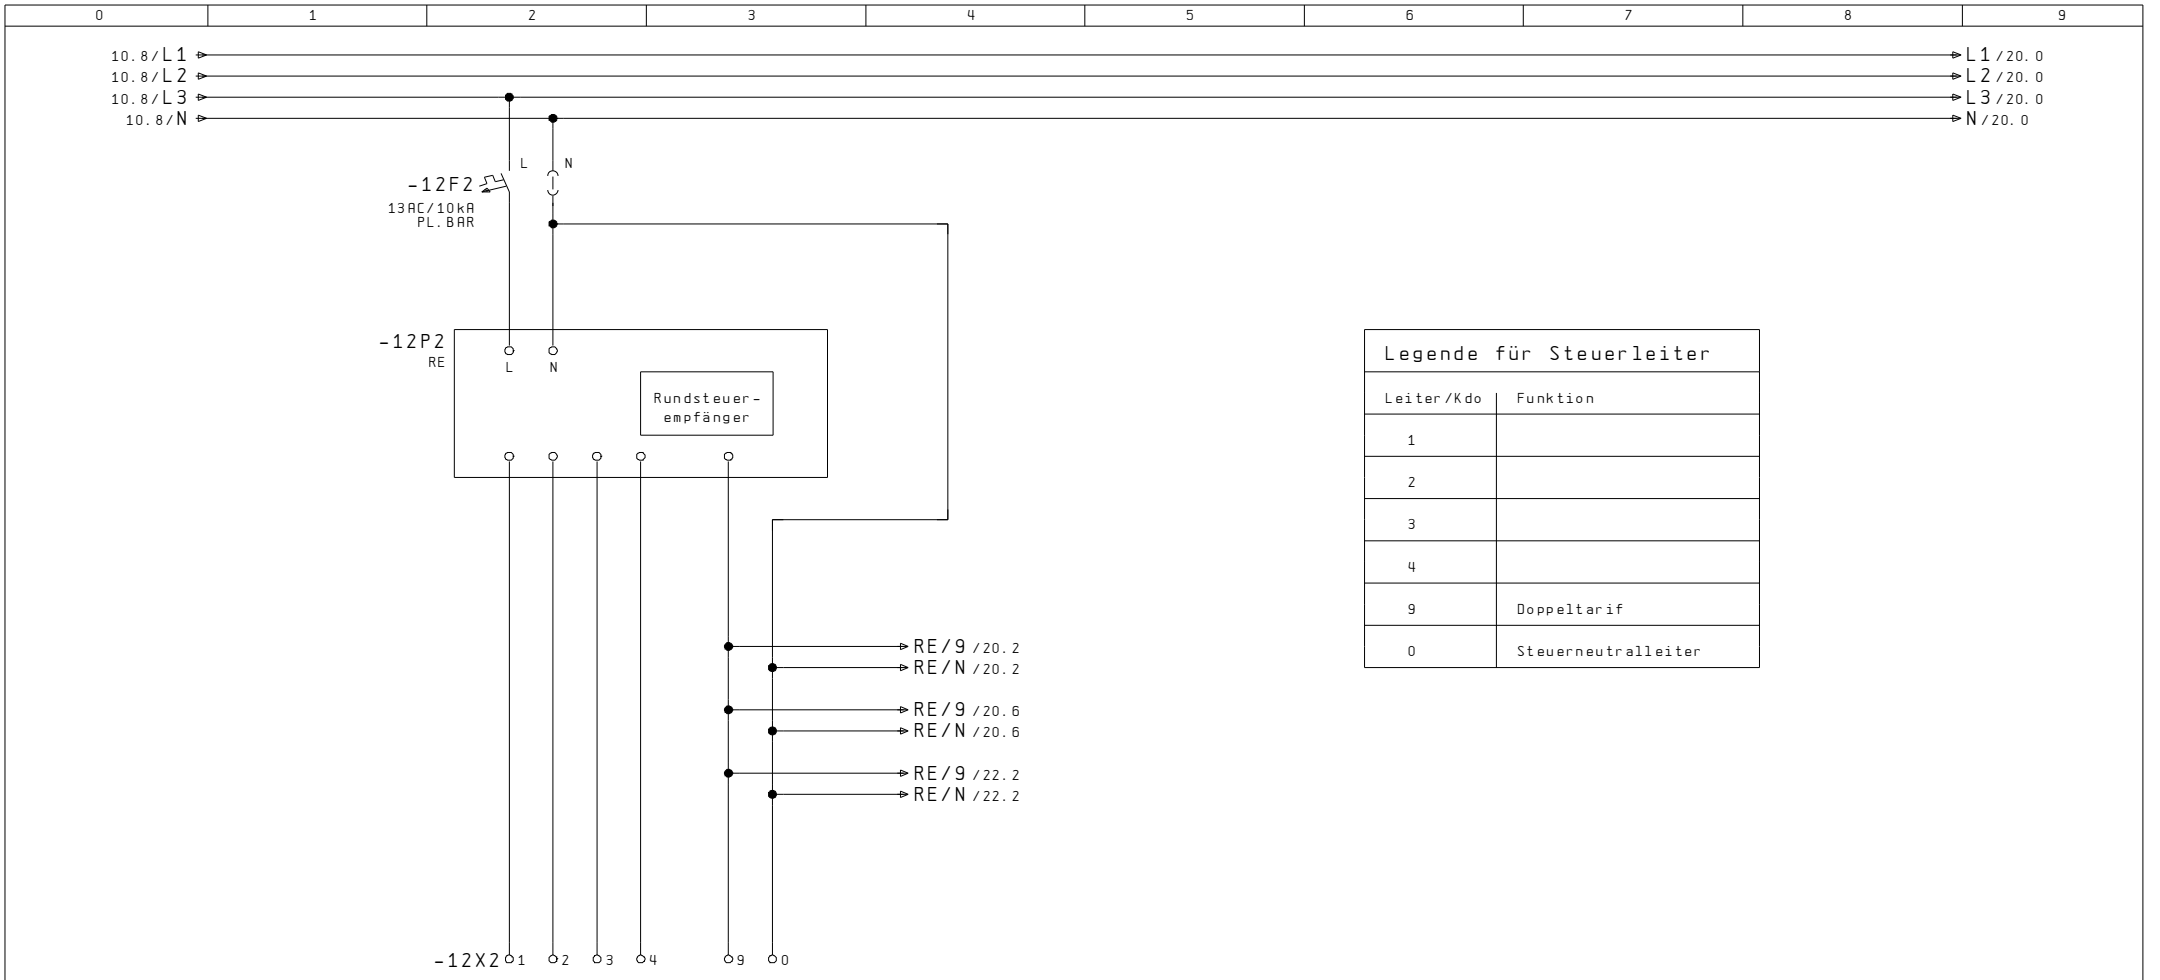

RE - Klemmsatz  
6x6mm<sup>2</sup> / 5LN

Index		Erst.		.....		Rundsteuer- empfänger	A404 442 303	Anl. = X
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	GUM	UP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK
	Datum	Name	Makro					B1. 12
								Total 22



Bezügerabgang  
3LNPE / 25A

Bezügerabgang  
3LNPE / 25A

12

22

Index		Erst.		.....	Messung	A404 442 303	Anl. = X	
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	Bearb. GUM	UP-Aussenzählerkasten			Ort +AZK	
	Datum	Name	Makro				B1. 20	
							Total	22






Bezügerabgang  
3LNPE / 25A

.....

20

Index		Erst.		.....		Messung	A404 442 303	Anl. = X
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	GUM	UP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK
	Datum	Name	Makro					B1. 22
								Total 22