

UP-Aluminiumschrank, Front roh, Seitenwände und Rückwand grundiert


Ausführung ohne Regenzarge  
bei Bedarf, im Zubehör, separat bestellen


Aussparung	BxHxT	zuzüglich
bei Mauerwerk:	900x1150x250mm	Isolation
bei Sichtmauerwerk:	870x1120x250mm	Isolation
Zargenmass:	894x1144x230mm	
Kastenmass:	850x1100x230mm	


Netz:	3x400/230VAC / 50Hz
In:	100A
Icu:	10kA
Ipk:	18kA
Nullungsart:	TN-C / TN-S
Berührungsschutz:	IP 2X / (Laien)
Schutzart Schrank:	IP 43

Index		Erst.		.....	Disposition	A404 442 332	Anl. = X
		Bearb.	STB				Ort +AZK
Änderung	31. Okt. 2007	SCS	Gep.	UP-Aussenzählerkasten			B1. 5
	Datum	Name	Makro				Total 22



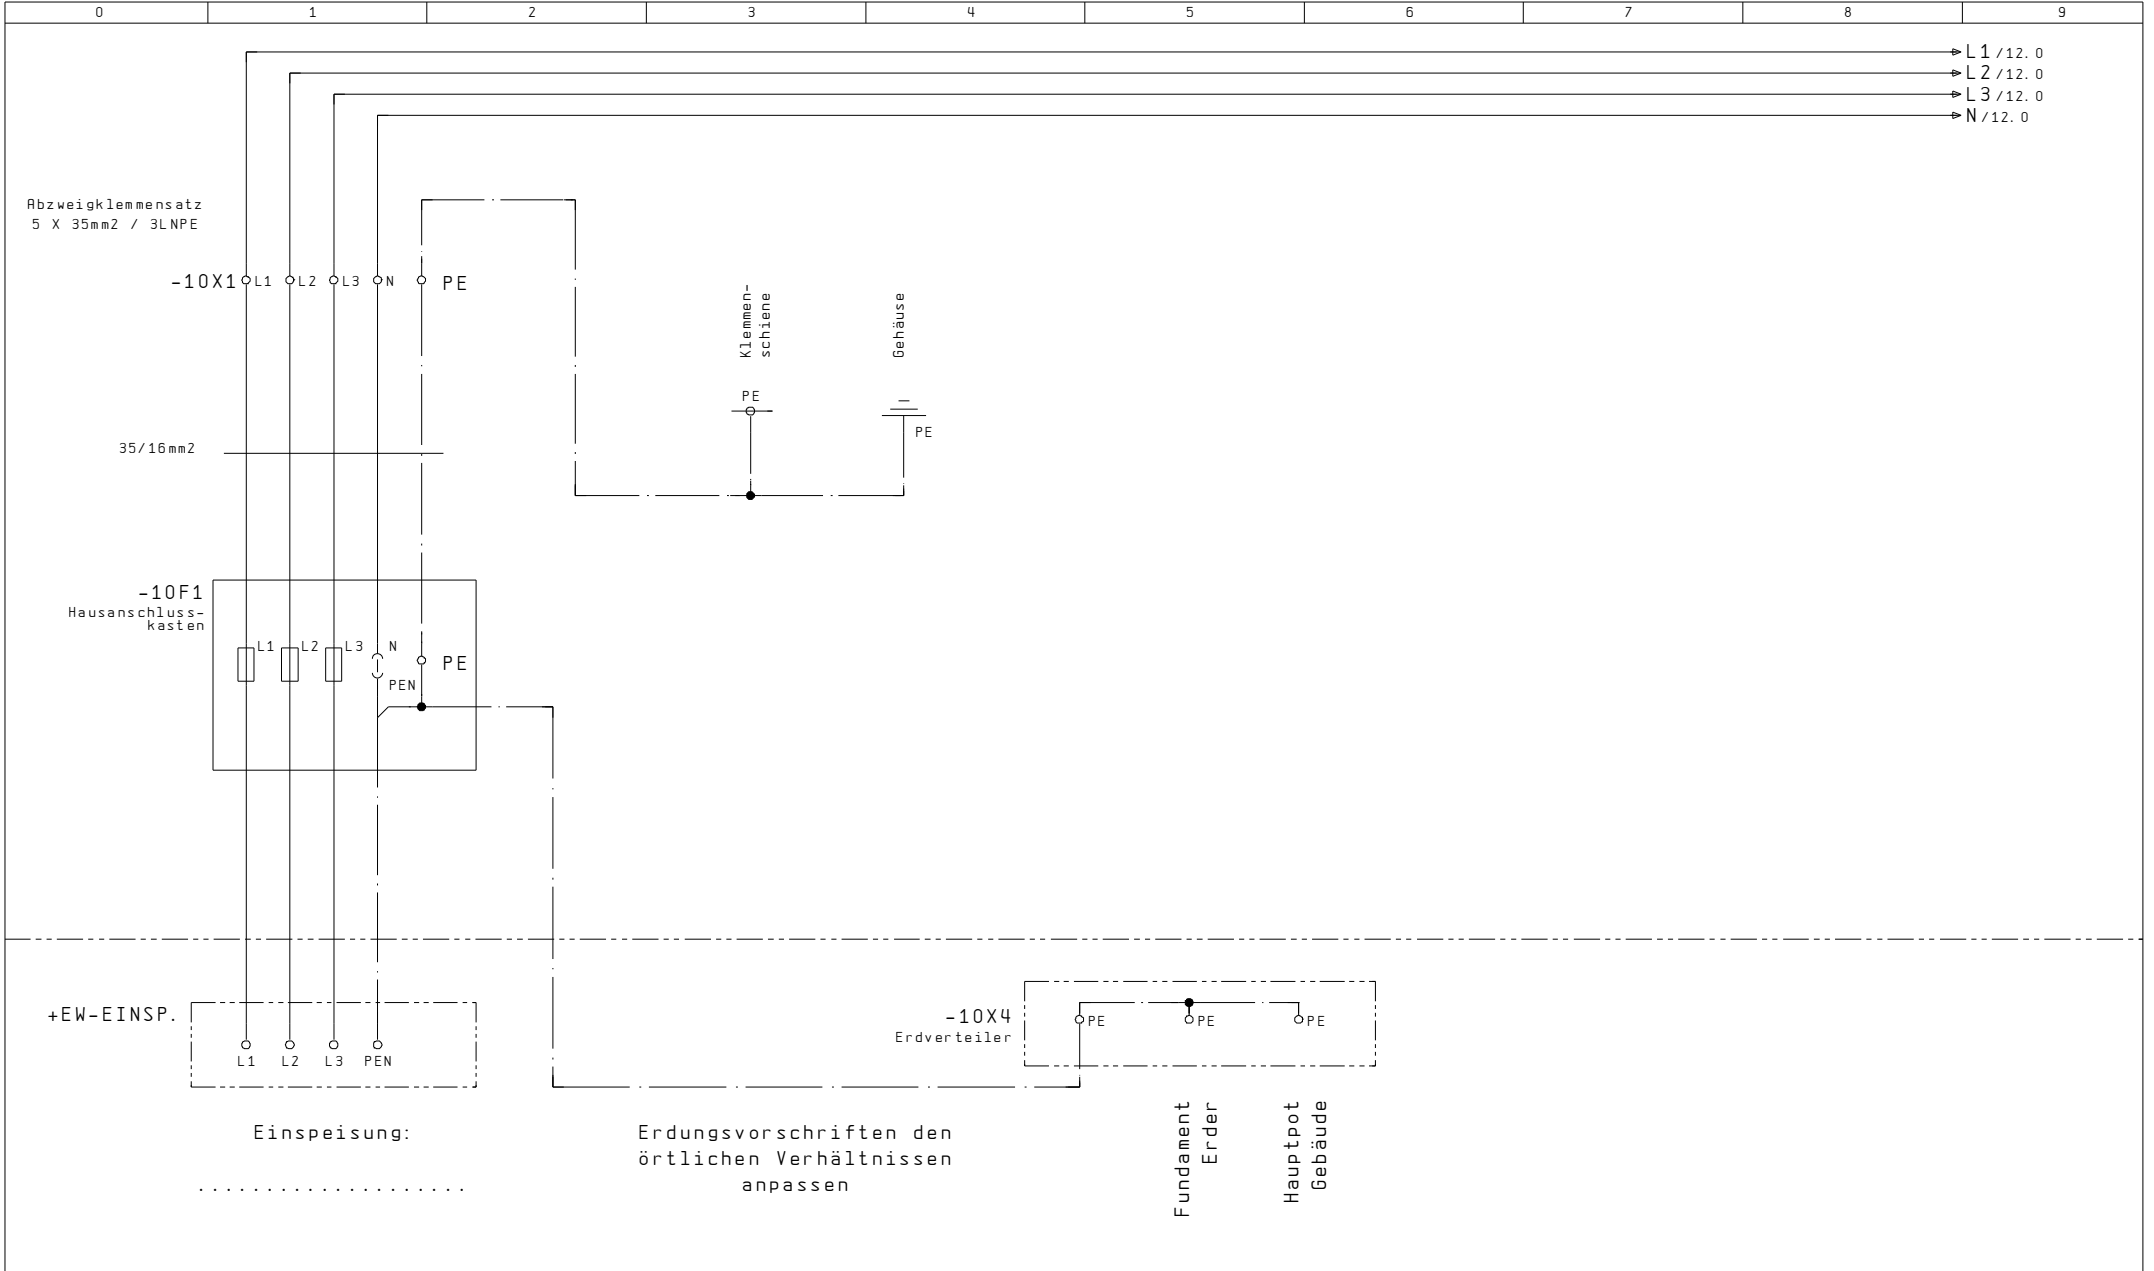


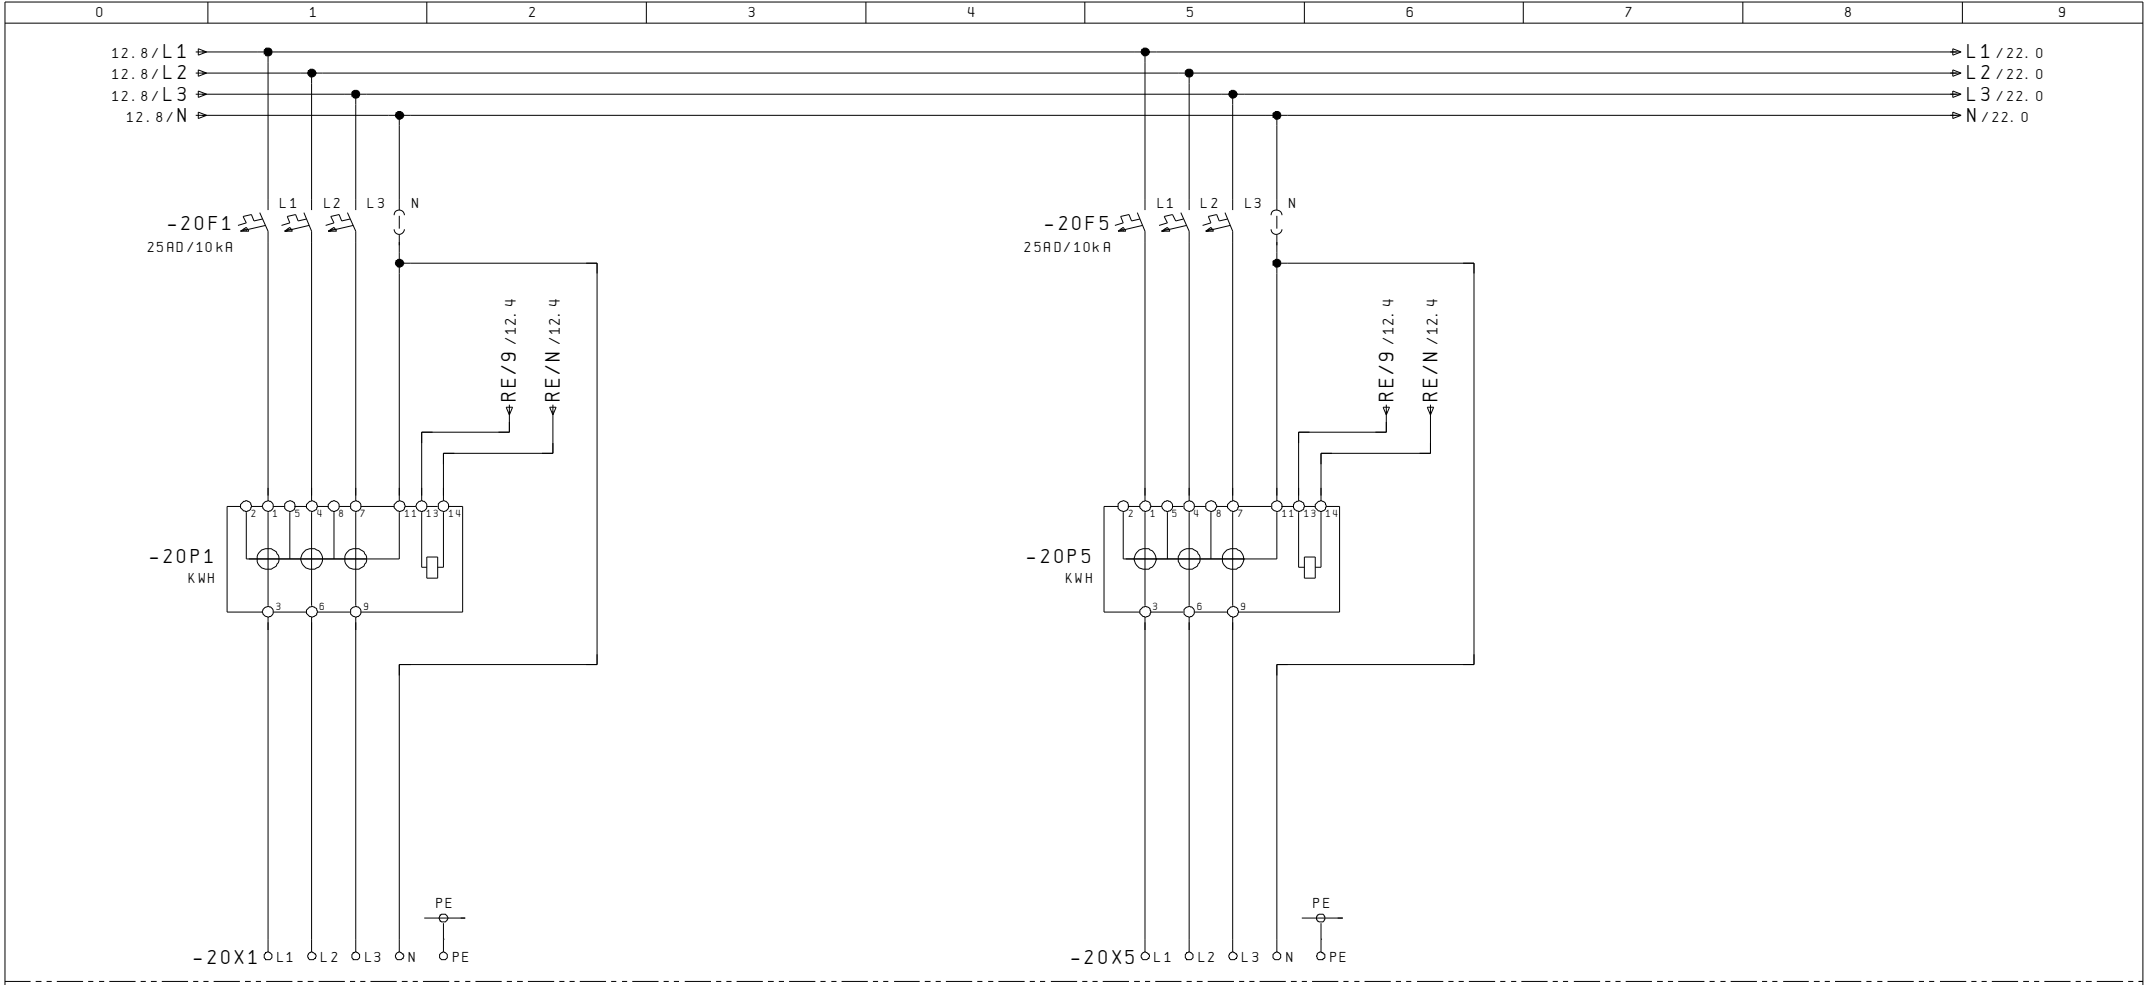
5														12	
Index		Erst.		.....			Einspeisung		A404 442 332		Anl. = X				
Änderung	15. Okt. 2007	Bearb.	GUM	UP-Aussenzählerkasten			HAK				Ort +AZK		B1. 10		
	Datum	Gepr.					Erdung						Total 22		

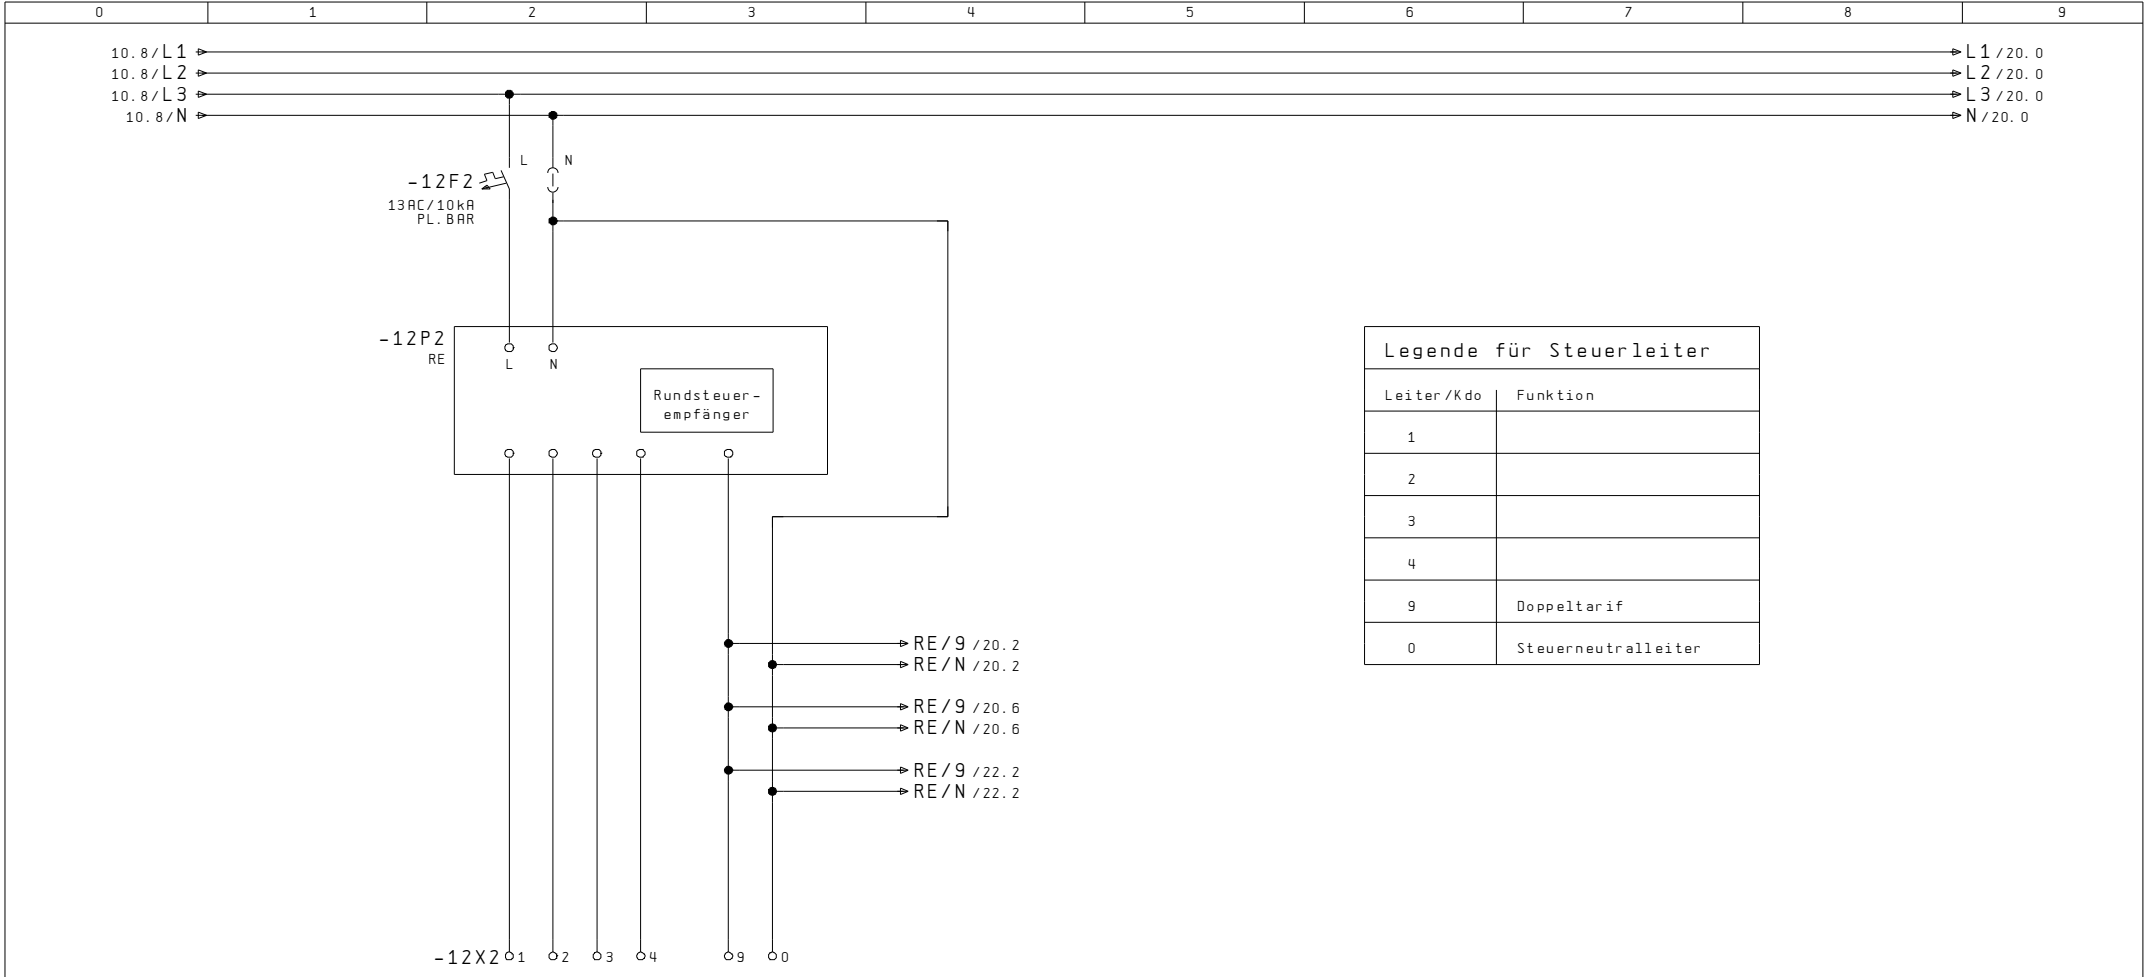

Legende für Steuerleiter	
Leiter /Kdo	Funktion
1	
2	
3	
4	
9	Doppeltarif
0	Steuerneutraleiter

RE - Klemmsatz  
6x6mm<sup>2</sup> / 5LN

Index		Erst.		.....		Rundsteuer- empfänger	A404 442 332	Anl. = X
		Bearb.	GUM					Ort +AZK
Änderung	15. Okt. 2007	SCS	Gepf.	UP-Aussenzählerkasten				B1. 12
	Datum	Name	Makro					Total 22



Bezügerabgang  
3LNPE / 25A

Bezügerabgang  
3LNPE / 25A

Index		Erst.		.....	Messung	A404 442 332	Anl. = X
		Bearb.	GUM				Ort +AZK
Änderung	15. Okt. 2007	SCS	Gepf.	UP-Aussenzählerkasten			B1. 20
	Datum	Name	Makro				Total 22






Bezügerabgang  
3LNPE / 63A

.....

20

Index		Erst.	.....		Messung	A404 442 332	Anl. = X	
Änderung	15. Okt. 2007	SCS	UP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK	
	Datum	Name	Makro				B1. 22	
							Total	22