


Das Urheberrecht an diesen Techn.Unterlagen, die dem Empfänger persönlich anvertraut sind, verbleiben jederzeit unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert oder an dritt Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. STB Engineering AG CH-8892 Berschis

Ausdruck für:

- Installation
- Automatik
- Schaltschrank
- Kunde / Archiv
-

STB Die Schnittstelle zur guten Lösung

Engineering
Automation
Schaltanlagen

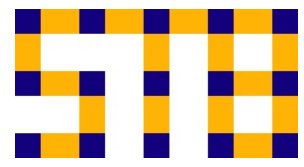

STB
Seilereistrasse 3a
CH-8892 Berschis

Tel. 081 720 10 20
Fax. 081 720 10 28
info@stb-ag.ch
www.stb-ag.ch

Stromlaufschema

Änderungsdokumentation

Index	Datum	Name	Blatt-Nr. / Beschreibung
A			

Kunde:

Anlage: UP-Aussenzählerkasten

Auftrags Nr.: A404 443 103

Objekt:

Schrankbez. : +AZK


Anzahl der Seiten : 7

Index			Erst.			Titelblatt	A404 443 103	Anl. = X	
			Bearb.	GUM						Ort +AZK
Änderung	02. Okt. 2007	SCS	Gepr.		UP-Aussenzählerkasten					B1. 1
	Datum	Name	Makro							Total 22




UP-Aluminiumschrank, Front roh, Seitenwände und Rückwand grundiert


Ausführung ohne Regenzarge
bei Bedarf, im Zubehör, separat bestellen

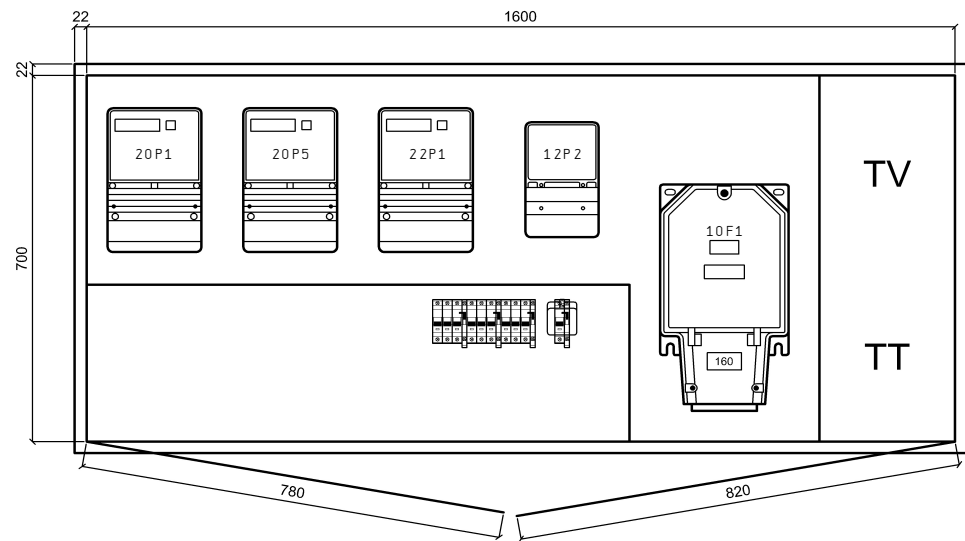

Aussparung	BxHxT	zuzüglich
bei Mauerwerk:	1650x750x250mm	Isolation
bei Sichtmauerwerk:	1620x720x250mm	Isolation
Zargenmass:	1644x744x230mm	
Kastenmass:	1600x700x230mm	

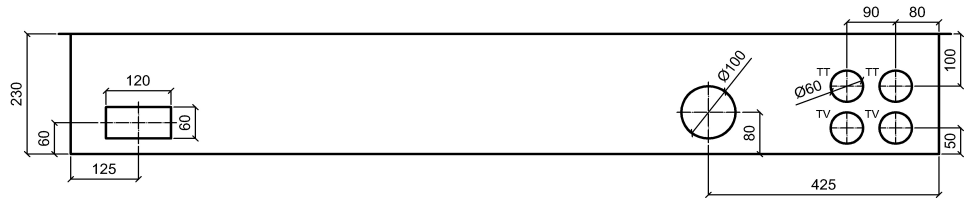


Netz:	3x400/230VAC / 50Hz
In:	63A
Icu:	10kA
Ipk:	18kA
Nullungsart:	TN-C / TN-S
Berührungsschutz:	IP 2X / (Laien)
Schutzart Schrank:	IP 43

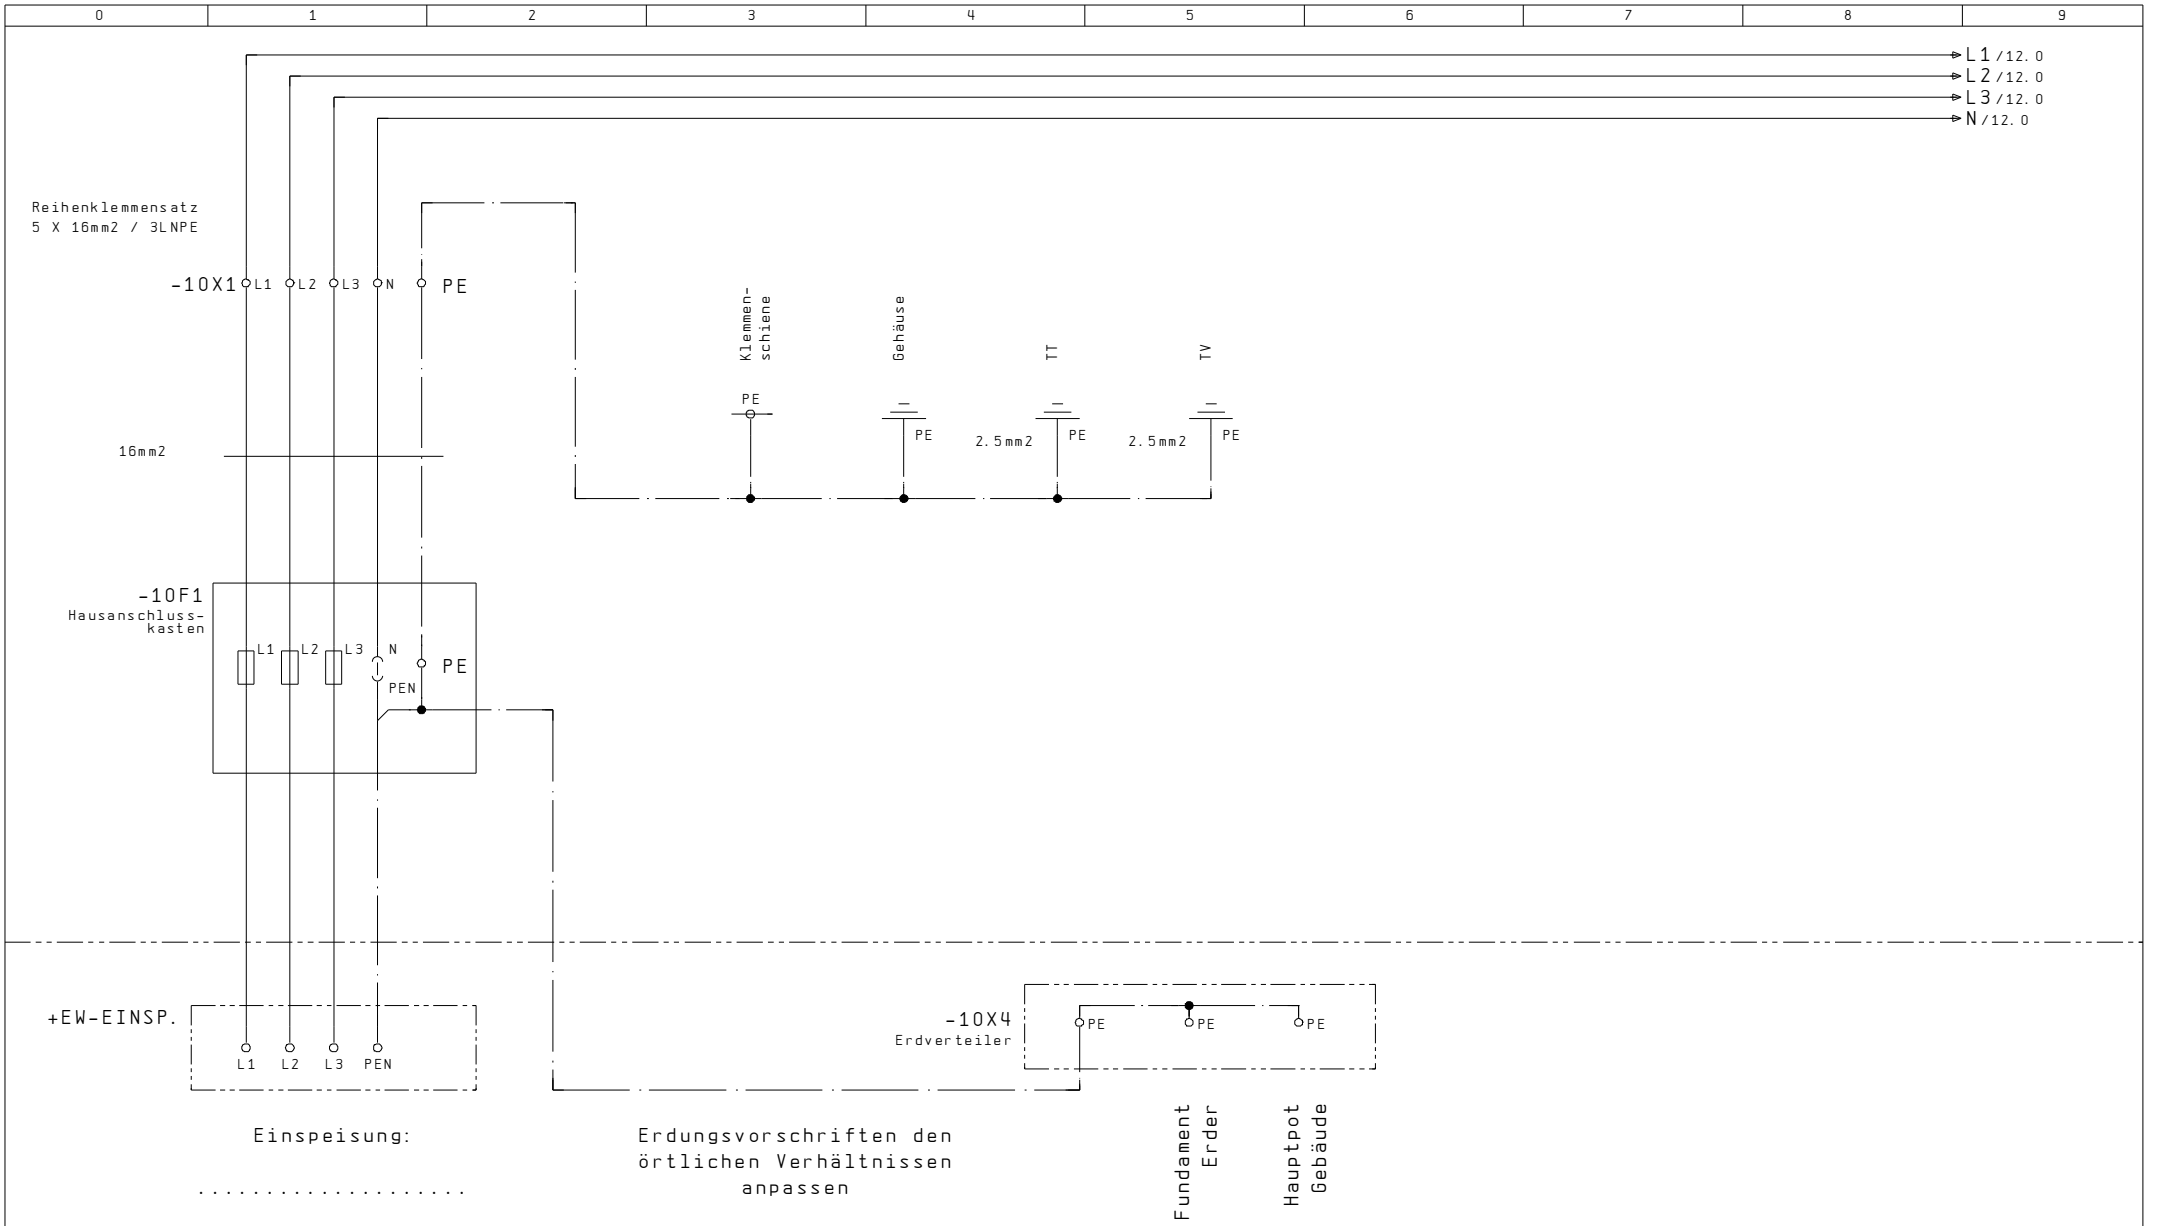


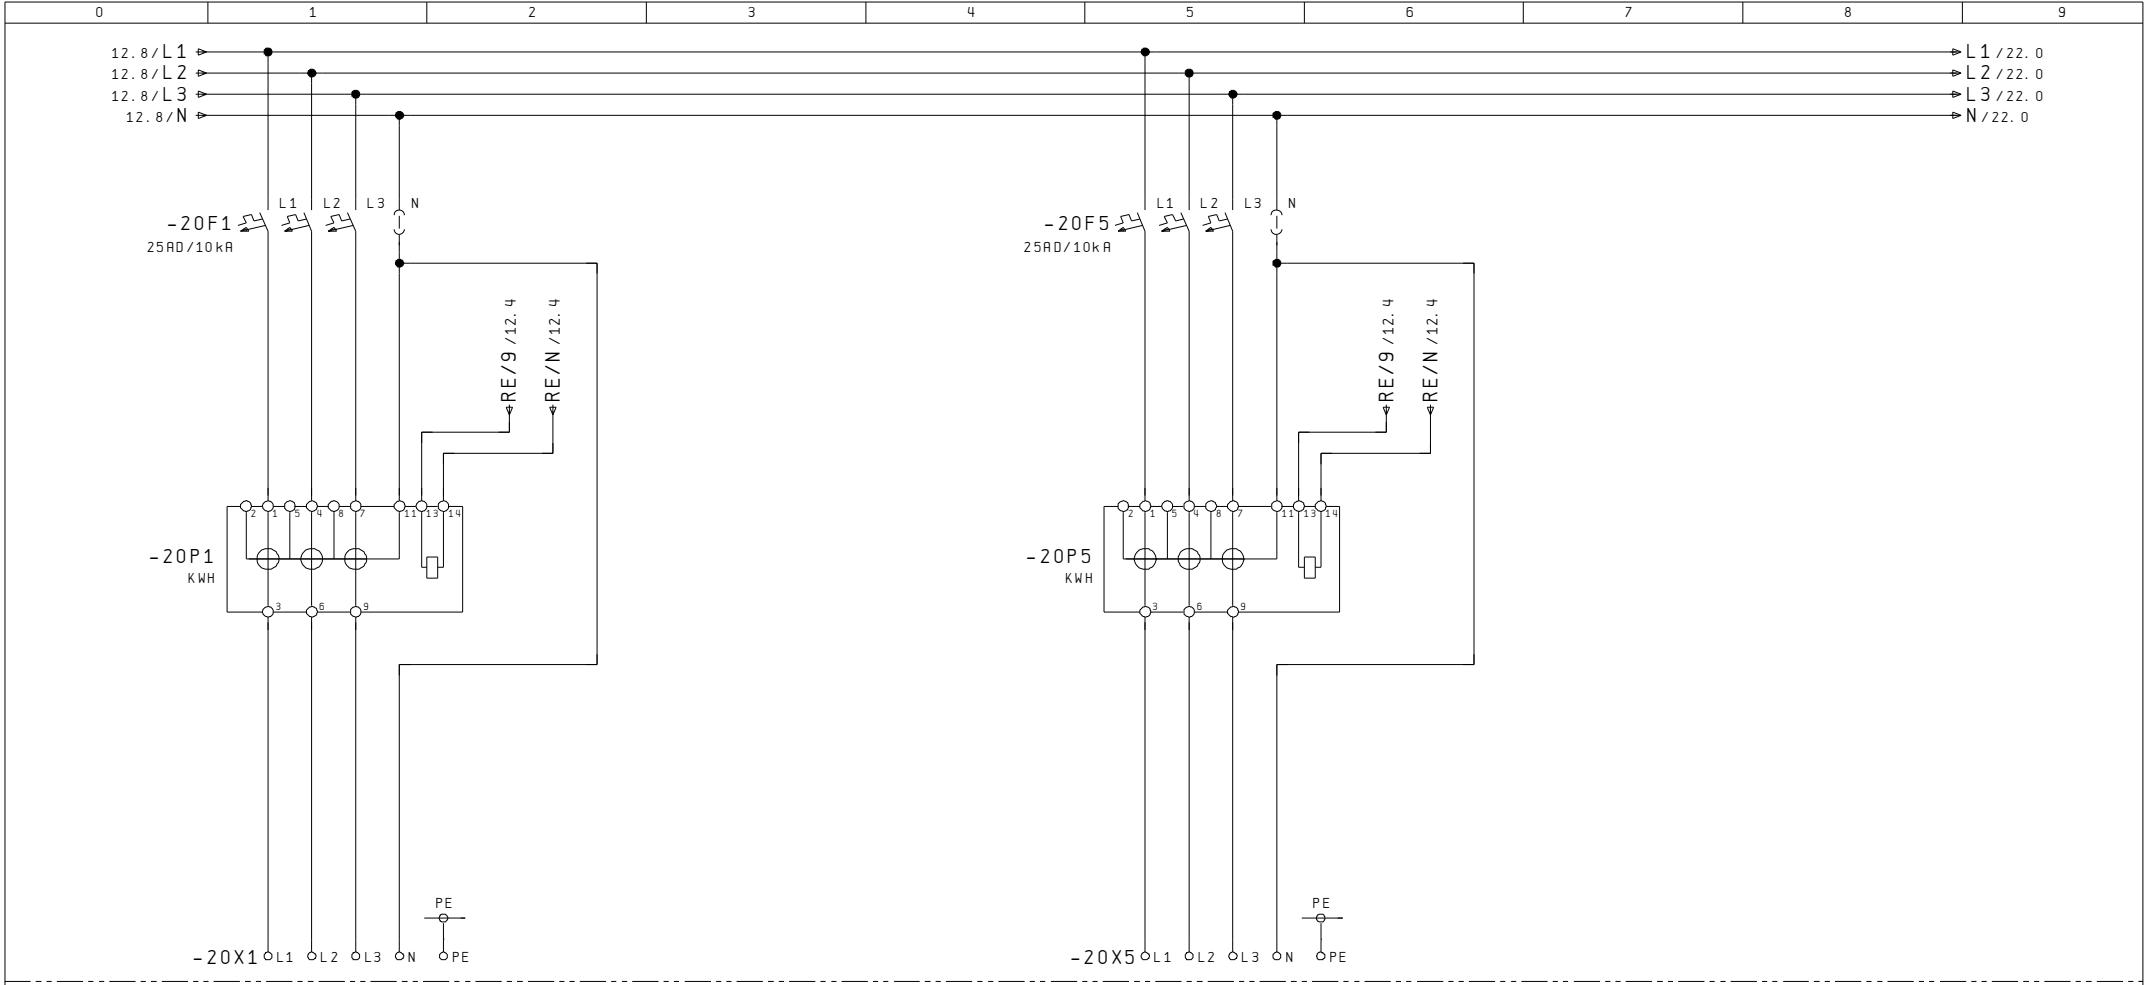
Index		Erst.		Einspeisung HAK Erdung	A404 443 103	Anl. = X Ort +AZK
Änderung	15. Okt. 2007	Bearb.	GUM	UP-Aussenzählerkasten			
Datum	Name	Gepr.					B1. 10
		Makro					Total 22



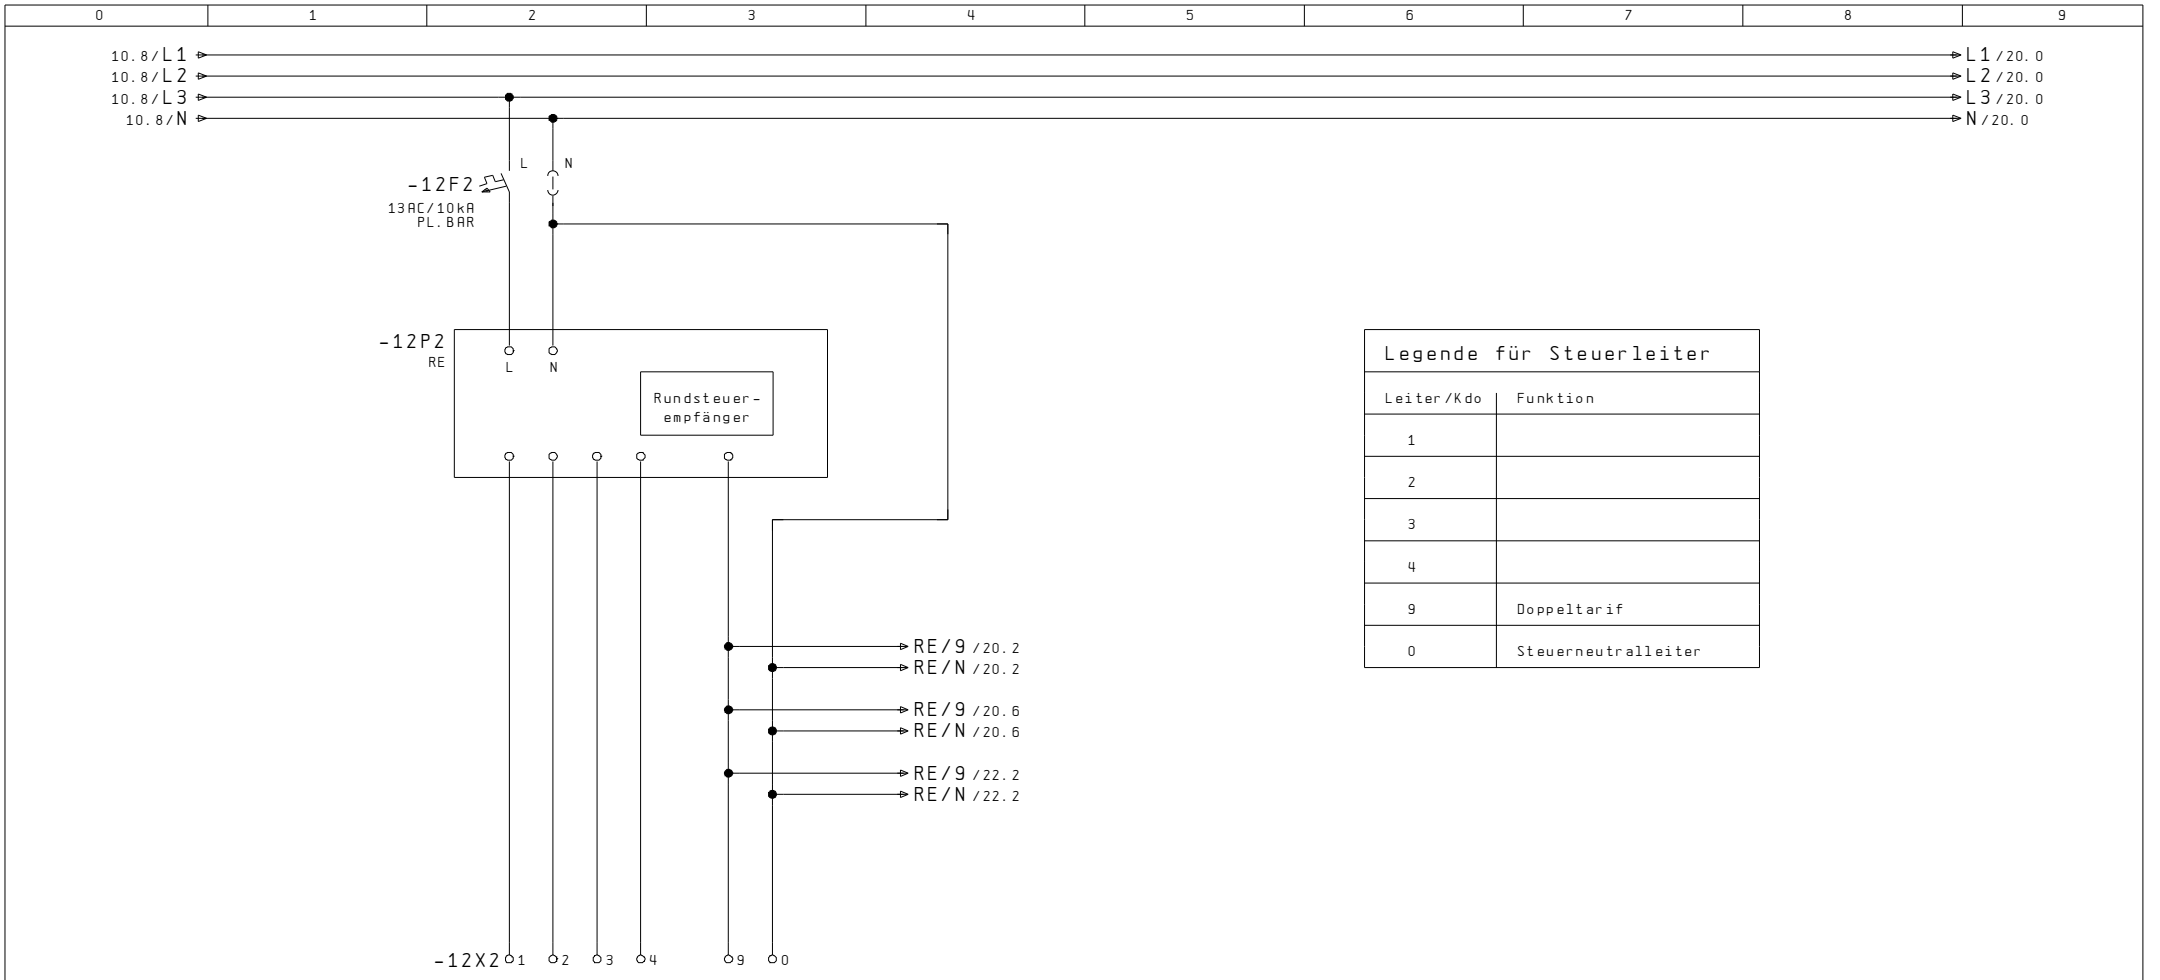

RE - Klemmsatz
6x6mm² / 5LN

Index		Erst.			Rundsteuer- empfänger	A404 443 103	Anl. = X
		Bearb.	GUM					Ort +AZK
Änderung	03. Okt. 2007	SCS	Gepf.	UP-Aussenzählerkasten				B1. 12
	Datum	Name	Makro					Total 22



Bezügerabgang
3LNPE / 25A

Bezügerabgang
3LNPE / 25A

Index		Erst.		Messung	A404 443 103	Anl. = X	
Änderung	02. Okt. 2007	SCS	Bearb. GUM	UP-Aussenzählerkasten			Ort +AZK	
	Datum	Name	Makro				B1. 20	
							Total	22






Bezügerabgang
3LNPE / 25A

.....

20

Index		Erst.		Messung	A404 443 103	Anl. = X	
Änderung	15. Okt. 2007	SCS	UP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK	
	Datum	Name	Makro				B1. 22	
							Total	22