


Das Urheberrecht an diesen Techn.Unterlagen, die dem Empfänger persönlich anvertraut sind, verbleiben jederzeit unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert oder an dritt Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.  
STB Engineering AG CH-8892 Berschis

Ausdruck für:

- Installation
- Automatiker
- Schaltschrank
- Kunde / Archiv
- .....

**STB Die Schnittstelle zur guten Lösung**

Engineering  
Automation  
Schaltanlagen



STB  
Seilereistrasse 3a  
CH-8892 Berschis  
  
Tel. 081 720 10 20  
Fax. 081 720 10 28  
info@stb-ag.ch  
www.stb-ag.ch

# Stromlaufschema

## Änderungsdokumentation

Index	Datum	Name	Blatt-Nr. / Beschreibung
A			

Kunde: .....


Anlage: UP-Aussenzählerkasten

Auftrags Nr.: A404 443 105

Objekt: .....

Schrankbez. : +AZK




Anzahl der Seiten : 6

Index		Erst.		.....		Titelblatt	A404 443 105	Anl. = X
		Bearb.	GUM					Ort +AZK
Änderung	02. Okt. 2007	SCS		UP-Aussenzählerkasten				B1. 1
	Datum	Name	Makro					Total 20

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

# Inhaltsverzeichnis

Anlage	Ort	Seite	Seitenbenennung	Datum	Änderung	Index
X	AZK	1	Titelblatt			
X	AZK	2	Inhaltsverzeichnis			
X	AZK	5	Disposition			
X	AZK	10	Einspeisung HAK Erdung			
X	AZK	12	Rundsteuerempfänger			
X	AZK	20	Messung			

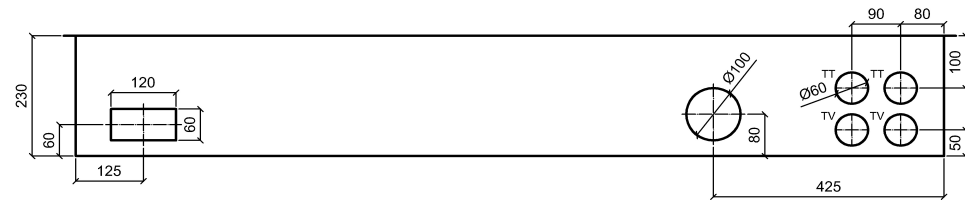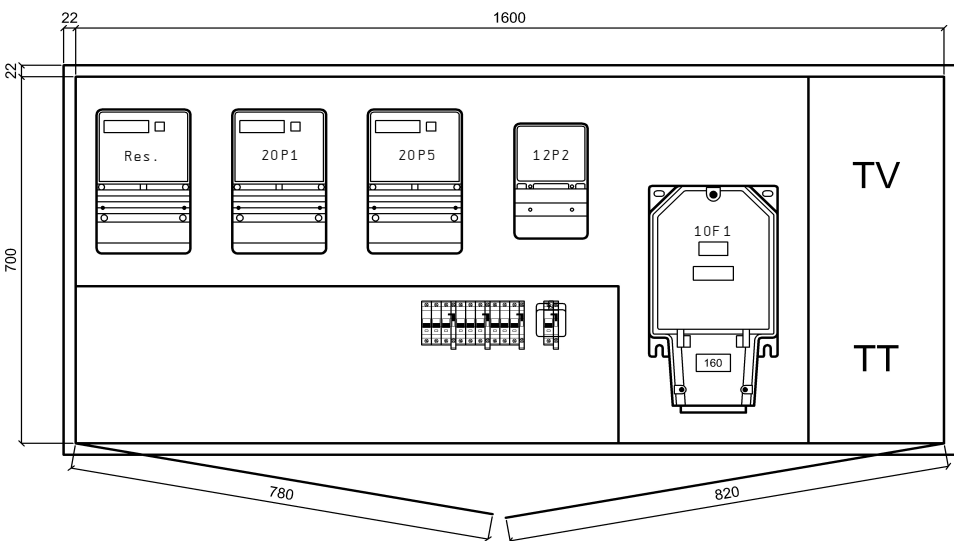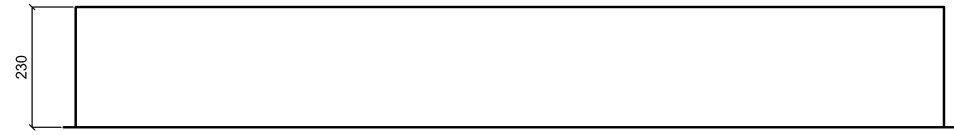


UP-Aluminiumschrank, Front roh, Seitenwände und Rückwand grundiert

Ausführung ohne Regenzarge  
bei Bedarf, im Zubehör, separat bestellen

Aussparung	BxHxT	zuzüglich
bei Mauerwerk:	1650x750x250mm	Isolation
bei Sichtmauerwerk:	1620x720x250mm	Isolation
Zargenmass:	1644x744x230mm	
Kastenmass:	1600x700x230mm	

Netz:	3x400/230VAC / 50Hz
In:	63A
Icu:	10kA
Ipk:	18kA
Nullungsart:	TN-C / TN-S
Berührungsschutz:	IP 2X / (Laien)
Schutzart Schrank:	IP 43

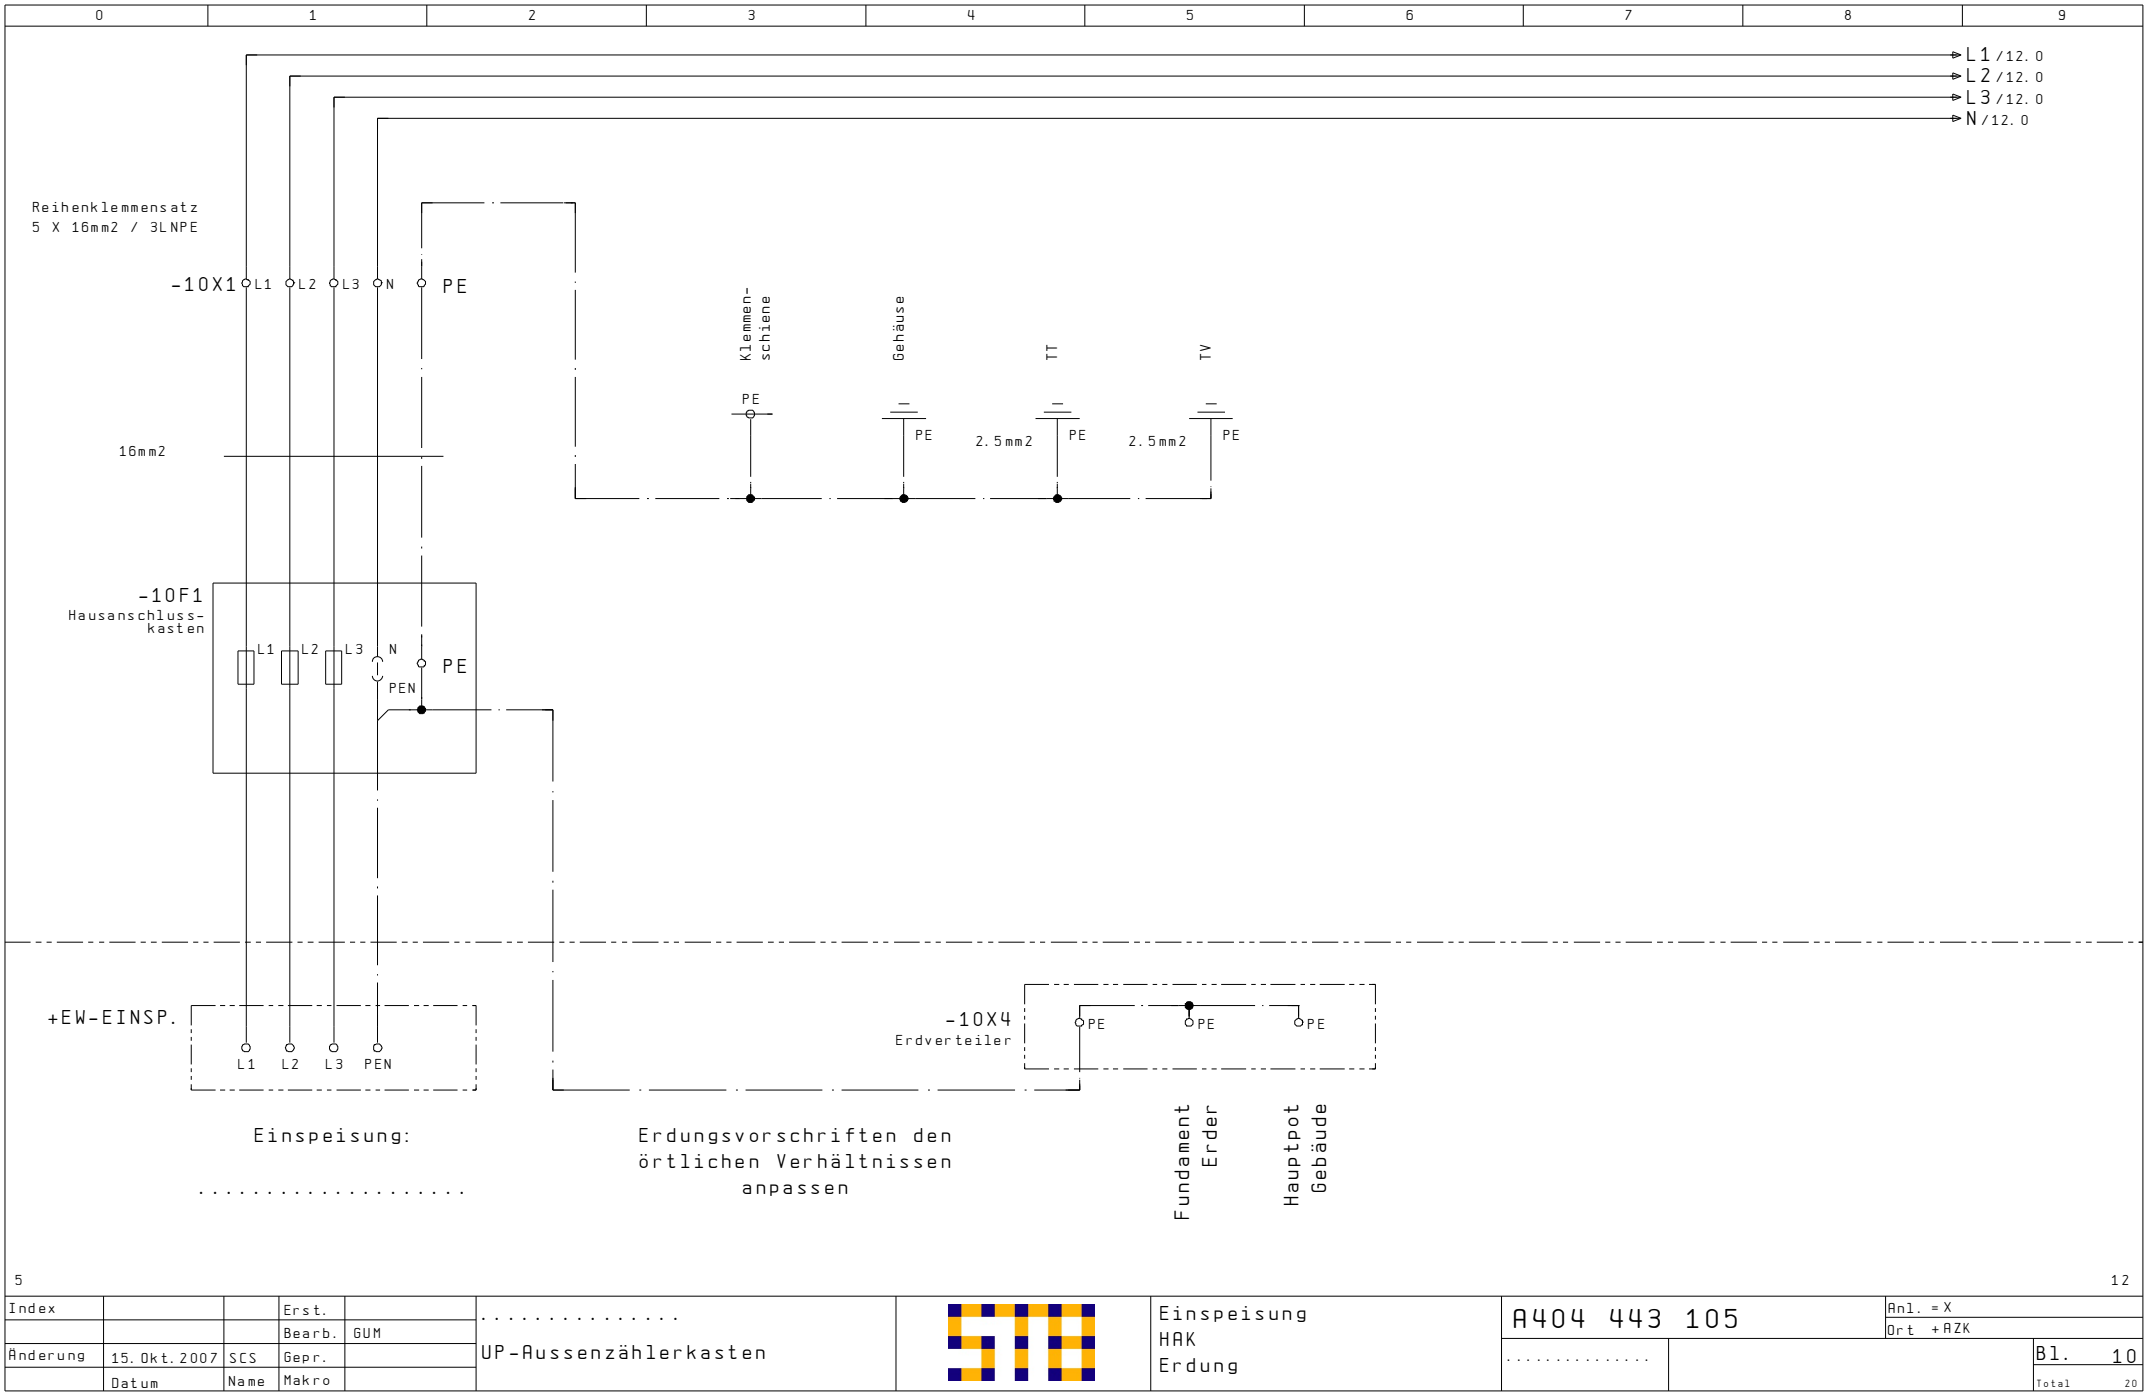


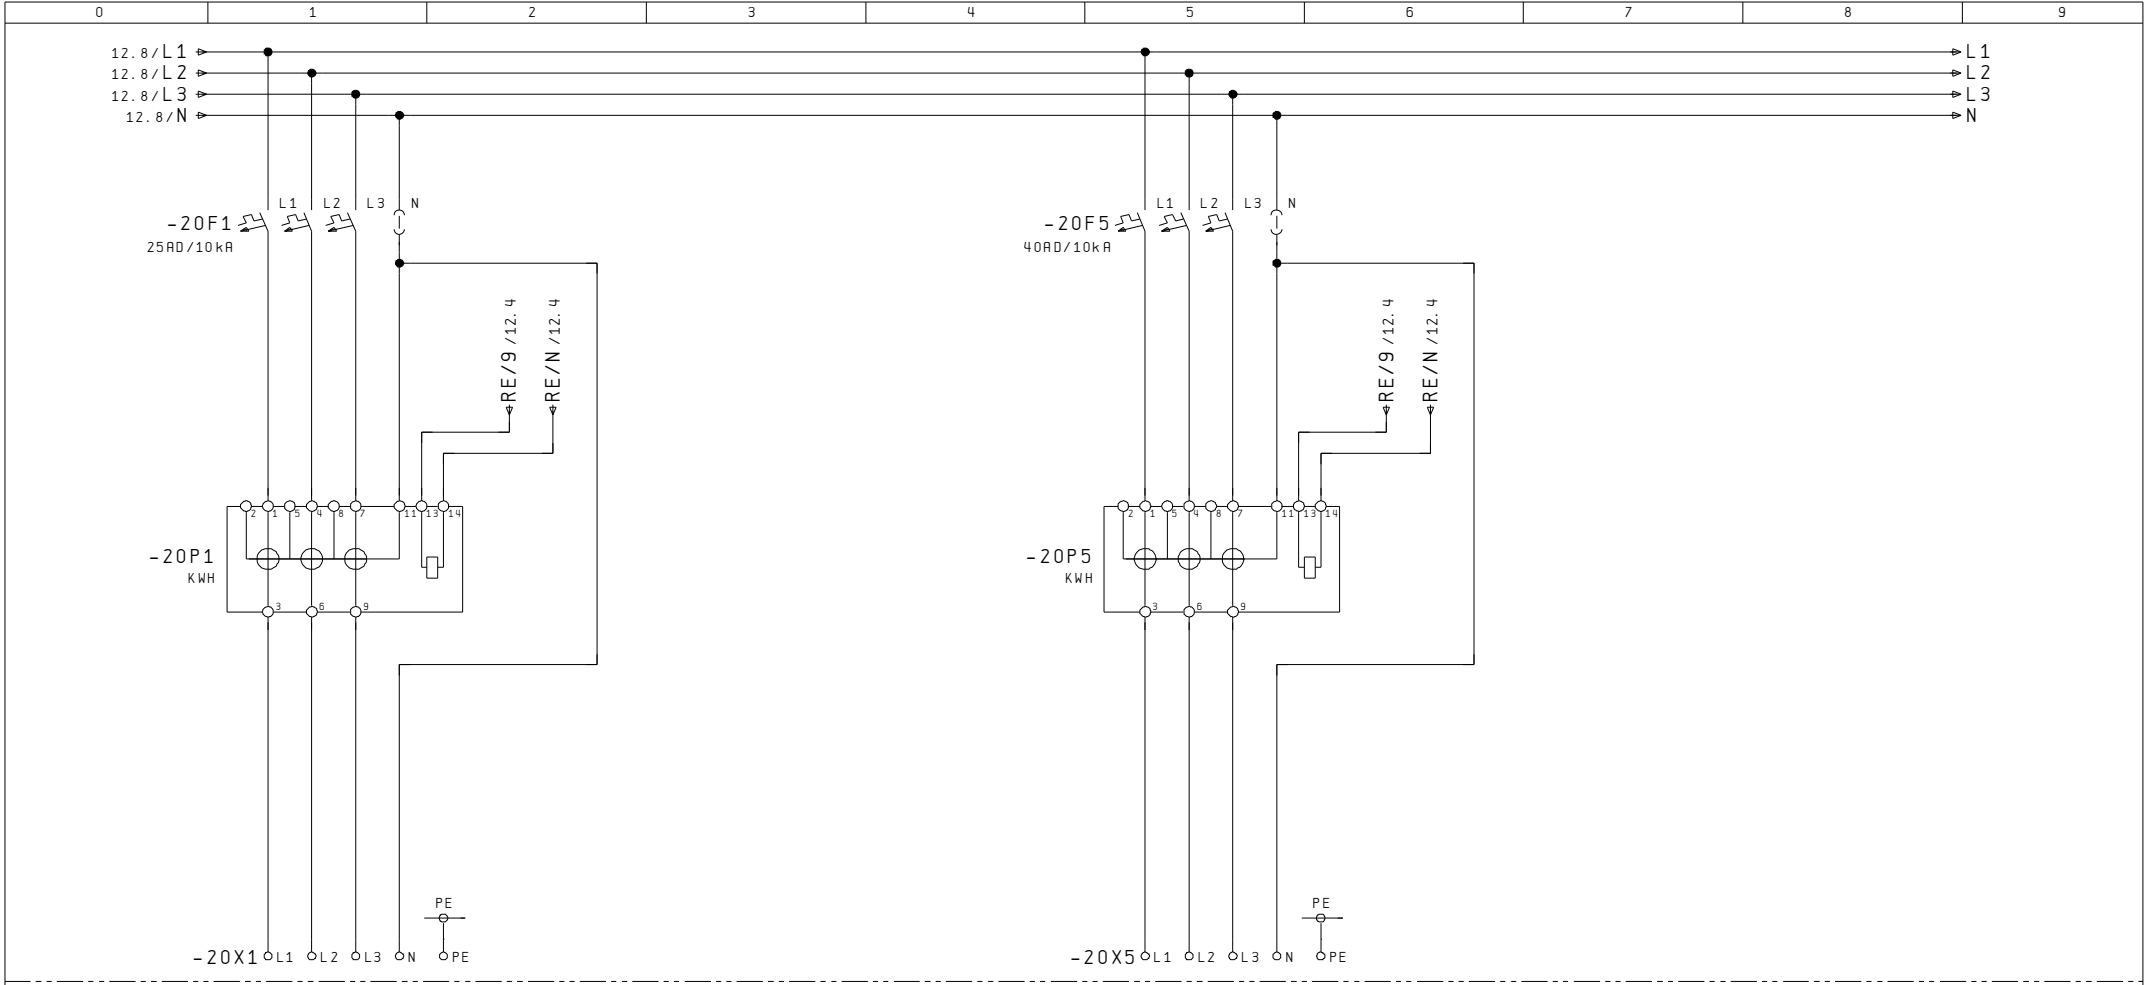
5				12			
Index		Erst.			Einspeisung	A404 443 105	Anl. = X
Änderung	15. Okt. 2007	Bearb.	GUM		HAK		Ort +AZK
Datum	Name	Gepr.			Erdung		B1. 10
						Total	20



Legende für Steuerleiter	
Leiter /Kdo	Funktion
1	
2	
3	
4	
9	Doppeltarif
0	Steuerneutraleiter

RE - Klemmsatz  
6x6mm<sup>2</sup> / 5LN

Index		Erst.		.....		Rundsteuer- empfänger	A404 443 105	Anl. = X
Änderung	15. Okt. 2007	SCS	GUM	UP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK
	Datum	Name	Makro					B1. 12
								Total 20



Bezügerabgang  
3LNPE / 25A

Bezügerabgang  
3LNPE / 40A

12

Index		Erst.		.....	Messung	A404 443 105	Anl. = X	
Änderung	15. Okt. 2007	SCS	Bearb. GUM	UP-Aussenzählerkasten			Ort +AZK	
	Datum	Name	Makro				B1. 20	
							Total	20

