


Das Urheberrecht an diesen Techn.Unterlagen, die dem Empfänger persönlich anvertraut sind, verbleiben jederzeit unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert oder an dritt Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. STB Engineering AG CH-8892 Berschis

Ausdruck für:

- Installation
- Automatiker
- Schaltschrank
- Kunde / Archiv
- .....

**STB Die Schnittstelle zur guten Lösung**

Engineering  
Automation  
Schaltanlagen

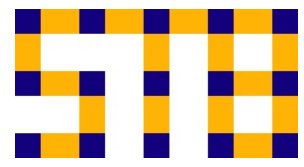

STB  
Seilereistrasse 3a  
CH-8892 Berschis  
  
Tel. 081 720 10 20  
Fax. 081 720 10 28  
info@stb-ag.ch  
www.stb-ag.ch

# Stromlaufschema

Änderungsdokumentation

Index	Datum	Name	Blatt-Nr. / Beschreibung
A			

Kunde: .....

Anlage: AP-Aussenzählerkasten

Auftrags Nr.: A404 521 241

Objekt: .....


Schrankbez. : +AZK

Anzahl der Seiten : 6

Index		Erst.		.....		Titelblatt	A404 521 241	Anl. = X
Änderung	02. Okt. 2007	SCS	GUM	AP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK
	Datum	Name	Makro					Bl. 1
								Total 20

# Inhaltsverzeichnis

Anlage	Ort	Seite	Seitenbenennung	Datum	Änderung	Index
X	AZK	1	Titelblatt			
X	AZK	2	Inhaltsverzeichnis			
X	AZK	5	Disposition			
X	AZK	10	Einspeisung HAK Erdung			
X	AZK	12	Rundsteuerempfänger			
X	AZK	20	Messung			

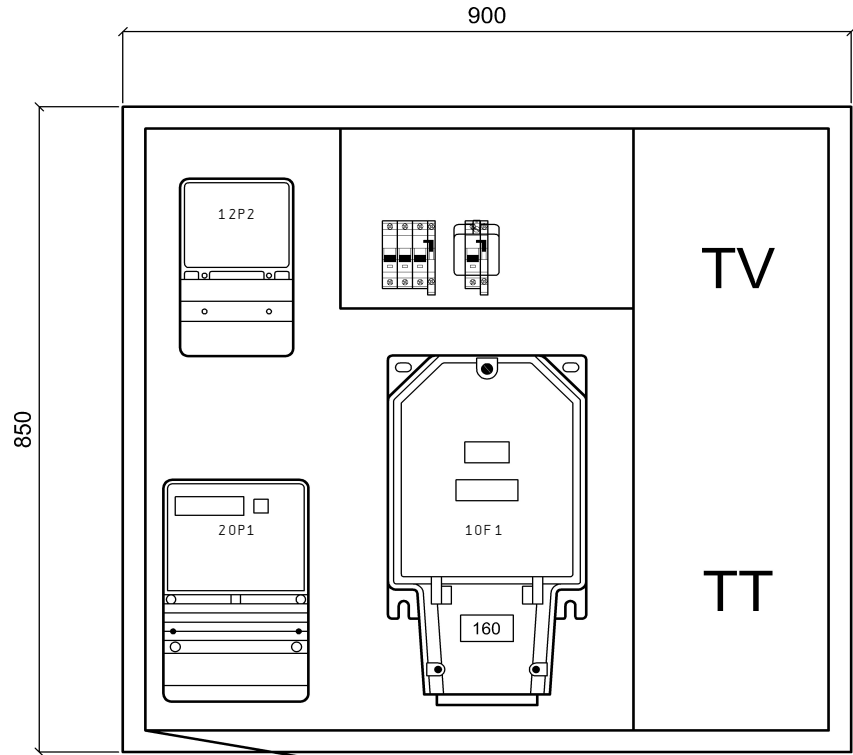

AP-Aluminiumschrank, Front und Seitenwand grundiert  
Rückwand roh

Kastenmas: 900x850x230mm

Ausführung ohne Regendach  
bei Bedarf, im Zubehör, separat bestellen

Netz: 3x400/230VAC / 50Hz

In: 40A

Icu: 10kA

Ipk: 18kA


Nullungsart: TN-C / TN-S

Berührungsschutz: IP 2X / (Laien)

Schutzart Schrank: IP 43

Index		Erst.		.....	Disposition	A404 521 241	Anl. = X
		Bearb.	STB				Ort +AZK
Änderung	09. Jan. 2008	SCS	Gepf.	AP-Aussenzählerkasten			B1. 5
	Datum	Name	Makro				Total 20



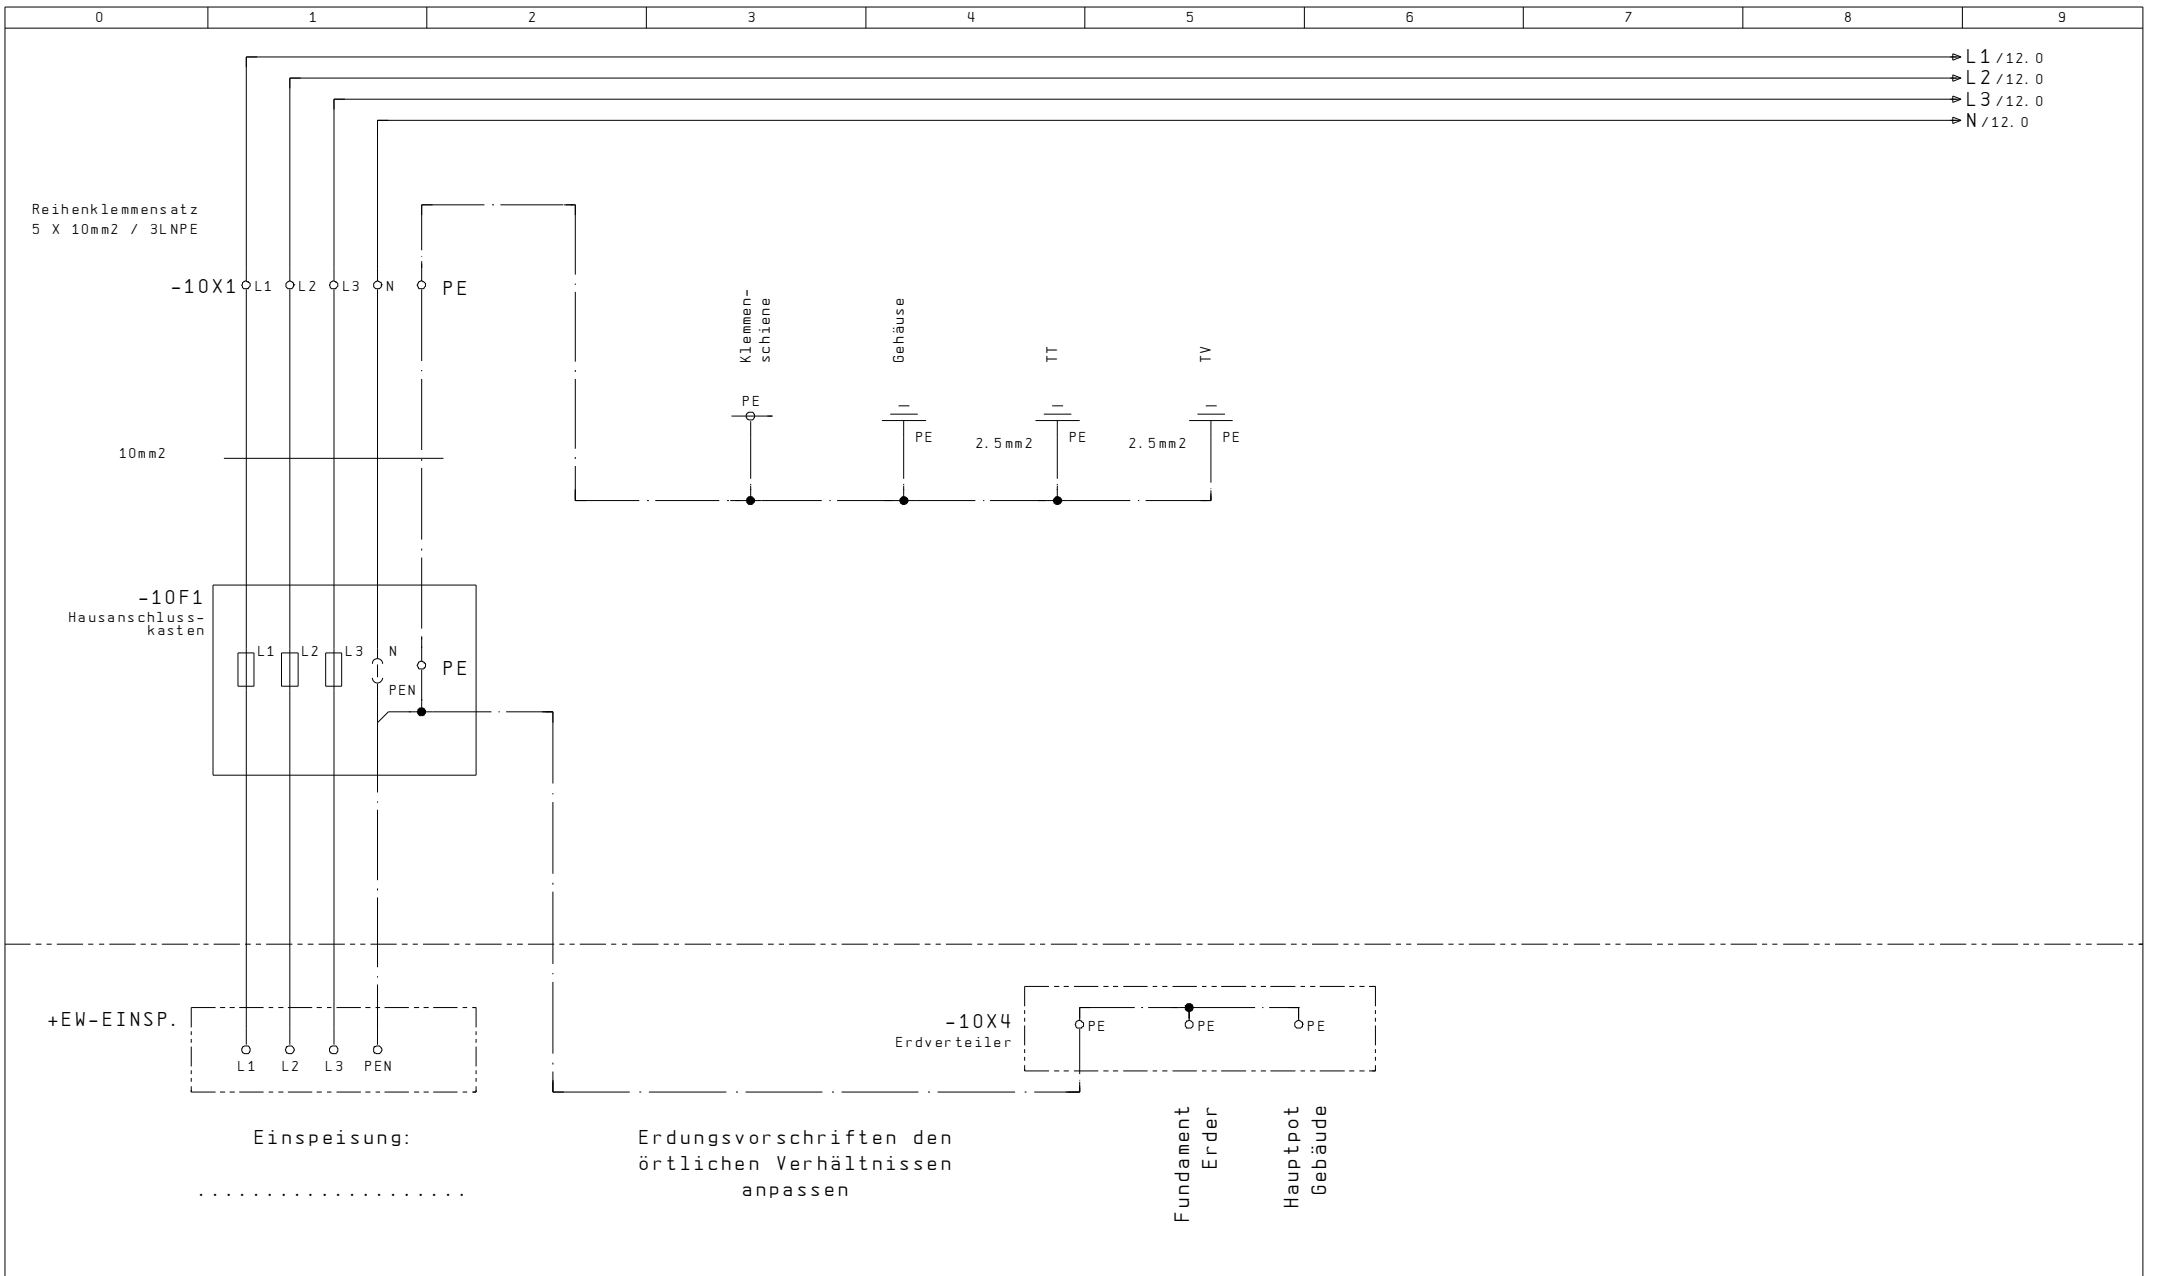

Index		Erst.	
Änderung	05. Okt. 2007	Bearb.	GUM
	Datum	Gepf.	
	Name	Makro	


AP-Aussenzählerkasten



Einspeisung  
HAK  
Erdung


A404 521 241

Anl. = X	
Ort +AZK	
B1.	10
Total	20

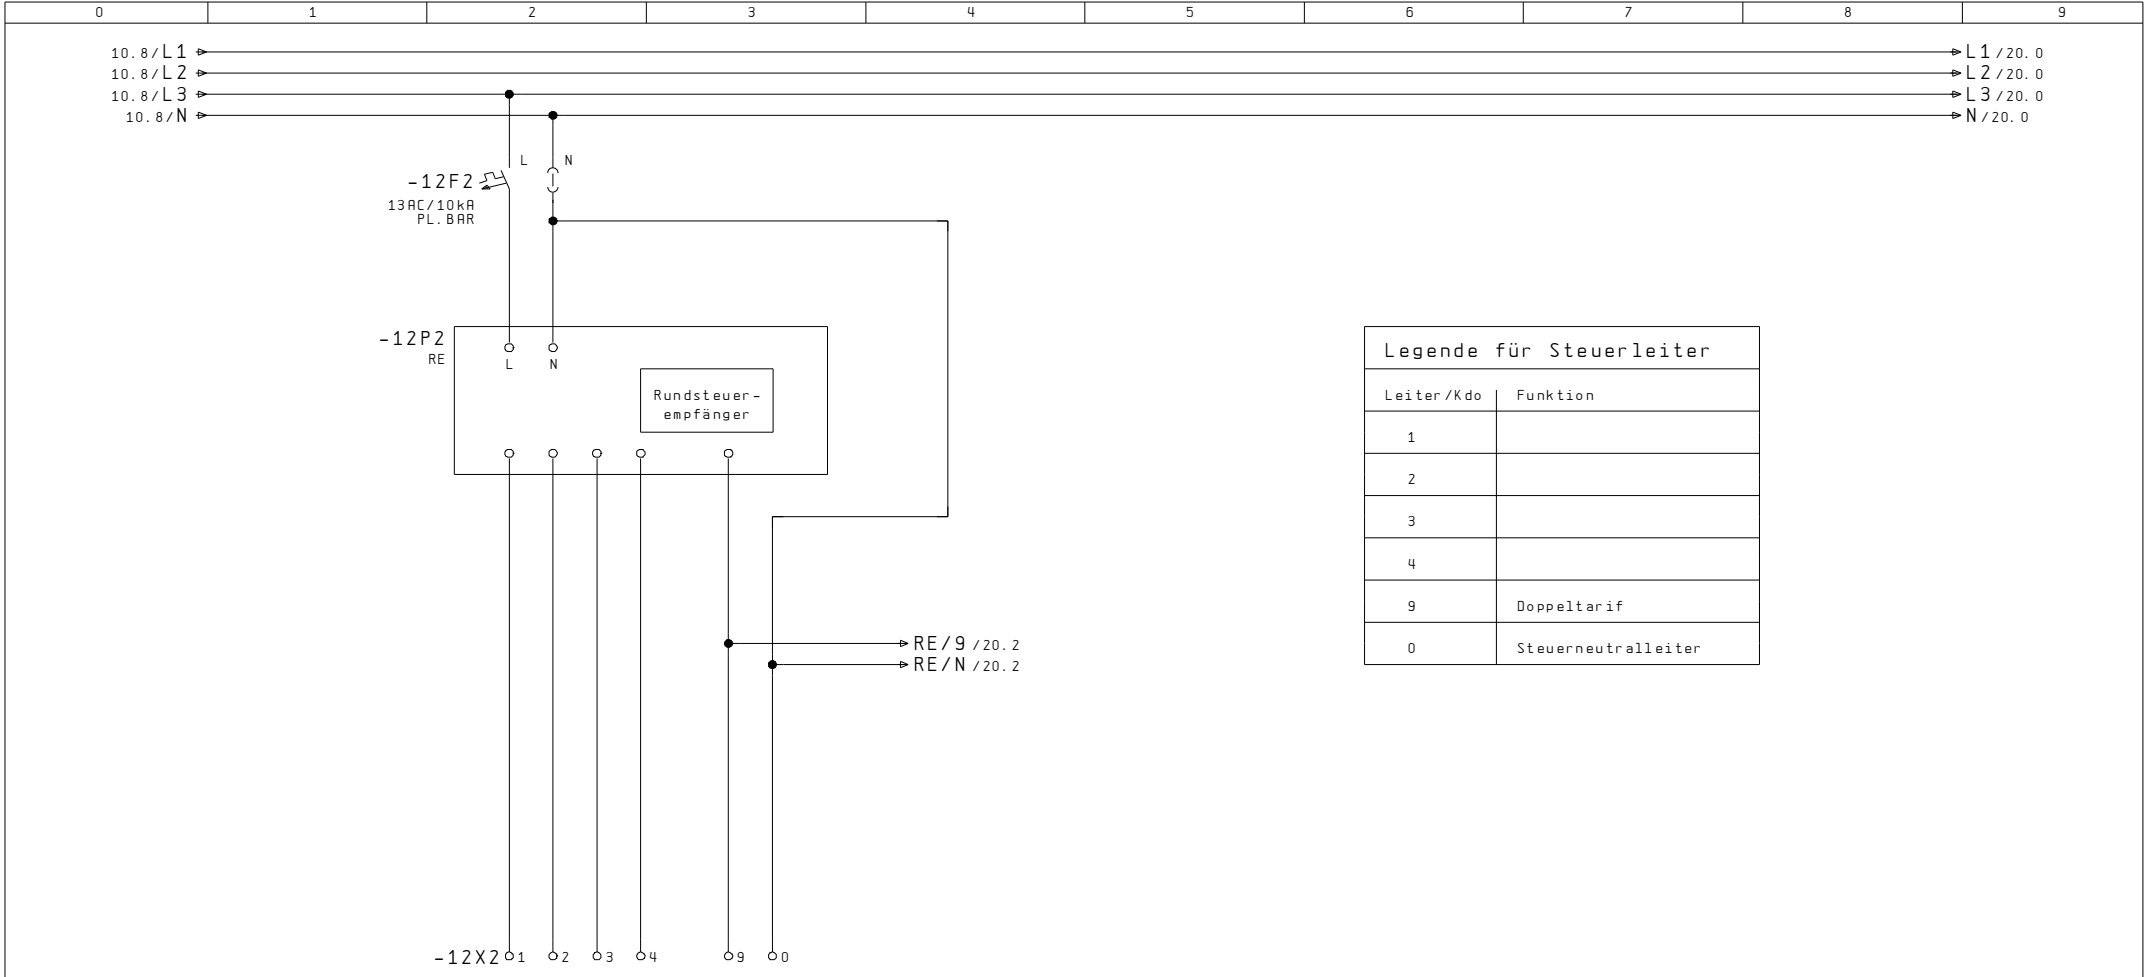

Legende für Steuerleiter	
Leiter /Kdo	Funktion
1	
2	
3	
4	
9	Doppeltarif
0	Steuerneutraleiter

RE - Klemmsatz  
6x2.5mm<sup>2</sup> / 5LN


Index		Erst.		.....		Rundsteuer-empfänger	A404 521 241	Anl. = X
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	GUM	AP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK
	Datum	Name	Makro					B1. 12
								Total 20



Bezügerabgang  
3LNPE / 40A

.....

12

Index		Erst.	.....		Messung	A404 521 241	Anl. = X	
Änderung	05. Okt. 2007	Bearb. GUM	AP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK	
	Datum	Name	Makro				B1. 20	
							Total	20