


Das Urheberrecht an diesen Techn.Unterlagen, die dem Empfänger persönlich anvertraut sind, verbleiben jederzeit unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert oder an dritt Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.
STB Engineering AG CH-8892 Berschis

Ausdruck für:

- Installation
- Automatischer
- Schaltschrank
- Kunde / Archiv
-

STB Die Schnittstelle zur guten Lösung

Engineering
Automation
Schaltanlagen

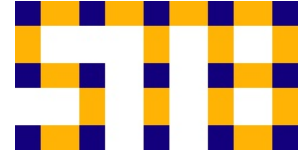

STB
Seilereistrasse 3a
CH-8892 Berschis

Tel. 081 720 10 20
Fax. 081 720 10 28
info@stb-ag.ch
www.stb-ag.ch

Stromlaufschema

Änderungsdokumentation

| Index | Datum | Name | Blatt-Nr. / Beschreibung |
|-------|-------|------|--------------------------|
| A | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Kunde:

Anlage: AP-Aussenzählerkasten

Auftrags Nr.: A404 523 141

Objekt:

Schrankbez. : +AZK


Anzahl der Seiten : 6

| | | | | | | | | |
|----------|---------------|-------|-------|-----------------------|--|------------|--------------|----------|
| Index | | Erst. | | | | Titelblatt | A404 523 141 | Anl. = X |
| Änderung | 02. Okt. 2007 | SCS | GUM | AP-Aussenzählerkasten | | | | Ort +AZK |
| | Datum | Name | Makro | | | | | Bl. 1 |
| | | | | | | | | Total 20 |

Inhaltsverzeichnis

| Anlage | Ort | Seite | Seitenbenennung | Datum | Änderung | Index |
|--------|-----|-------|------------------------|-------|----------|-------|
| X | AZK | 1 | Titelblatt | | | |
| X | AZK | 2 | Inhaltsverzeichnis | | | |
| X | AZK | 5 | Disposition | | | |
| X | AZK | 10 | Einspeisung HAK Erdung | | | |
| X | AZK | 12 | Rundsteuerempfänger | | | |
| X | AZK | 20 | Messung | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|------|--------|-----------------------|--|--|--|--------------------|--------------|----------|--|
| 1 | | | Erst. | | | | | Inhaltsverzeichnis | A404 523 141 | Anl. = X | |
| | | | Bearb. | AP-Russenzählerkasten | | | | | | Ort +AZK | |
| Änderung | 05. Okt. 2007 | SCS | Gepr. | | | | | | B1. | 2 | |
| | Datum | Name | Makro | | | | | | Total | 20 | |

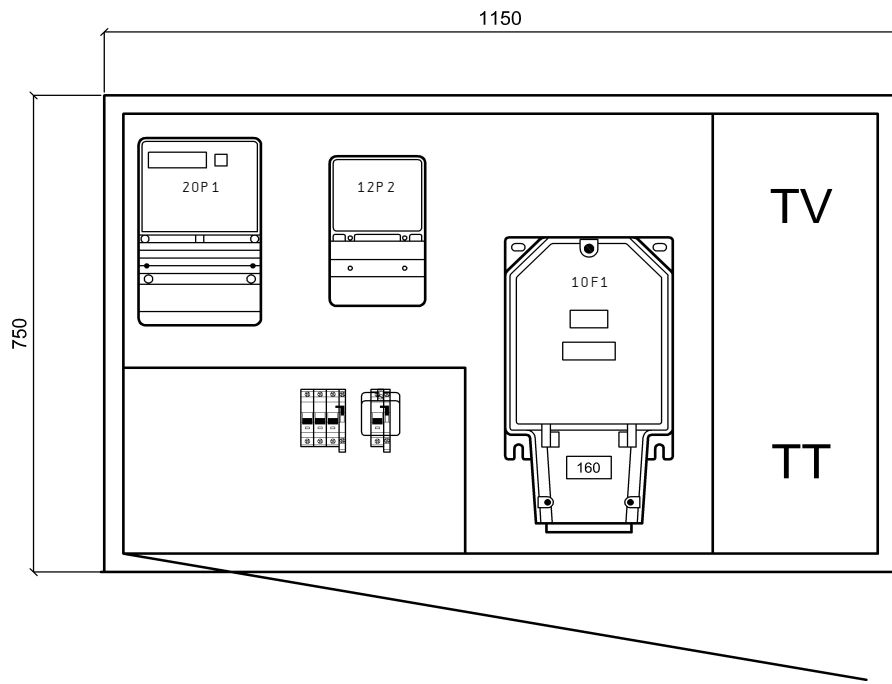

AP-Aluminiumschrank, Front und Seitenwand grundiert
Rückwand roh

Kastenmass: 1150x750x230mm

Ausführung ohne Regendach
bei Bedarf, im Zubehör, separat bestellen

Netz: 3x400/230VAC / 50Hz

In: 40A


Icu: 10kA


Ipk: 18kA


Nullungsart: TN-C / TN-S

Berührungsschutz: IP 2X / (Laien)

Schutzart Schrank: IP 43

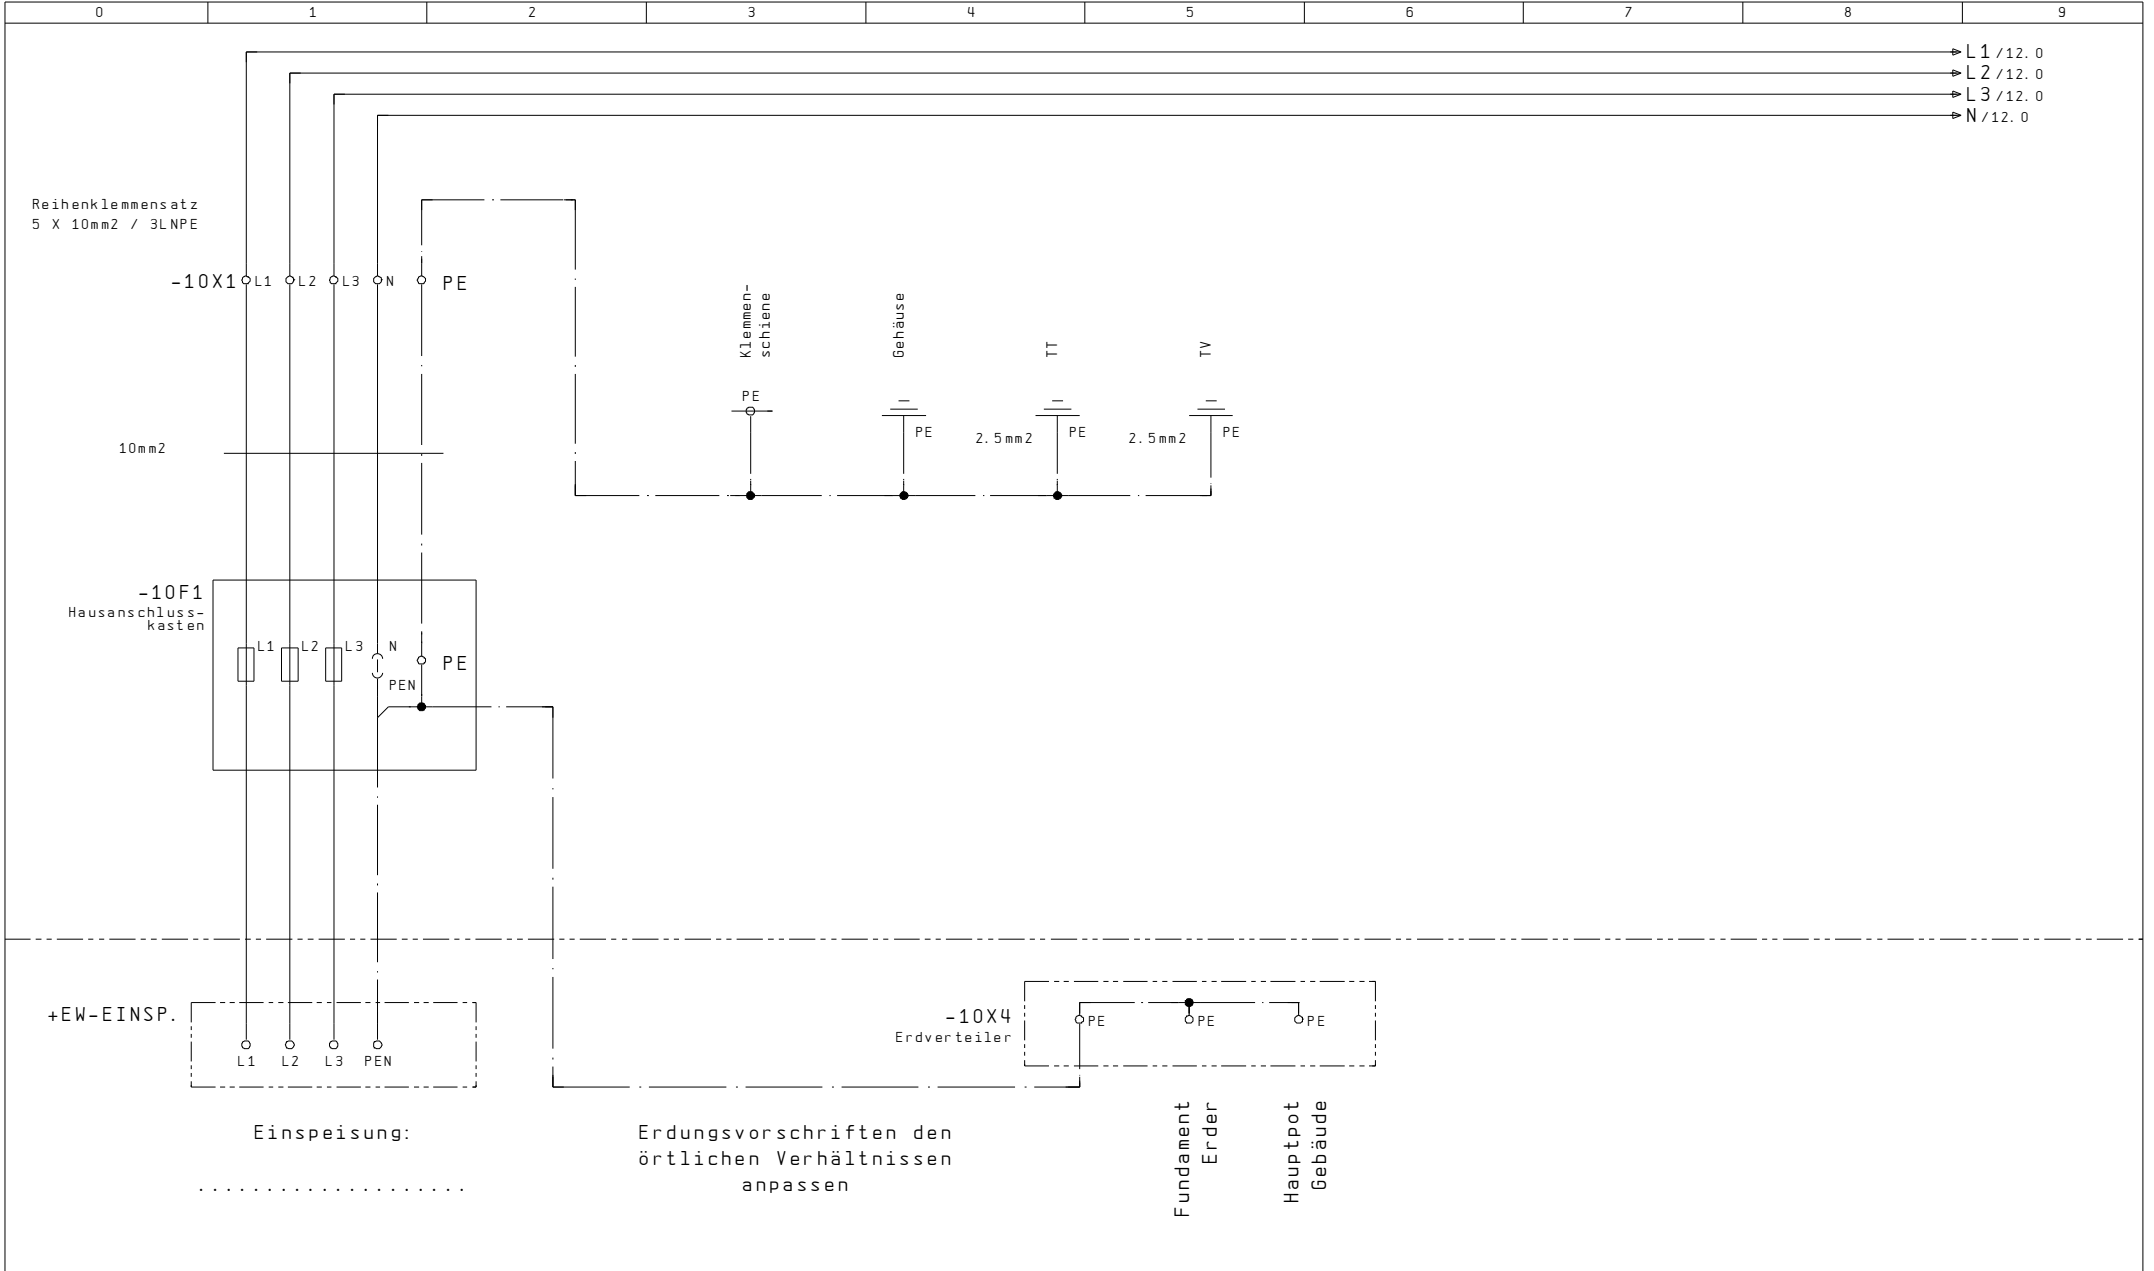


| | | | | | | | | |
|----------|---------------|-------|-----|-----------------------|--|------------------------------|--------------|----------|
| 5 | | | | 12 | | | | |
| Index | | Erst. | | AP-Aussenzählerkasten |  | Einspeisung HAK Erdung | A404 523 141 | Anl. = X |
| Änderung | 05. Okt. 2007 | SCS | GUM | | | | | Ort +AZK |
| Datum | Name | Makro | | | | | | |
| | | | | | | | B1. | 10 |
| | | | | | | | Total | 20 |

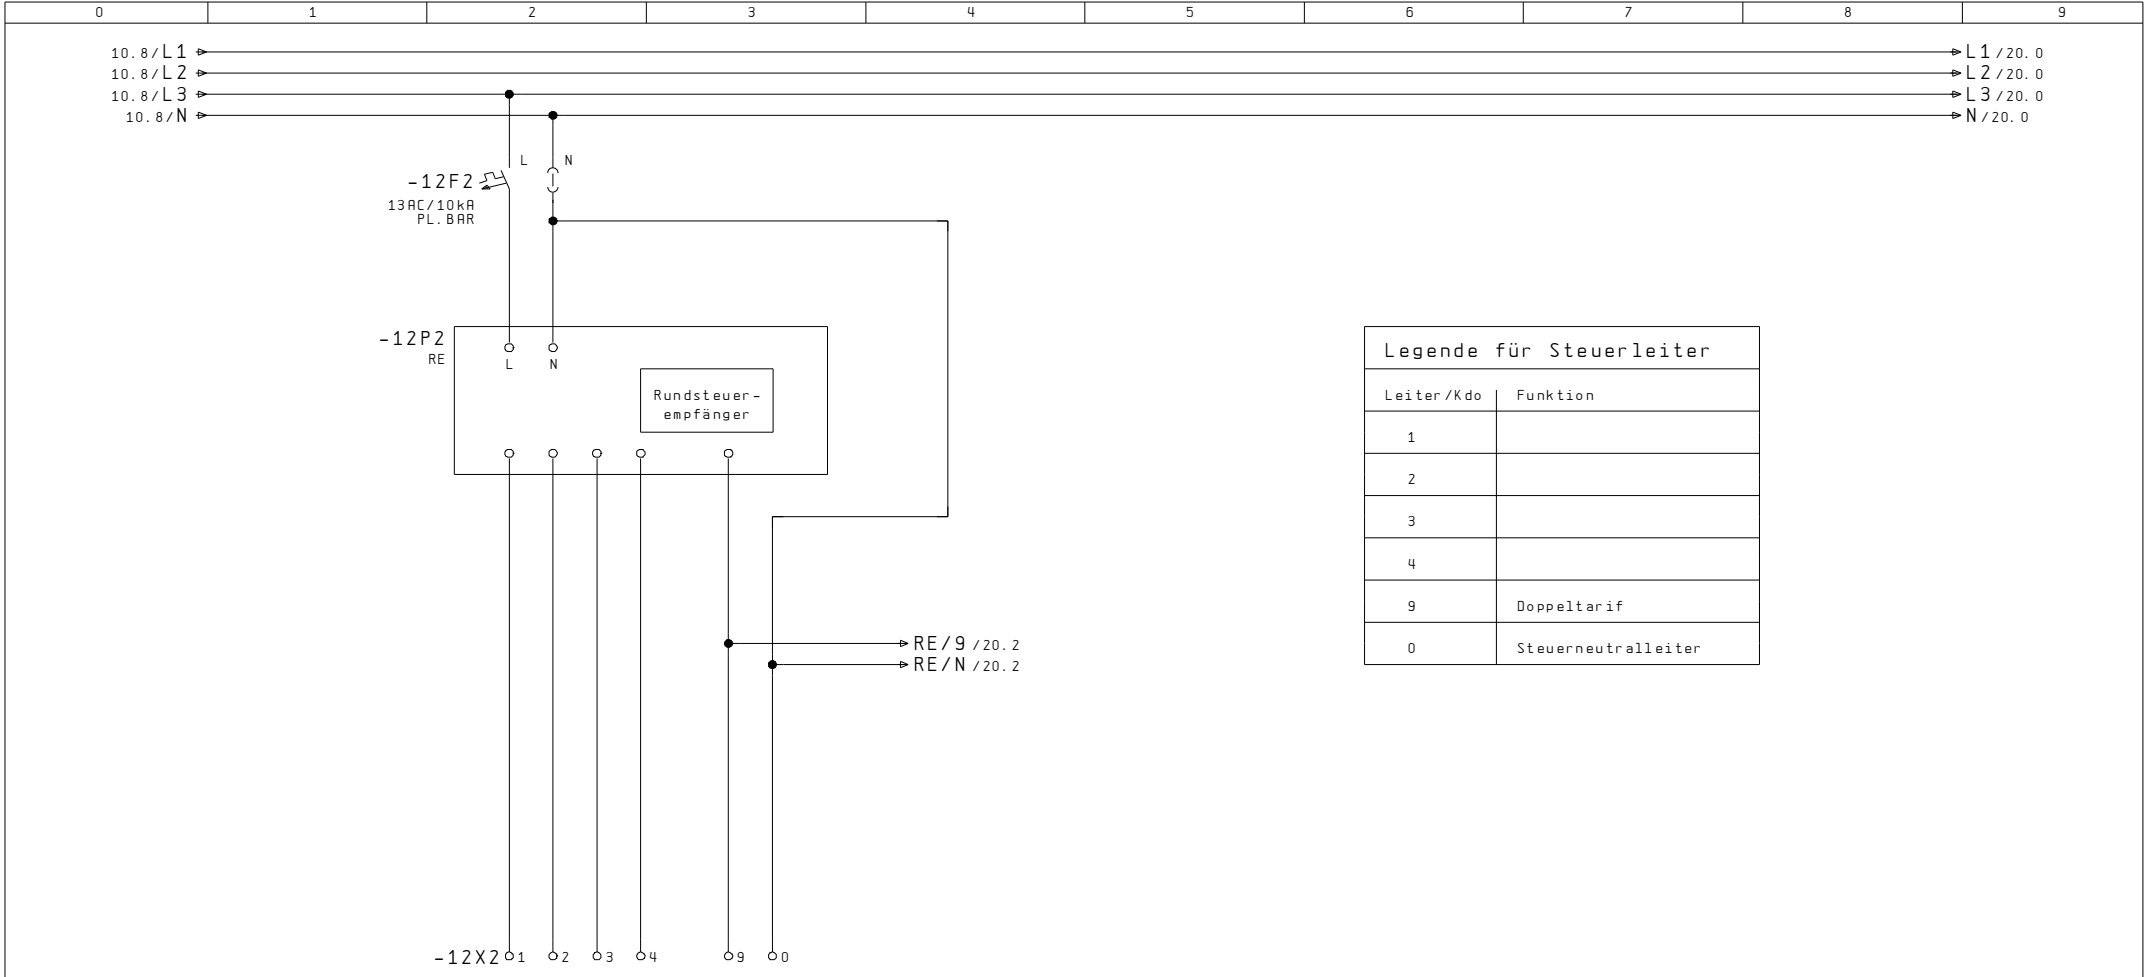

| Legende für Steuerleiter | |
|--------------------------|---------------------|
| Leiter /Kdo | Funktion |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 9 | Doppeltarif |
| 0 | Steuerneutralleiter |

RE - Klemmsatz
6x2.5mm² / 5LN


| | | | | | | | | |
|----------|---------------|-------|-------|-----------------------|--|----------------------|--------------|----------|
| Index | | Erst. | | |  | Rundsteuer-empfänger | A404 523 141 | Anl. = X |
| Änderung | 05. Okt. 2007 | SCS | GUM | AP-Aussenzählerkasten | | | | Ort +AZK |
| | Datum | Name | Makro | | | | | B1. 12 |
| | | | | | | | | Total 20 |



Bezügerabgang
3LNPE / 40A

.....

12

| | | | | | | | |
|----------|---------------|-------|-----------------------|--|---------|--------------|----------|
| Index | | Erst. | |  | Messung | A404 523 141 | Anl. = X |
| Änderung | 05. Okt. 2007 | SCS | AP-Aussenzählerkasten | | | | Ort +AZK |
| | Datum | Name | Makro | | | | B1. 20 |
| | | | | | | | Total 20 |