


Das Urheberrecht an diesen Techn.Unterlagen, die dem Empfänger
 persönlich anvertraut sind, verbleiben jederzeit unserer Firma.
 Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert
 oder an dritt Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.
 STB Engineering AG CH-8892 Berschis

Ausdruck für:

- Installation
- Automatik
- Schaltschrank
- Kunde / Archiv
-

STB Die Schnittstelle zur guten Lösung

Engineering
 Automation
 Schaltanlagen

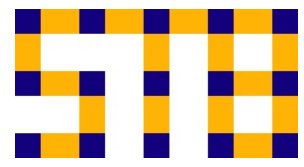

STB
 Seilereistrasse 3a
 CH-8892 Berschis
 Tel. 081 720 10 20
 Fax. 081 720 10 28
 info@stb-ag.ch
 www.stb-ag.ch

Stromlaufschema

Änderungsdokumentation

Index	Datum	Name	Blatt-Nr. / Beschreibung
A			

Kunde:

Anlage: AP-Aussenzählerkasten


Auftrags Nr.: A404 530 101

Objekt:

Schrankbez. : +AZK

Anzahl der Seiten : 6

Index		Erst.			Titelblatt	A404 530 101	Anl. = X
Änderung	02. Okt. 2007	SCS	Bearb. GUM	AP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK
	Datum	Name	Makro					Bl. 1
								Total 20

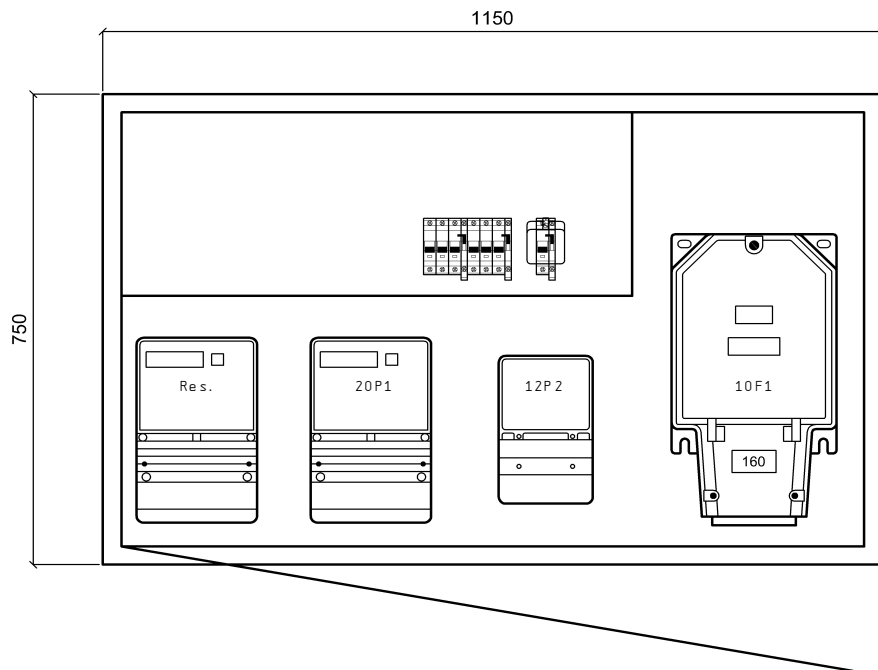

AP-Aluminiumschrank, Front und Seitenwand grundiert
Rückwand roh

Kastenmass: 1150x750x230mm

Ausführung ohne Regendach
bei Bedarf, im Zubehör, separat bestellen

Netz: 3x400/230VAC / 50Hz

In: 25A


Icu: 10kA


Ipk: 18kA

Nullungsart: TN-C / TN-S

Berührungsschutz: IP 2X / (Laien)

Schutzart Schrank: IP 43

Index		Erst.			Disposition	A404 530 101	Anl. = X
Änderung	09. Jan. 2008	SCS	Bearb. STB	AP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK
	Datum	Name	Makro					B1. 5
								Total 20

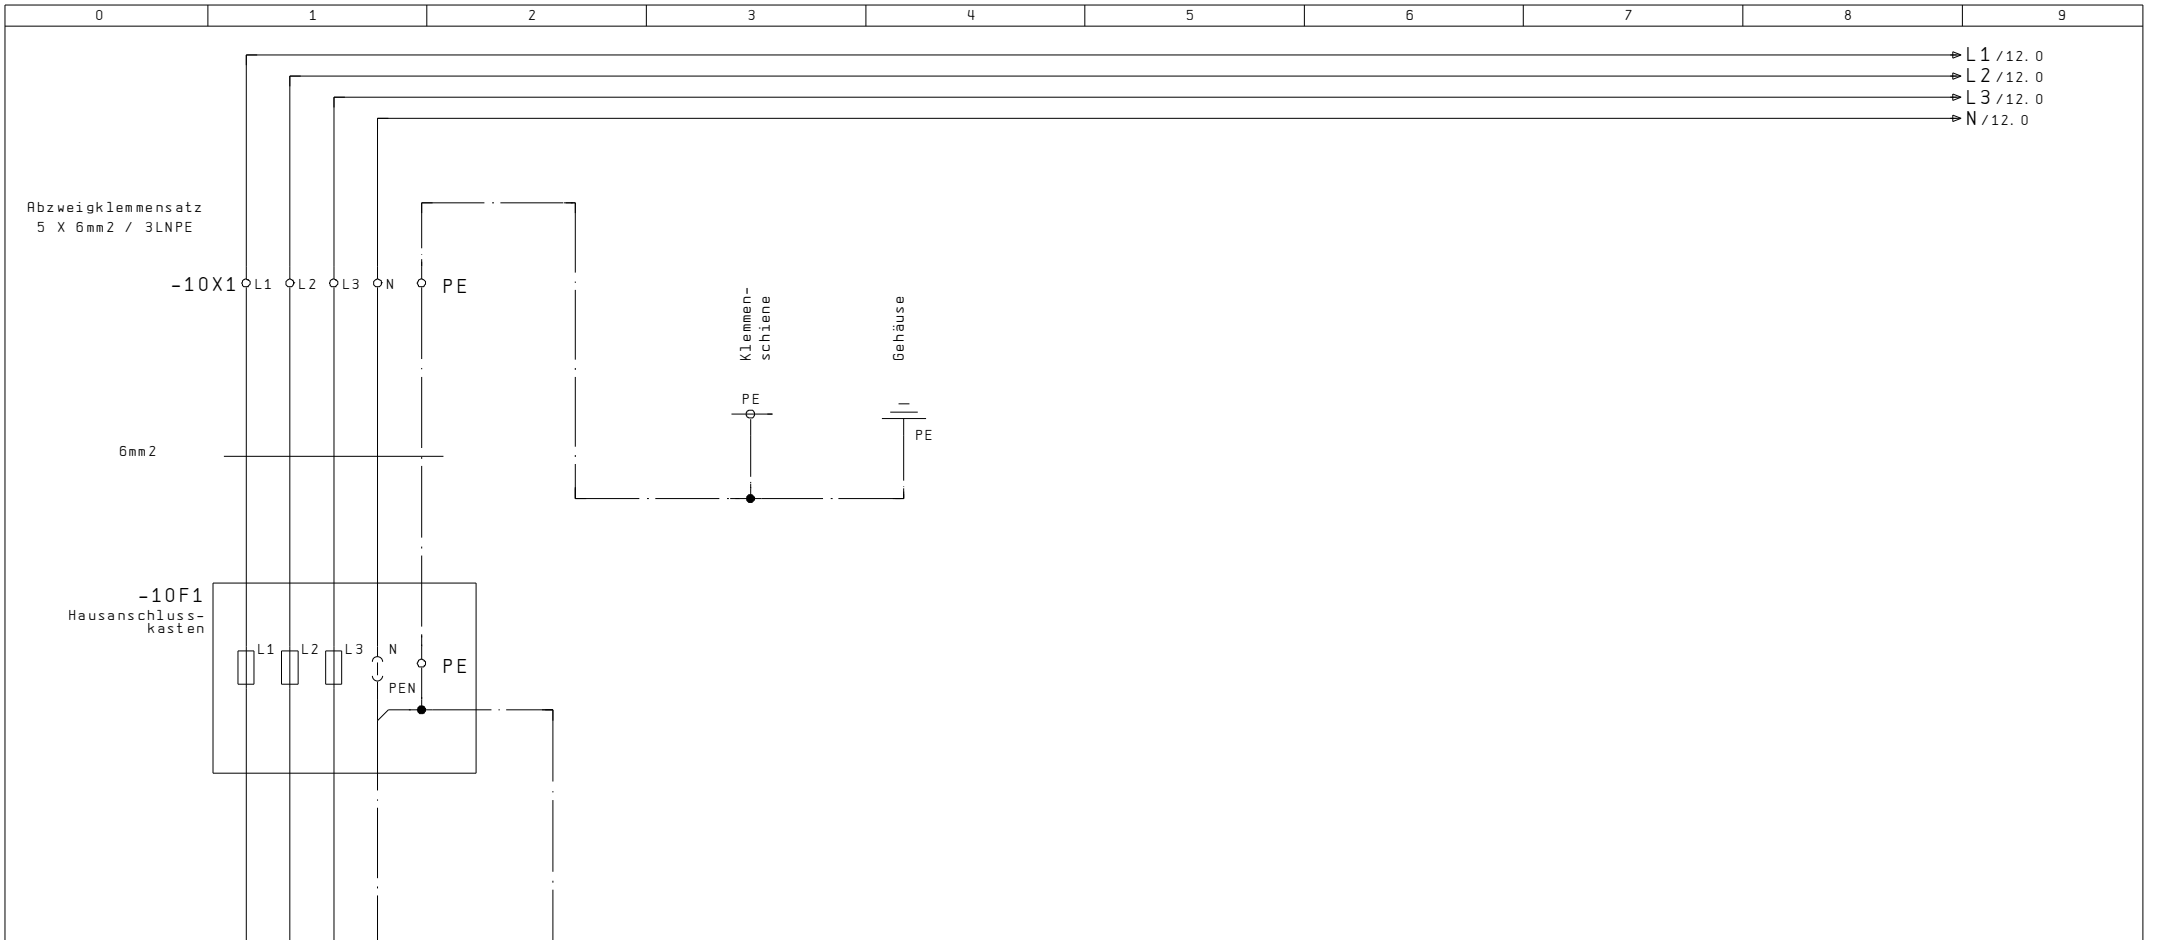

→ L1 /12.0
 → L2 /12.0
 → L3 /12.0
 → N /12.0

Abzweigklemmsatz
 5 X 6mm2 / 3LNPE

-10X1 L1 L2 L3 N PE
 6mm2

Klemmen-
 schiene
 Gehäuse
 PE

-10F1
 Hausanschluss-
 kasten
 L1 L2 L3 N PE
 PEN

+EW-EINSP.
 L1 L2 L3 PEN


-10X4
 Erdverteiler
 PE PE PE

Einspeisung:


Erdungsvorschriften den
 örtlichen Verhältnissen
 anpassen

Fundament
 Erder
 Hauptpot
 Gebäude

Index			Erst.			Einspeisung HAK Erdung	A404 530 101	Anl. = X
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	Bearb.	GUM	AP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK
	Datum	Name	Makro						B1. 10
									Total 20

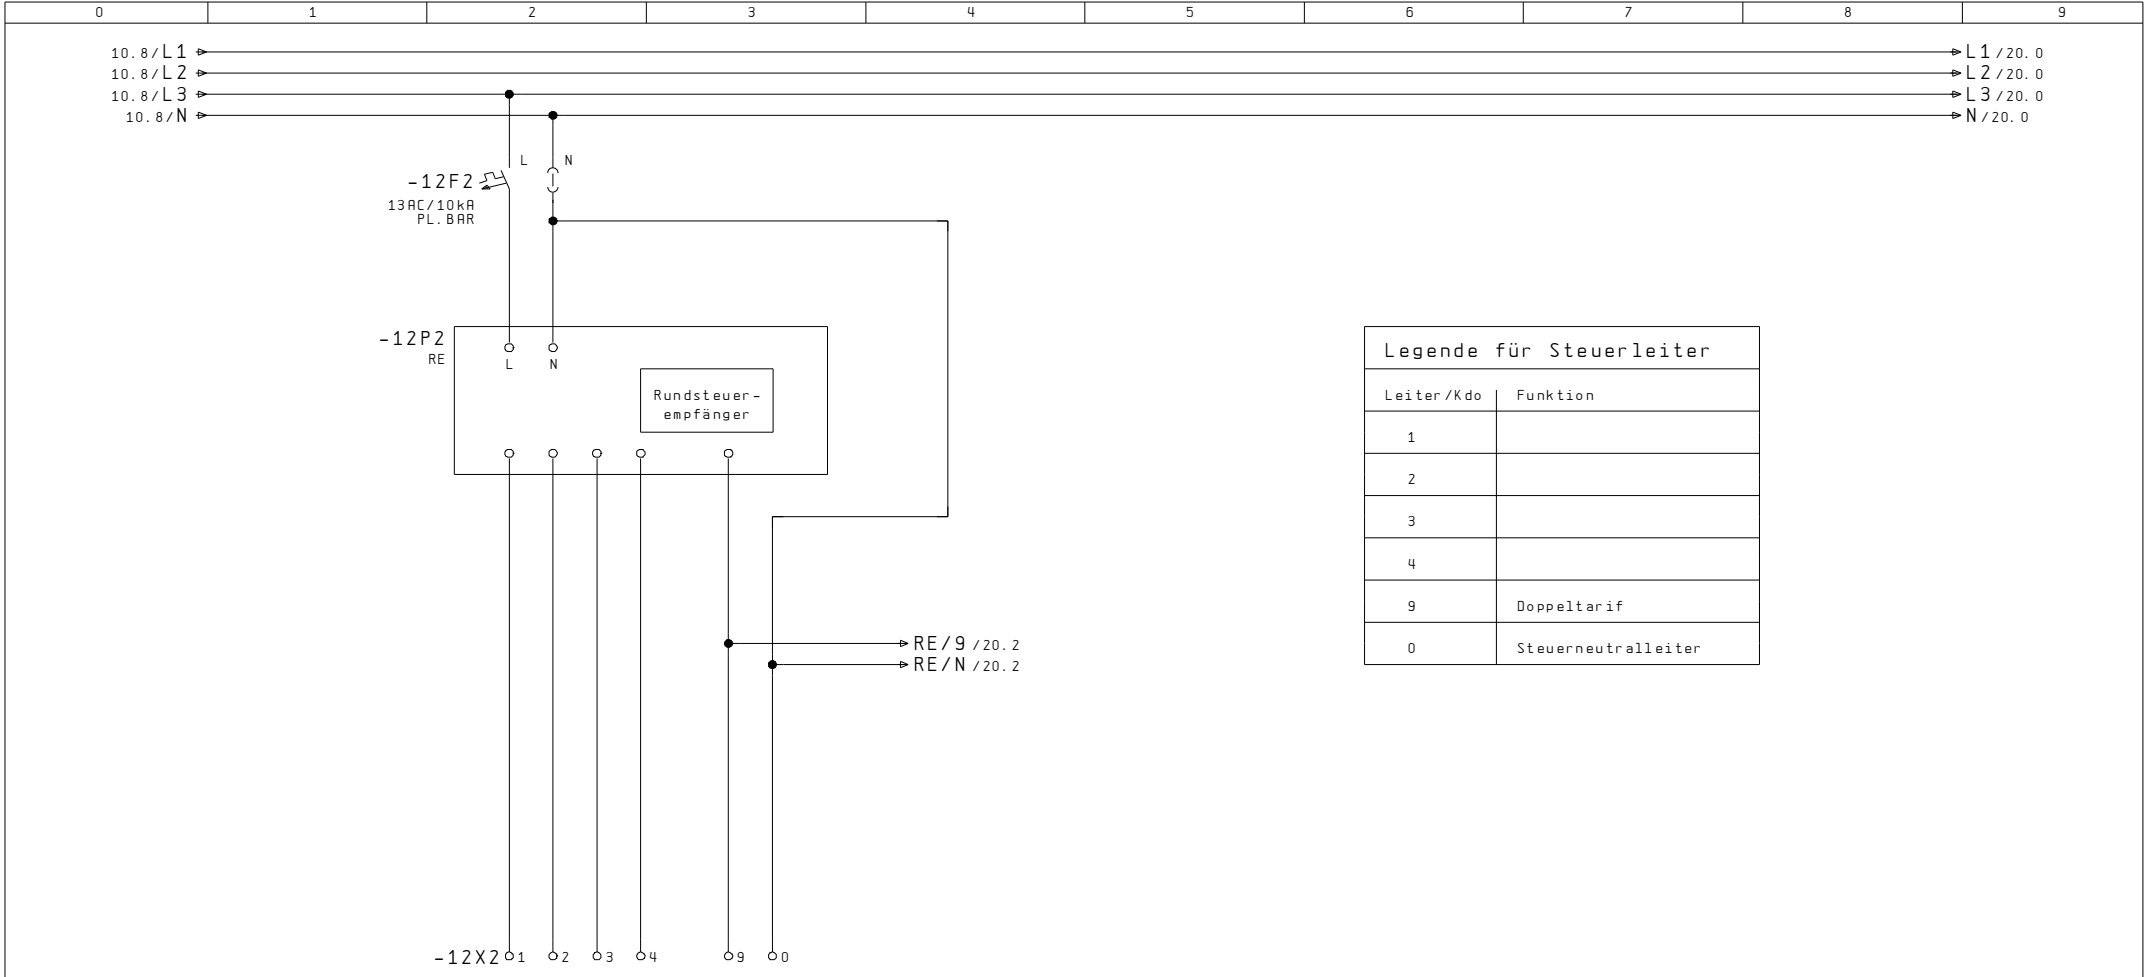

RE - Klemmsatz
6x6mm² / 5LN


Index		Erst.			Rundsteuer- empfänger	A404 530 101	Anl. = X
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	GUM	AP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK
	Datum	Name	Makro					B1. 12
								Total 20



Bezügerabgang
3LNPE / 25A

.....

12

Index		Erst.		Messung	A404 530 101	Anl. = X	
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	AP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK	
Datum	Name	Makro					B1. 20	
							Total	20