


Das Urheberrecht an diesen Techn.Unterlagen, die dem Empfänger persönlich anvertraut sind, verbleiben jederzeit unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert oder an dritt Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. STB Engineering AG CH-8892 Berschis

Ausdruck für:

- Installation
- Automatik
- Schaltschrank
- Kunde / Archiv
-

STB Die Schnittstelle zur guten Lösung

Engineering
Automation
Schaltanlagen



STB
Seilereistrasse 3a
CH-8892 Berschis

Tel. 081 720 10 20
Fax. 081 720 10 28
info@stb-ag.ch
www.stb-ag.ch

Änderungsdokumentation

Index	Datum	Name	Blatt-Nr. / Beschreibung
A			

Stromlaufschema

Kunde:


Anlage: AP-Aussenzählerkasten

Auftrags Nr.: A404 530 141

Objekt:


Schrankbez. : +AZK


Anzahl der Seiten : 6

Index		Erst.			Titelblatt	A404 530 141	Anl. = X		
		Bearb.	GUM						Ort +AZK	
Änderung	02. Okt. 2007	SCS		AP-Aussenzählerkasten						
	Datum	Name	Makro					Total	20	

Inhaltsverzeichnis

Anlage	Ort	Seite	Seitenbenennung	Datum	Änderung	Index
X	AZK	1	Titelblatt			
X	AZK	2	Inhaltsverzeichnis			
X	AZK	5	Disposition			
X	AZK	10	Einspeisung HAK Erdung			
X	AZK	12	Rundsteuerempfänger			
X	AZK	20	Messung			

Index			Erst.			Inhaltsverzeichnis	A404 530 141	Anl. = X
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	Bearb.		AP-Russenzählerkasten				Ort +AZK
	Datum	Name	Makro						
								Total	20

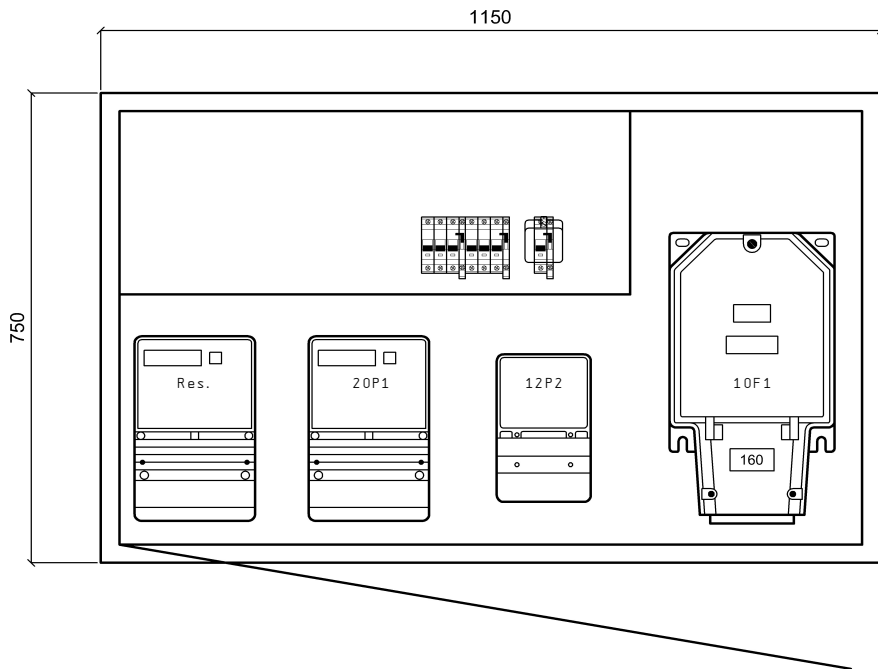

AP-Aluminiumschrank, Front und Seitenwand grundiert
Rückwand roh

Kastenmass: 1150x750x230mm

Ausführung ohne Regendach
bei Bedarf, im Zubehör, separat bestellen

Netz: 3x400/230VAC / 50Hz

In: 40A


Icu: 10kA


Ipk: 18kA


Nullungsart: TN-C / TN-S


Berührungsschutz: IP 2X / (Laien)

Schutzart Schrank: IP 43

Index			Erst.			Disposition	A404 530 141	Anl. = X
			Bearb.	STB					
Änderung	09. Jan. 2008	SCS	Gep.		AP-Aussenzählerkasten				B1. 5
	Datum	Name	Makro						Total 20

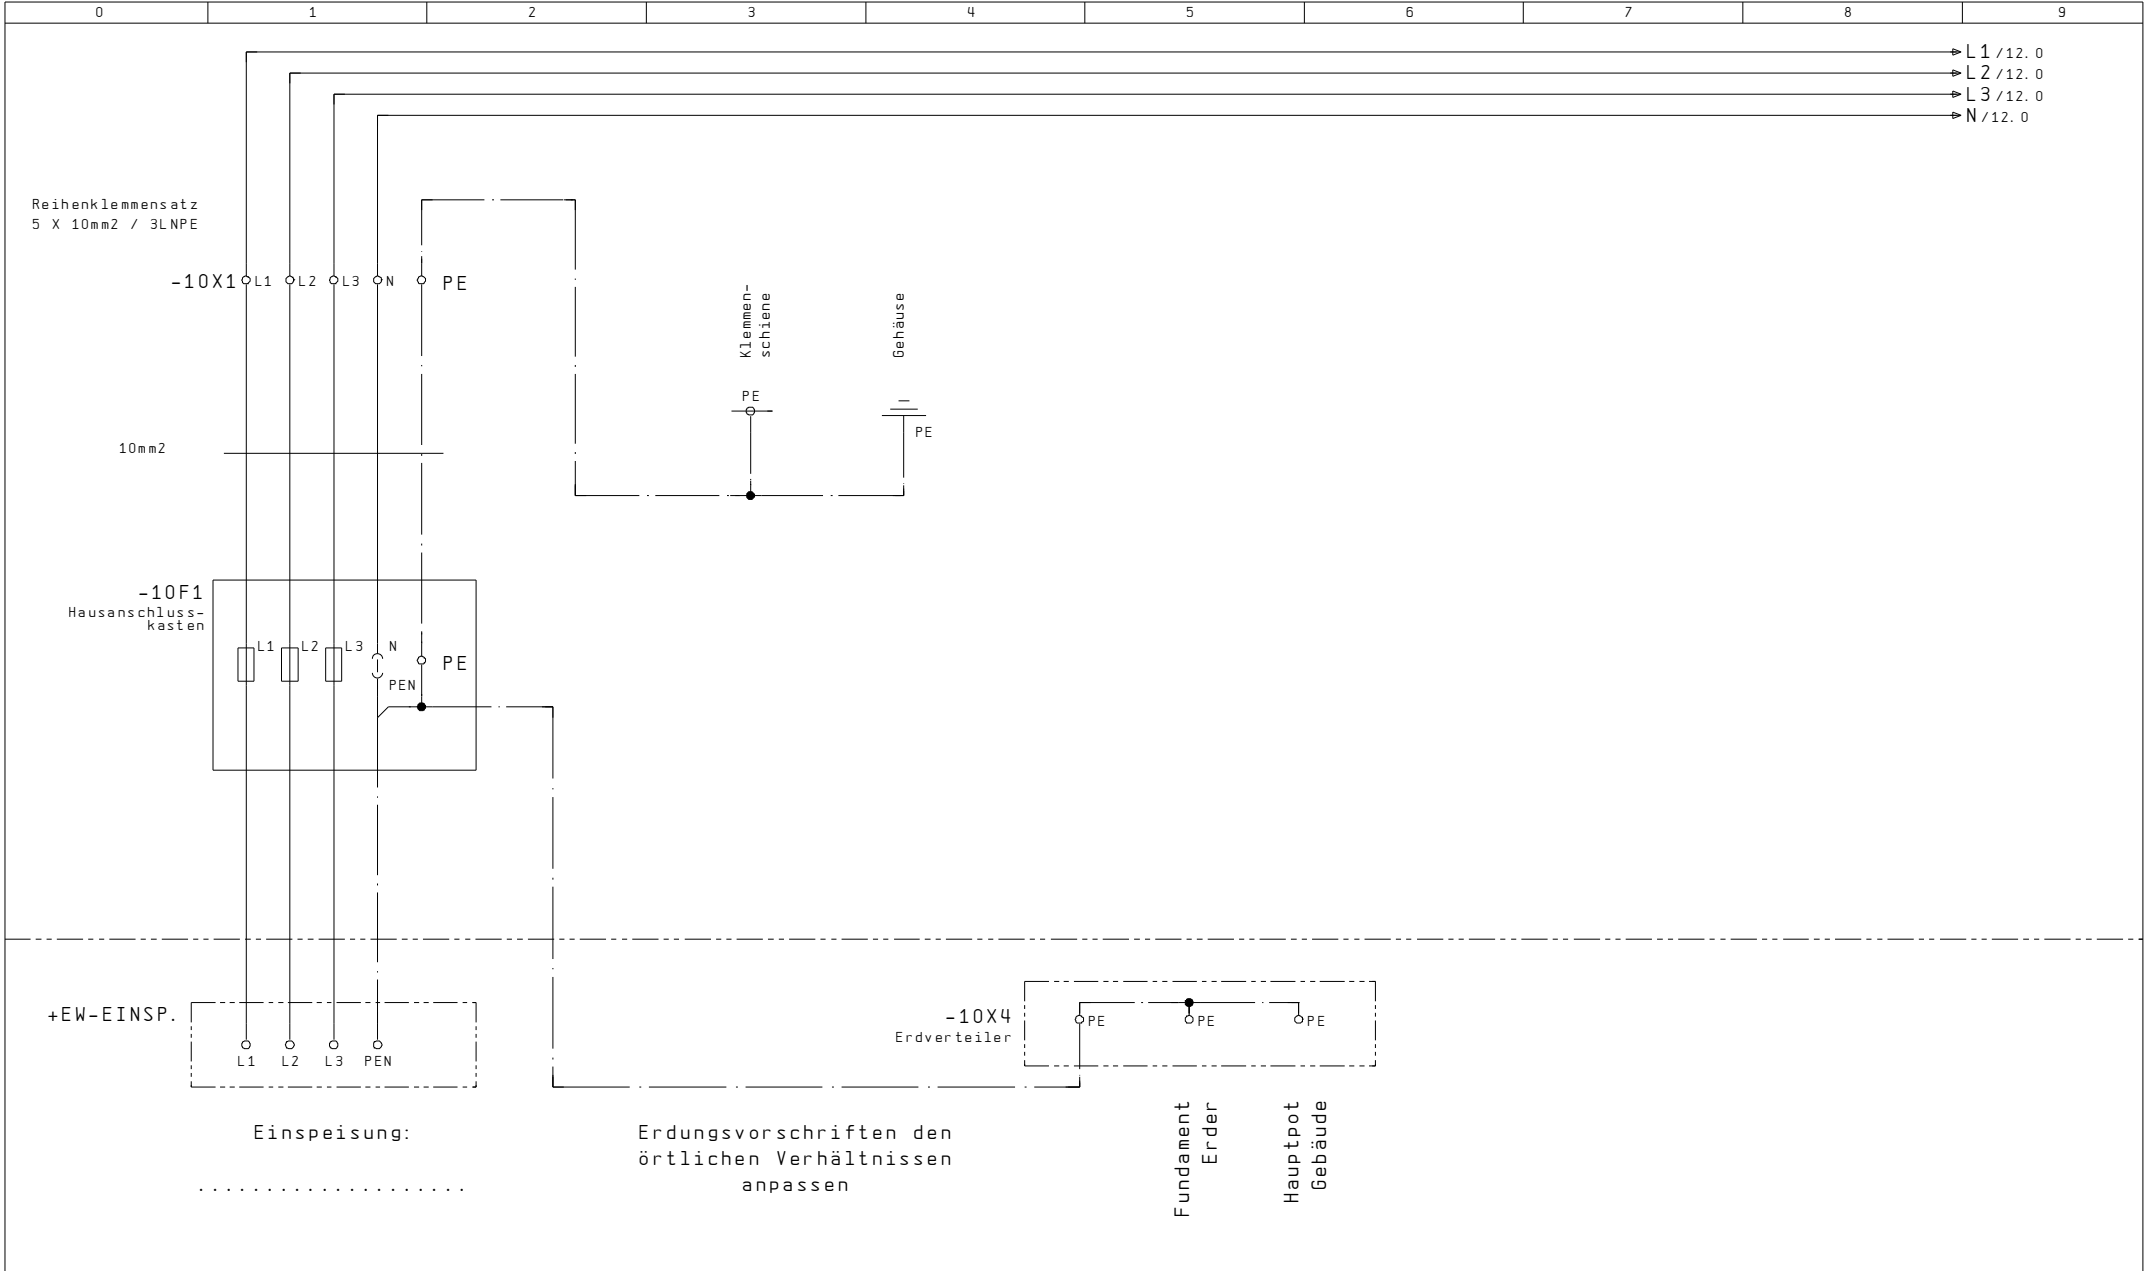


5				12				
Index		Erst.		AP-Aussenzählerkasten		Einspeisung HAK Erdung	A404 530 141	Anl. = X
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	GUM					Ort +AZK
Datum	Name	Makro						
								B1. 10
								Total 20

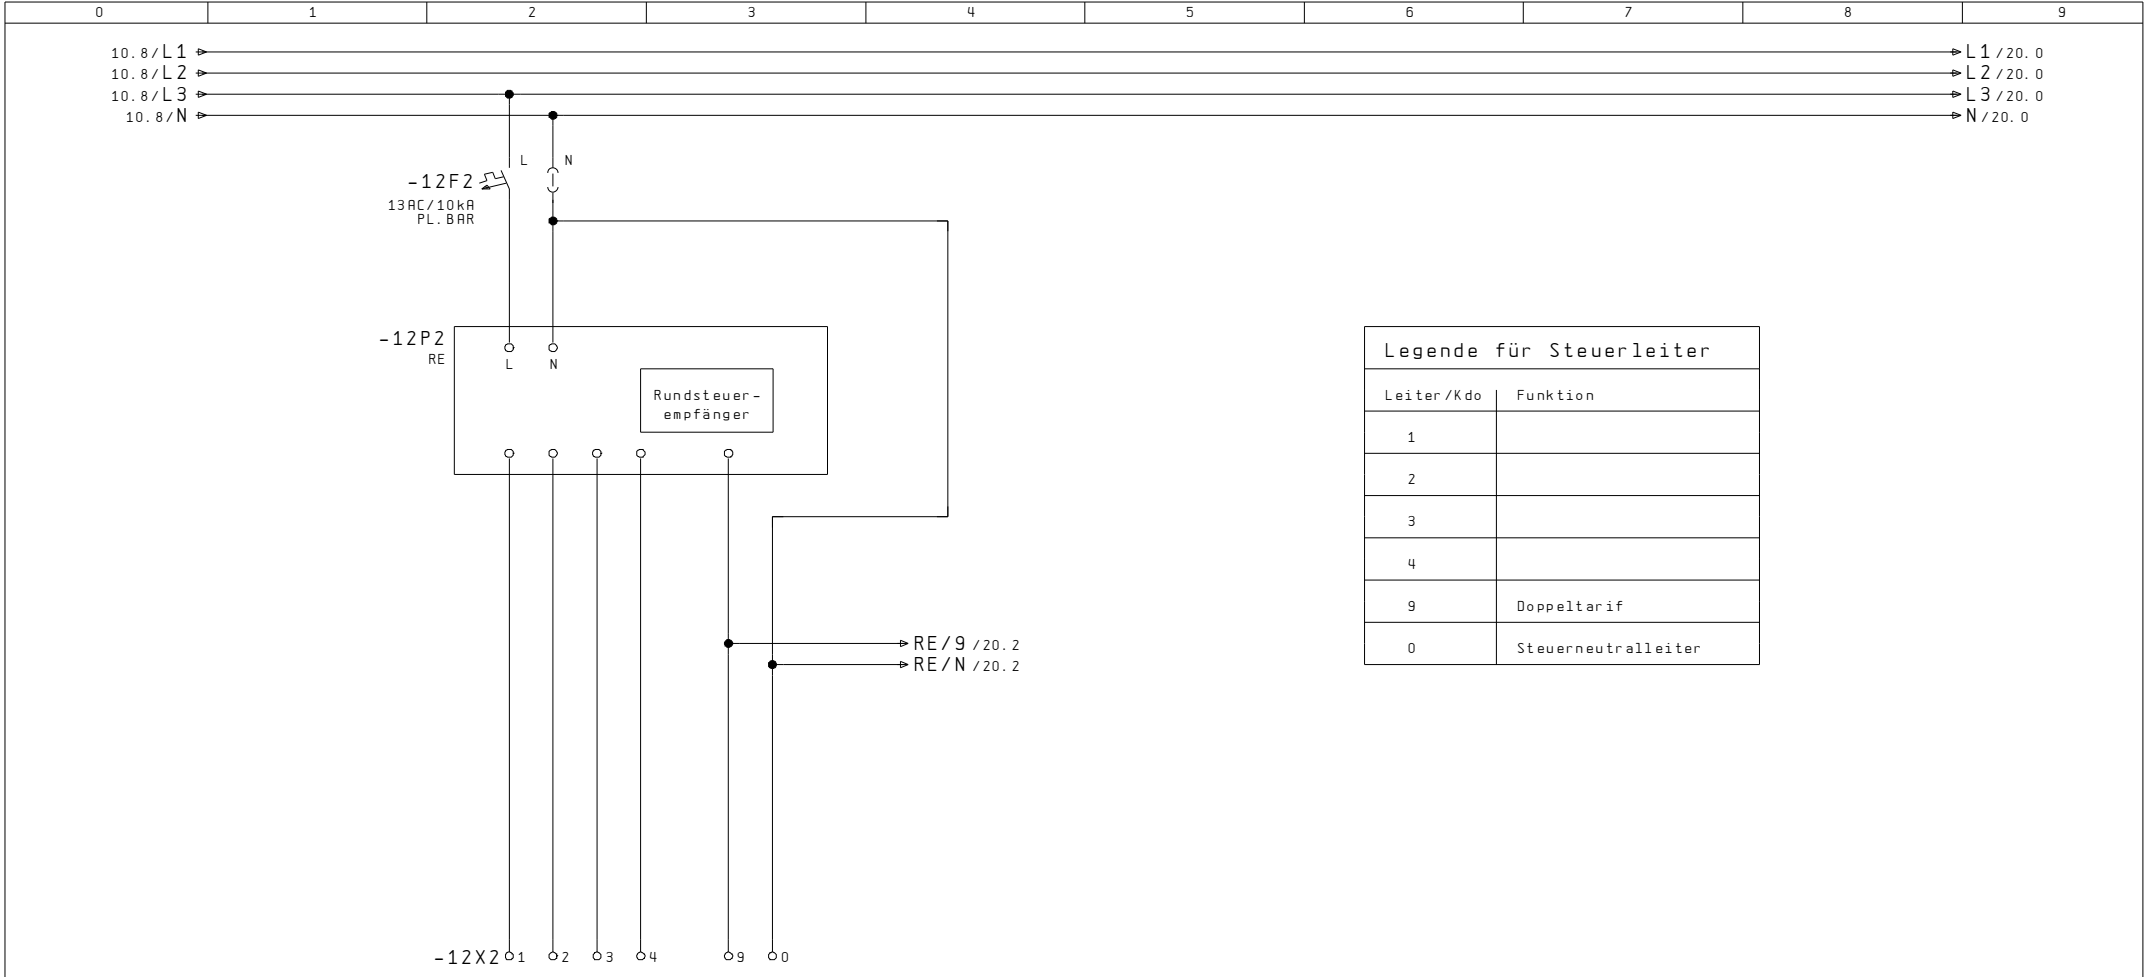

Legende für Steuerleiter	
Leiter /Kdo	Funktion
1	
2	
3	
4	
9	Doppeltarif
0	Steuerneutraleiter

RE - Klemmsatz
6x6mm² / 5LN


Index		Erst.			Rundsteuer- empfänger	A404 530 141	Anl. = X
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	GUM	AP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK
	Datum	Name	Makro					B1. 12
								Total 20



Bezügerabgang
3LNPE / 40A

.....

12

Index		Erst.		Messung	A404 530 141	Anl. = X
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	AP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK
	Datum	Name	Makro				B1. 20
							Total 20