


Ausdruck für:

- ☐ Installation
- ☐ Automatiser
- ☐ Schaltschrank
- ☐ Kunde / Archiv
- ☐

STB Die Schnittstelle zur guten Lösung

Engineering
Automation
Schaltanlagen



STB
Seilereistrasse 3a
CH-8892 Berschis

Tel. 081 720 10 20
Fax. 081 720 10 28
info@stb-ag.ch
www.stb-ag.ch

Änderungsdokumentation

Index	Datum	Name	Blatt-Nr. / Beschreibung
A			

Anzahl der Seiten : 6

Stromlaufschema

Kunde:

Anlage: AP-Aussenzählerkasten


Auftrags Nr.: A404 532 131

Objekt:

Schrankbez. : +AZK

[illegible]

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

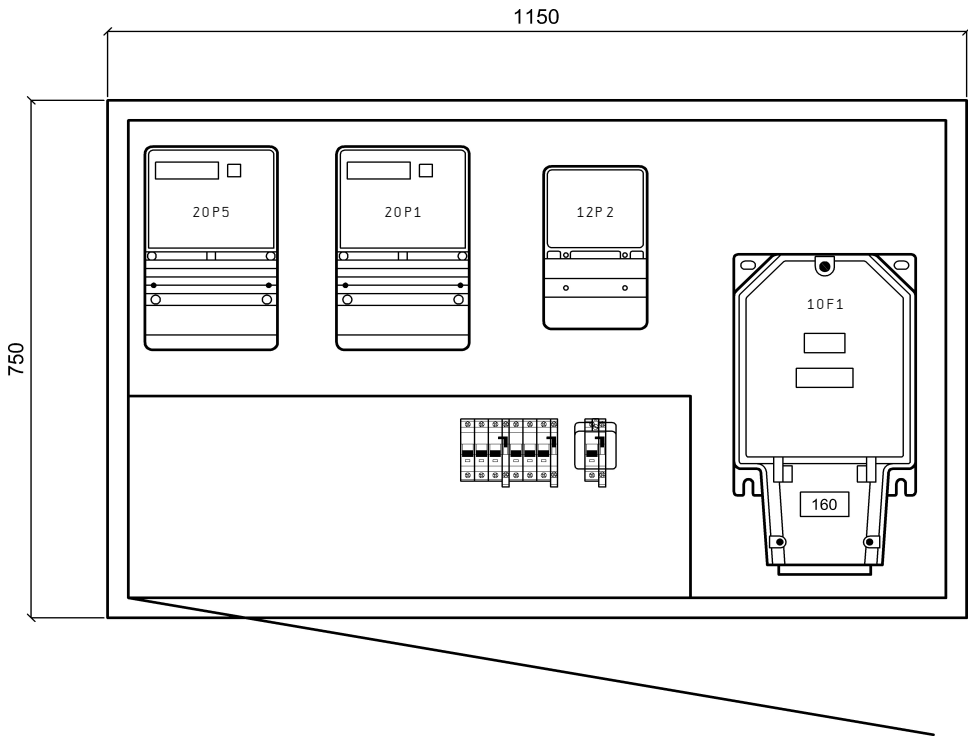

AP-Aluminiumschrank, Front und Seitenwand grundiert
Rückwand roh

Kastenmass: 1150x750x230mm

Ausführung ohne Regendach
bei Bedarf, im Zubehör, separat bestellen

Netz: 3x400/230VAC / 50Hz

In: 80A


Icu: 10kA

Ipk: 18kA


Nullungsart: TN-C / TN-S

Berührungsschutz: IP 2X / (Laien)

Schutzart Schrank: IP 43

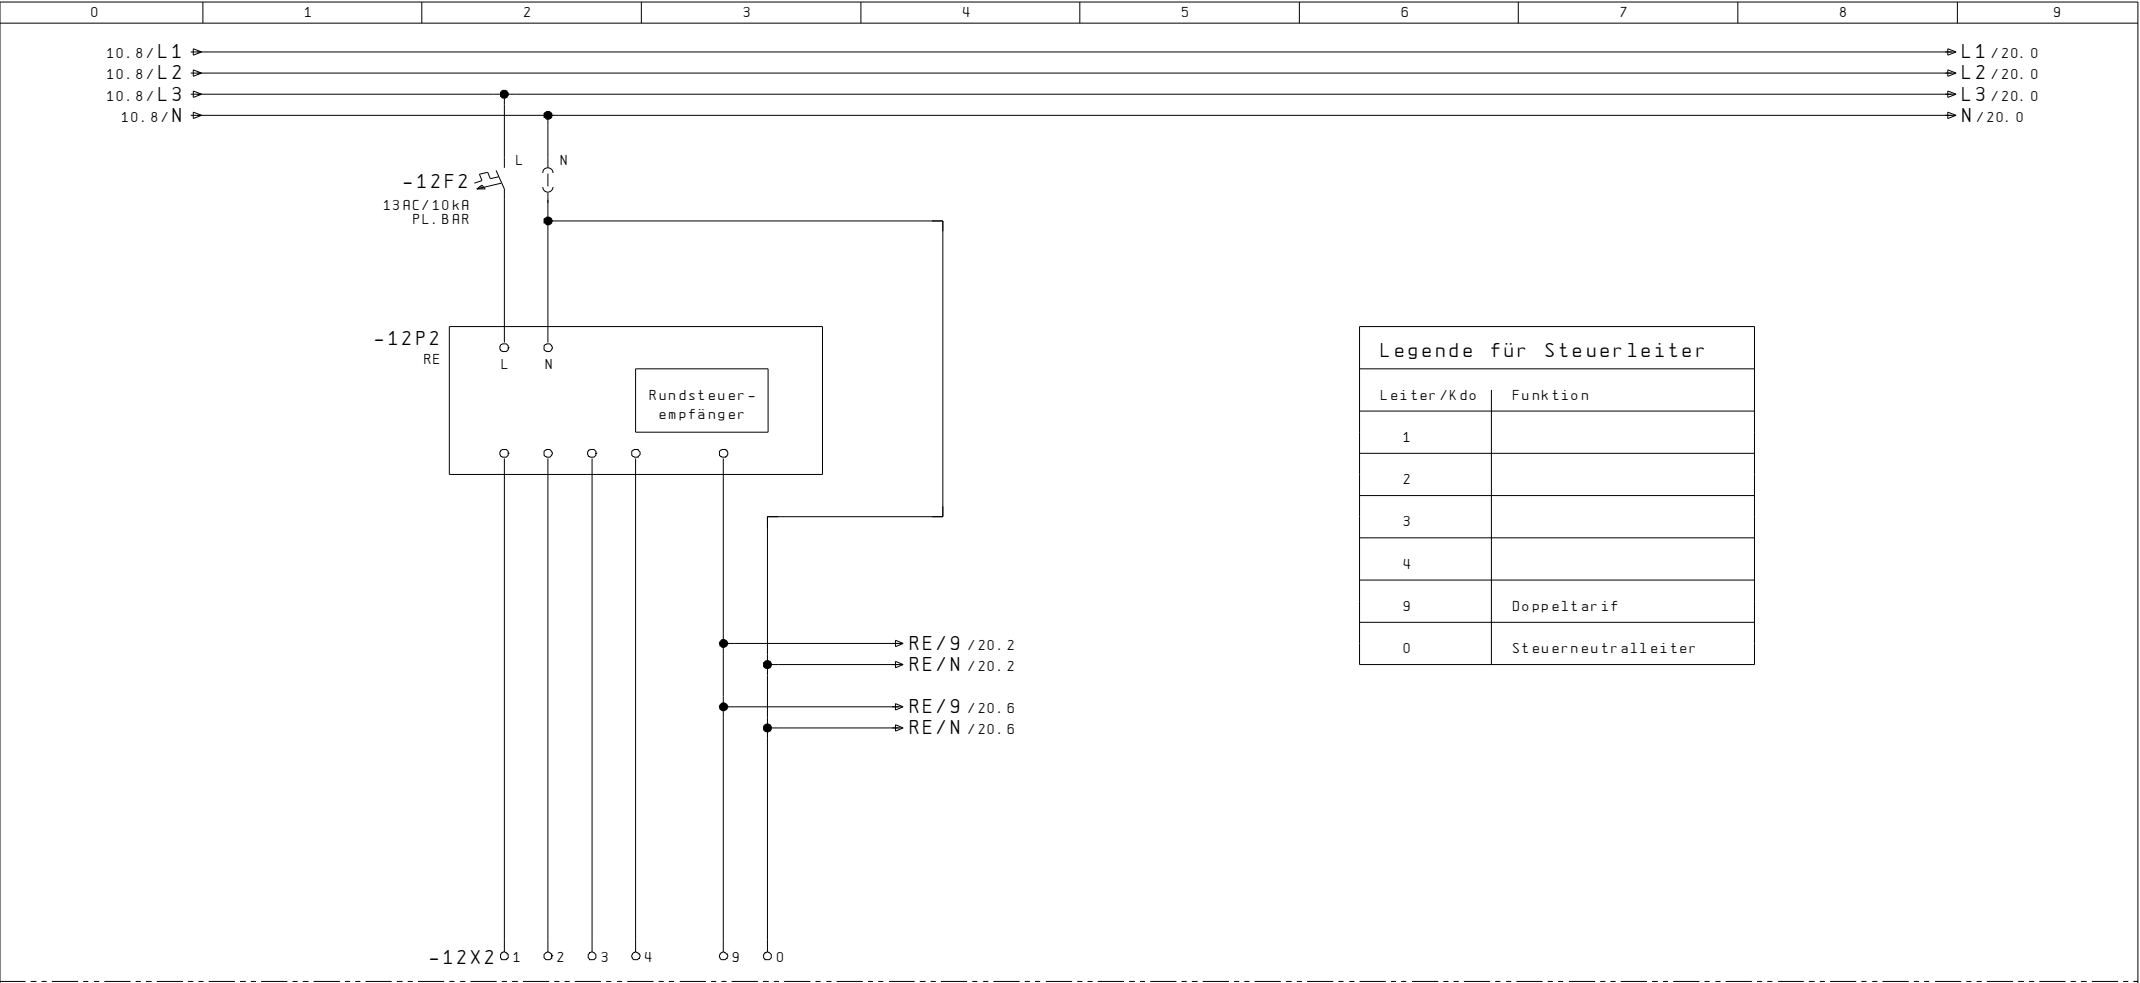

RE - Klemmsatz
6x6mm² / 5LN

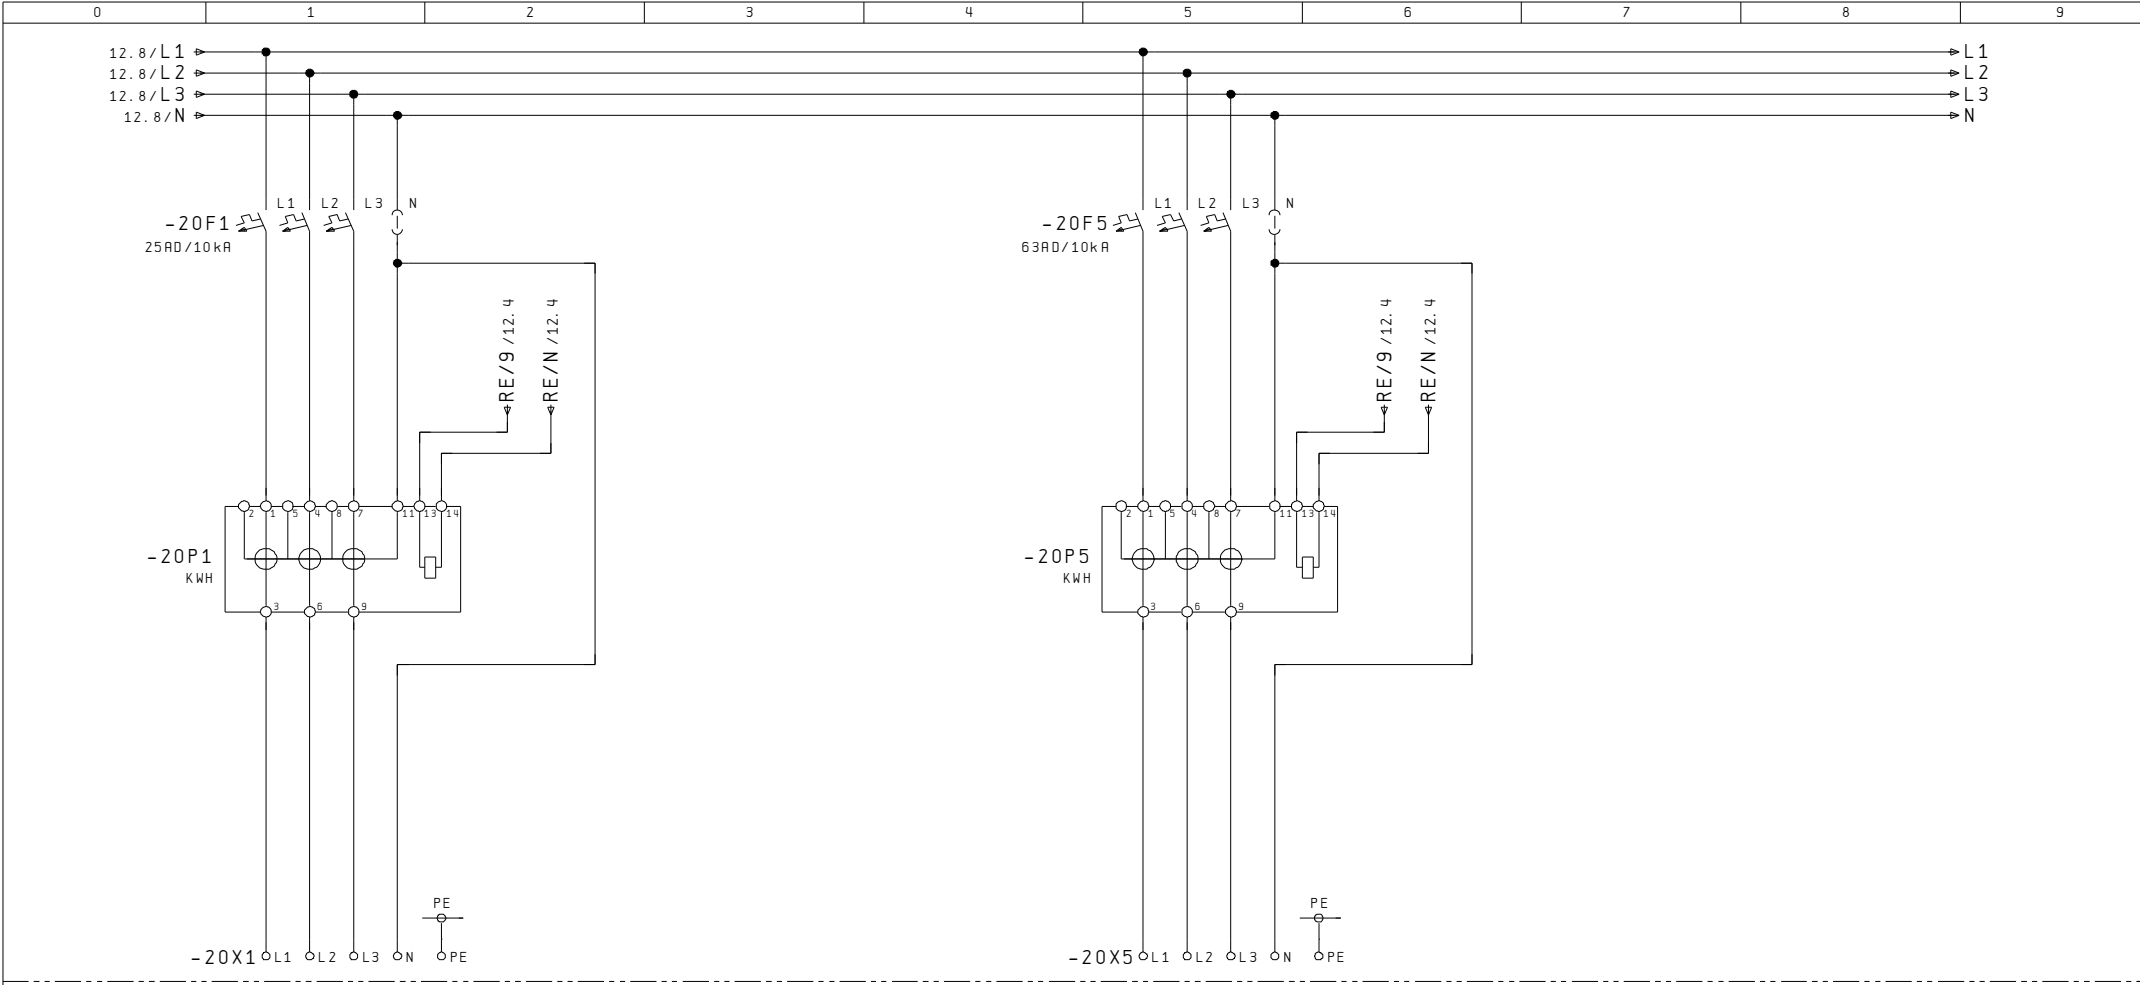

Bezügerabgang
3LNPE / 25A

Bezügerabgang
3LNPE / 63A

12										
Index			Erst.				Messung	A404 532 131	Anl. = X	
			Bearb.	GUM					Ort + AZK	
Änderung	05. Okt. 2007	SCS	Gepf.		AP-Aussenzählerkasten				B1. 20	
	Datum	Name	Makro						Total 20	