


Das Urheberrecht an diesen Techn.Unterlagen, die dem Empfänger persönlich anvertraut sind, verbleiben jederzeit unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert oder an dritt Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.
STB Engineering AG CH-8892 Berschis

Ausdruck für:

- Installation
- Automatiker
- Schaltschrank
- Kunde / Archiv
-

STB Die Schnittstelle zur guten Lösung

Engineering
Automation
Schaltanlagen



STB
Seilereistrasse 3a
CH-8892 Berschis

Tel. 081 720 10 20
Fax. 081 720 10 28
info@stb-ag.ch
www.stb-ag.ch

Stromlaufschema

Änderungsdokumentation

Index	Datum	Name	Blatt-Nr. / Beschreibung
A			

Kunde:


Anlage: AP-Aussenzählerkasten


Auftrags Nr.: A404 541 403

Objekt:

Schrankbez. : +AZK

Anzahl der Seiten : 7

Index		Erst.			Titelblatt	A404 541 403	Anl. = X
Änderung	02. Okt. 2007	SCS	GUM	AP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK
	Datum	Name	Makro					B1. 1
								Total 22

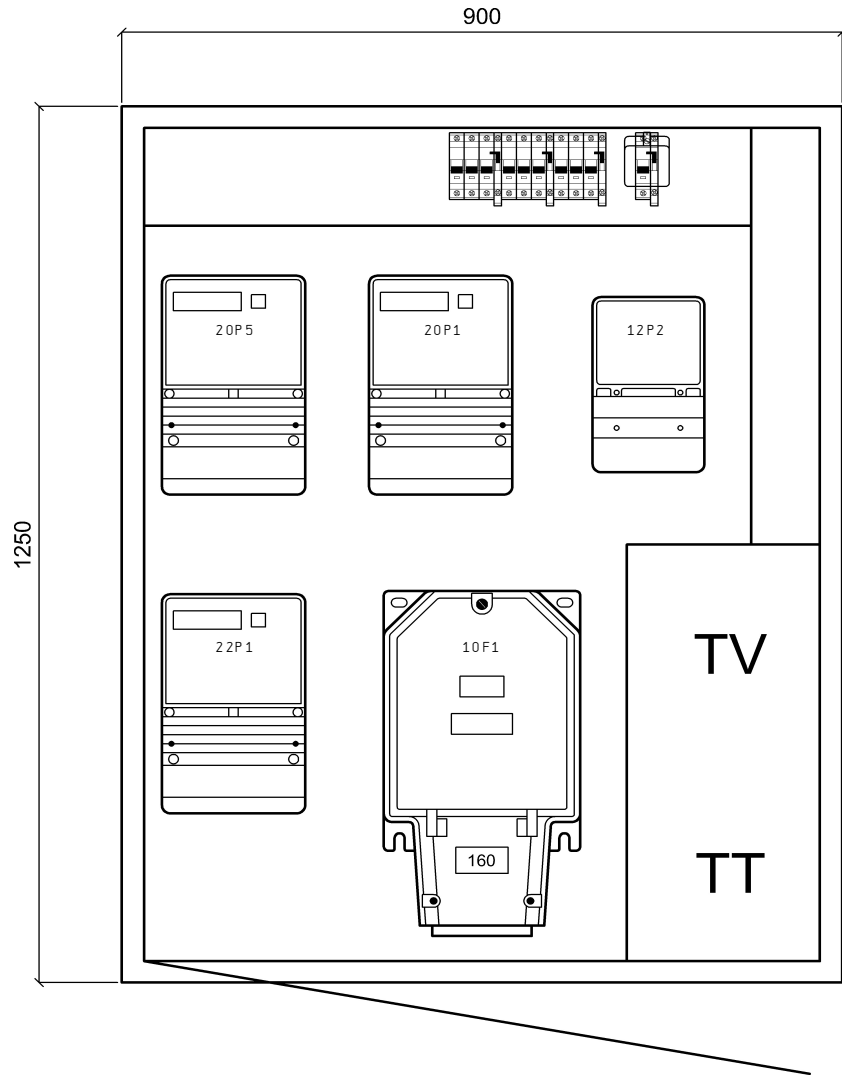

AP-Aluminiumschrank, Front und Seitenwand grundiert
Rückwand roh

Kastenmass: 900x1250x230mm

Ausführung ohne Regendach
bei Bedarf, im Zubehör, separat bestellen

Netz: 3x400/230VAC / 50Hz

In: 63A

Icu: 10kA


Ipk: 18kA

Nullungsart: TN-C / TN-S

Berührungsschutz: IP 2X / (Laien)

Schutzart Schrank: IP 43



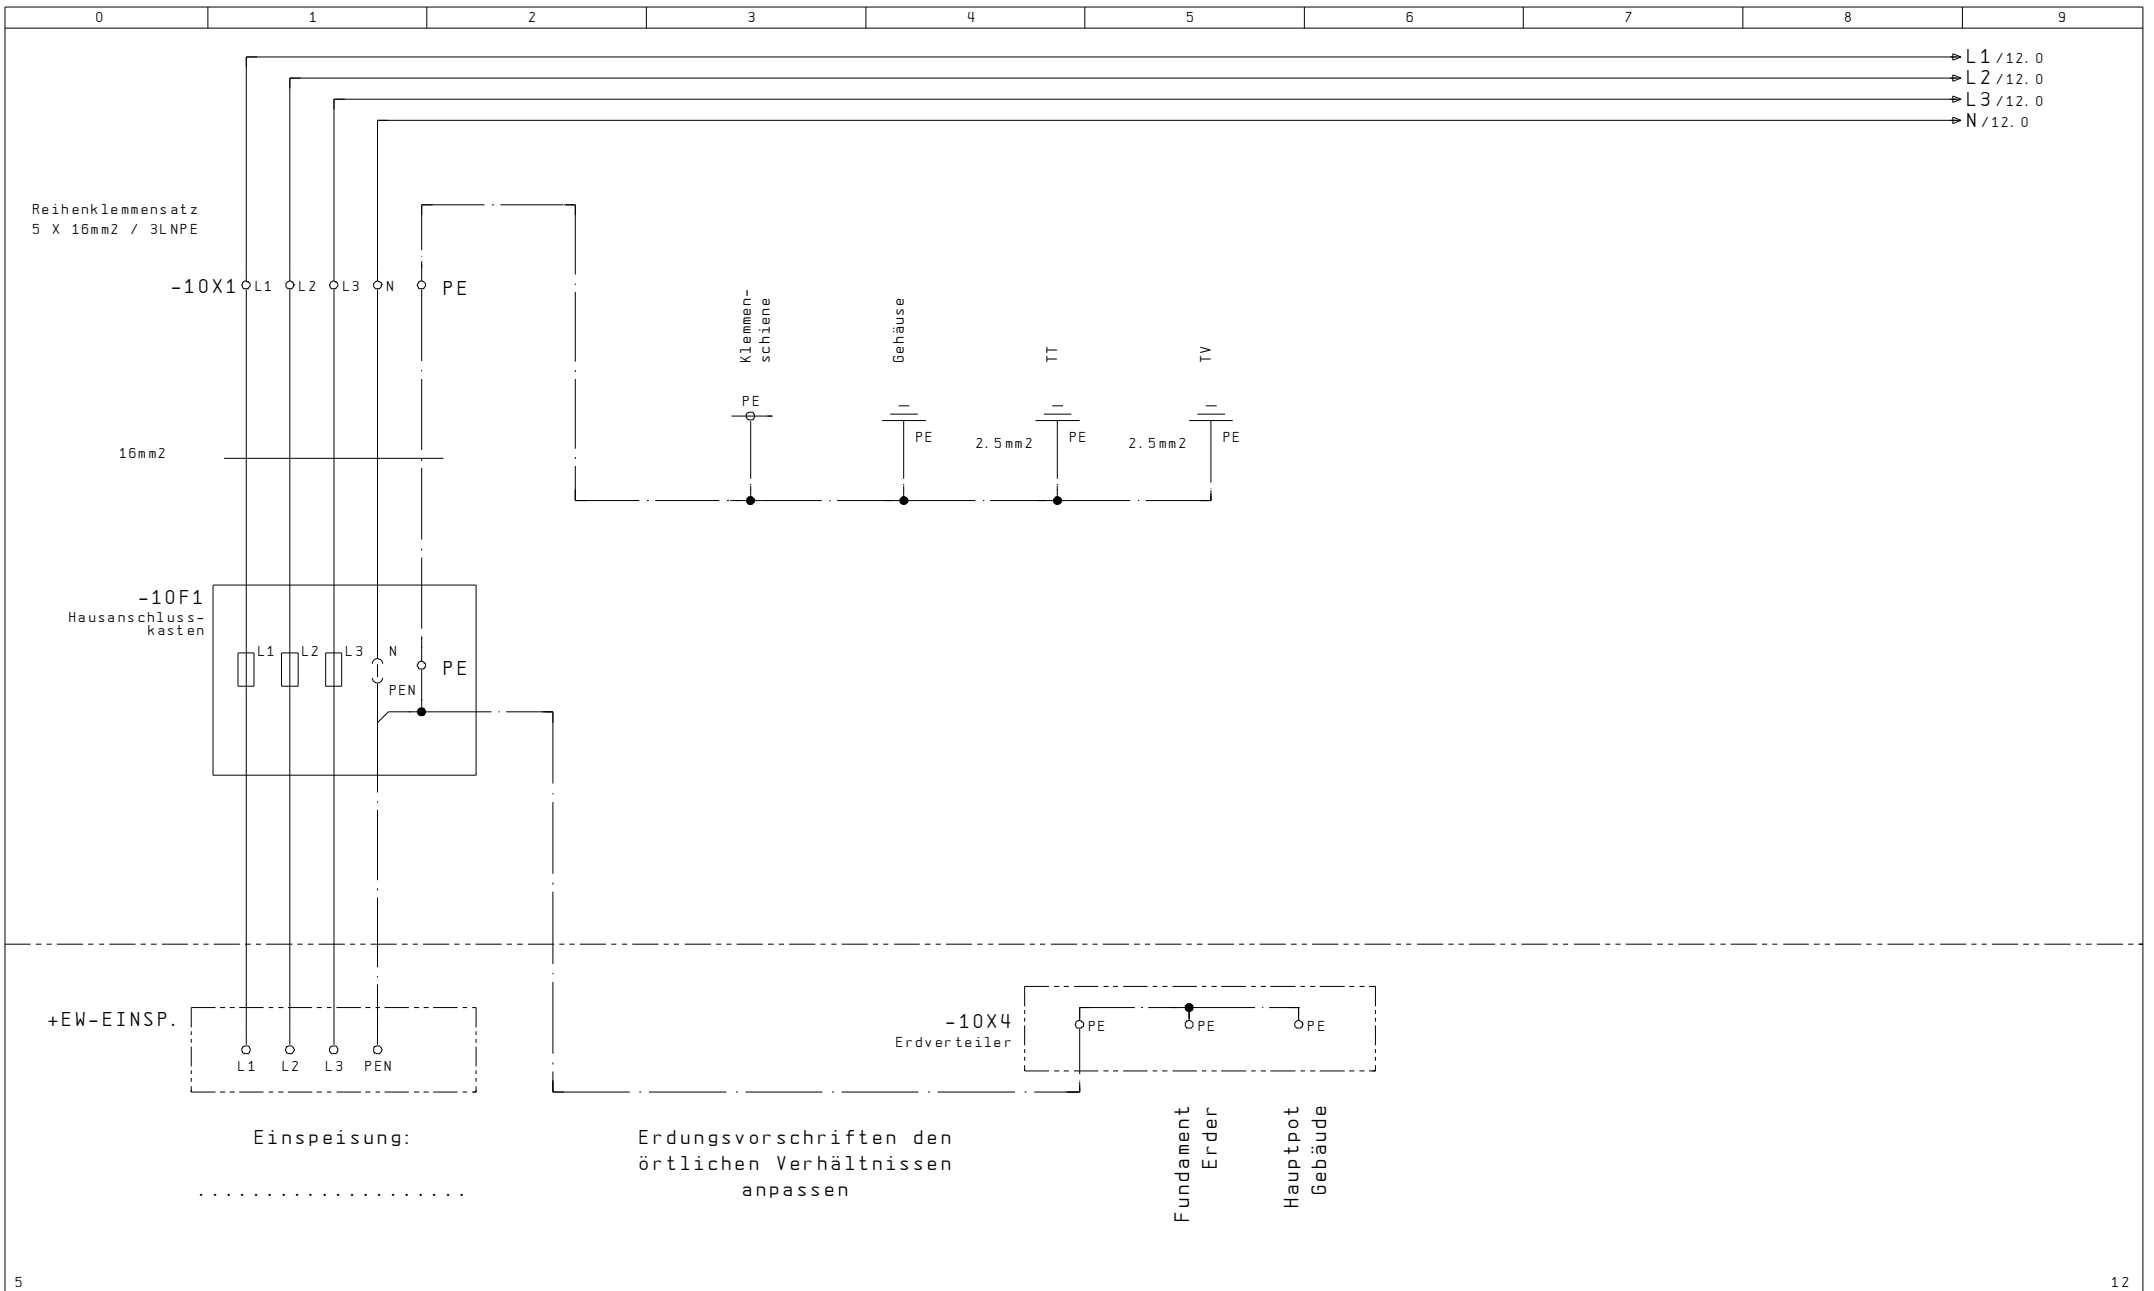

5			12		
Index			Erst.		
			Bearb.	GUM	
Änderung	15. Okt. 2007	SCS	Gepf.		AP-Aussenzählerkasten
	Datum	Name	Makro		




Einspeisung
HAK
Erdung

A404 541 403


Anl. = X
Ort = AZK


B1. 10	
Total 22	

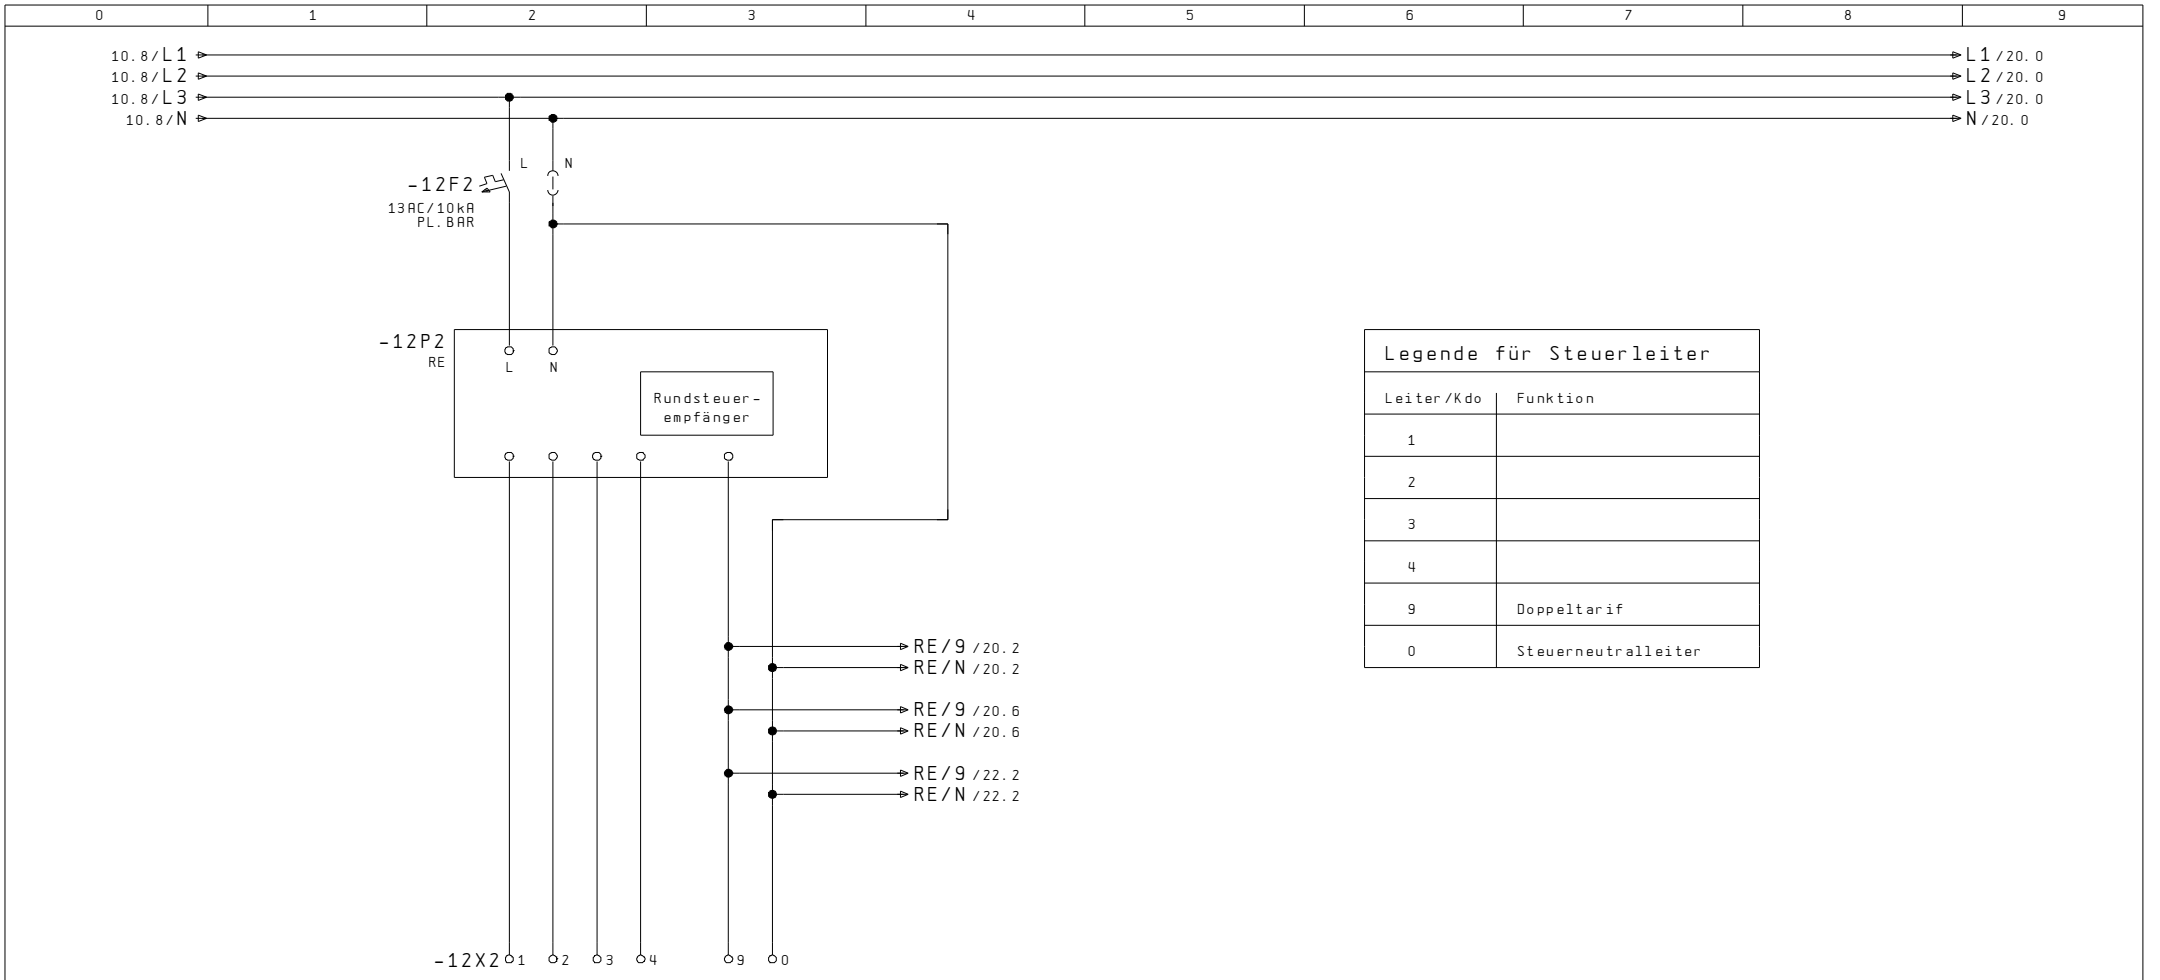

Legende für Steuerleiter	
Leiter /Kdo	Funktion
1	
2	
3	
4	
9	Doppeltarif
0	Steuerneutraleiter


RE - Klemmsatz
6x6mm² / 5LN

Index		Erst.			Rundsteuer-empfänger	A404 541 403	Anl. = X
Änderung	15. Okt. 2007	SCS	GUM	AP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK
	Datum	Name	Makro					B1. 12
								Total 22

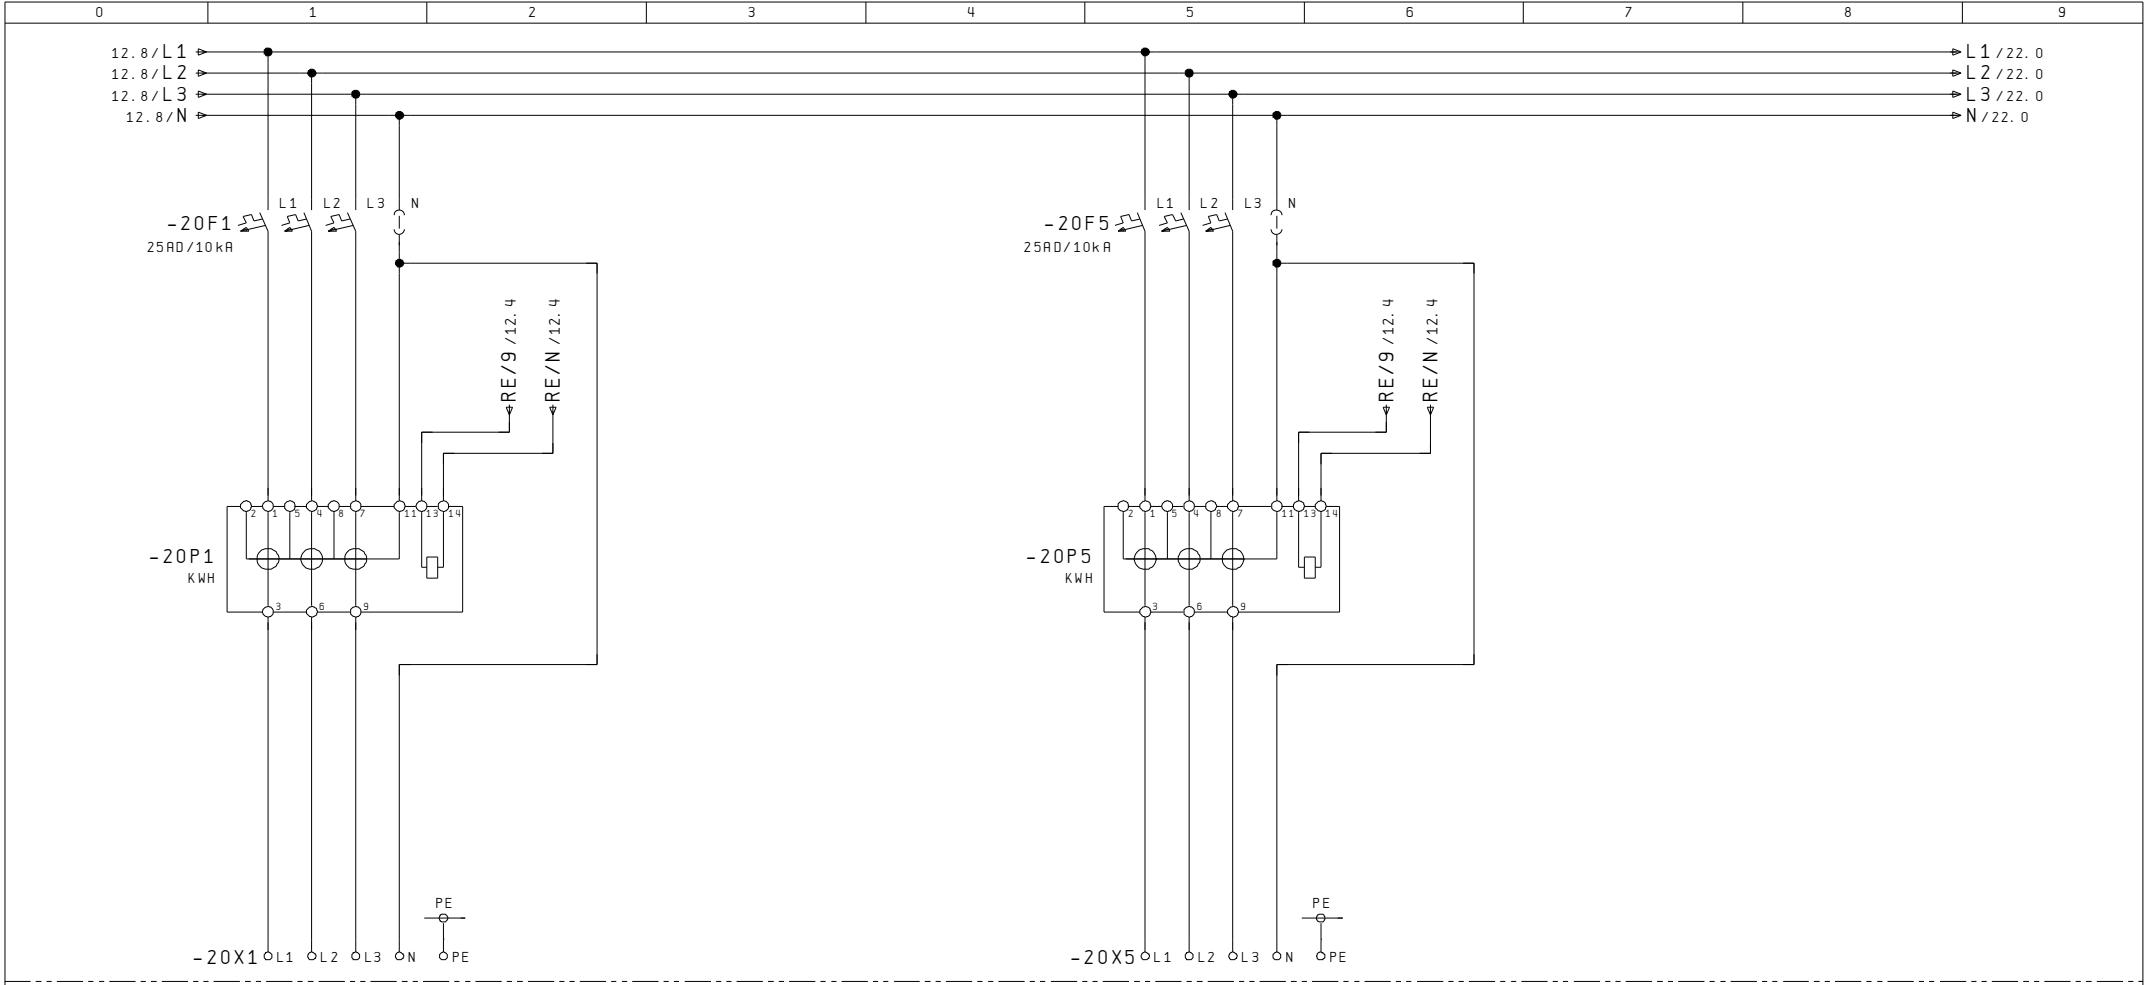

Bezügerabgang
3LNPE / 25A

Bezügerabgang
3LNPE / 25A


Index		Erst.			Messung	A404 541 403	Anl. = X	
Änderung	15. Okt. 2007	SCS	GUM	AP-Aussenzählerkasten			Ort +AZK	
	Datum	Name	Makro					B1. 20	
								Total	22



Bezügerabgang
3LNPE / 25A

.....

20

Index		Erst.		Messung	A404 541 403	Anl. = X	
Änderung	15. Okt. 2007	SCS	AP-Aussenzählerkasten				Ort +AZK	
	Datum	Name	Makro				B1. 22	
							Total	22