

AP-Aluminiumschrank, Front und Seitenwand grundiert
Rückwand roh

Kastenmass: 1400x750x230mm

Ausführung ohne Regendach
bei Bedarf, im Zubehör, separat bestellen

Netz: 3x400/230VAC / 50Hz

In: 63A


Icu: 10kA


Ipk: 18kA

Nullungsart: TN-C / TN-S

Berührungsschutz: IP 2X / (Laien)

Schutzart Schrank: IP 43

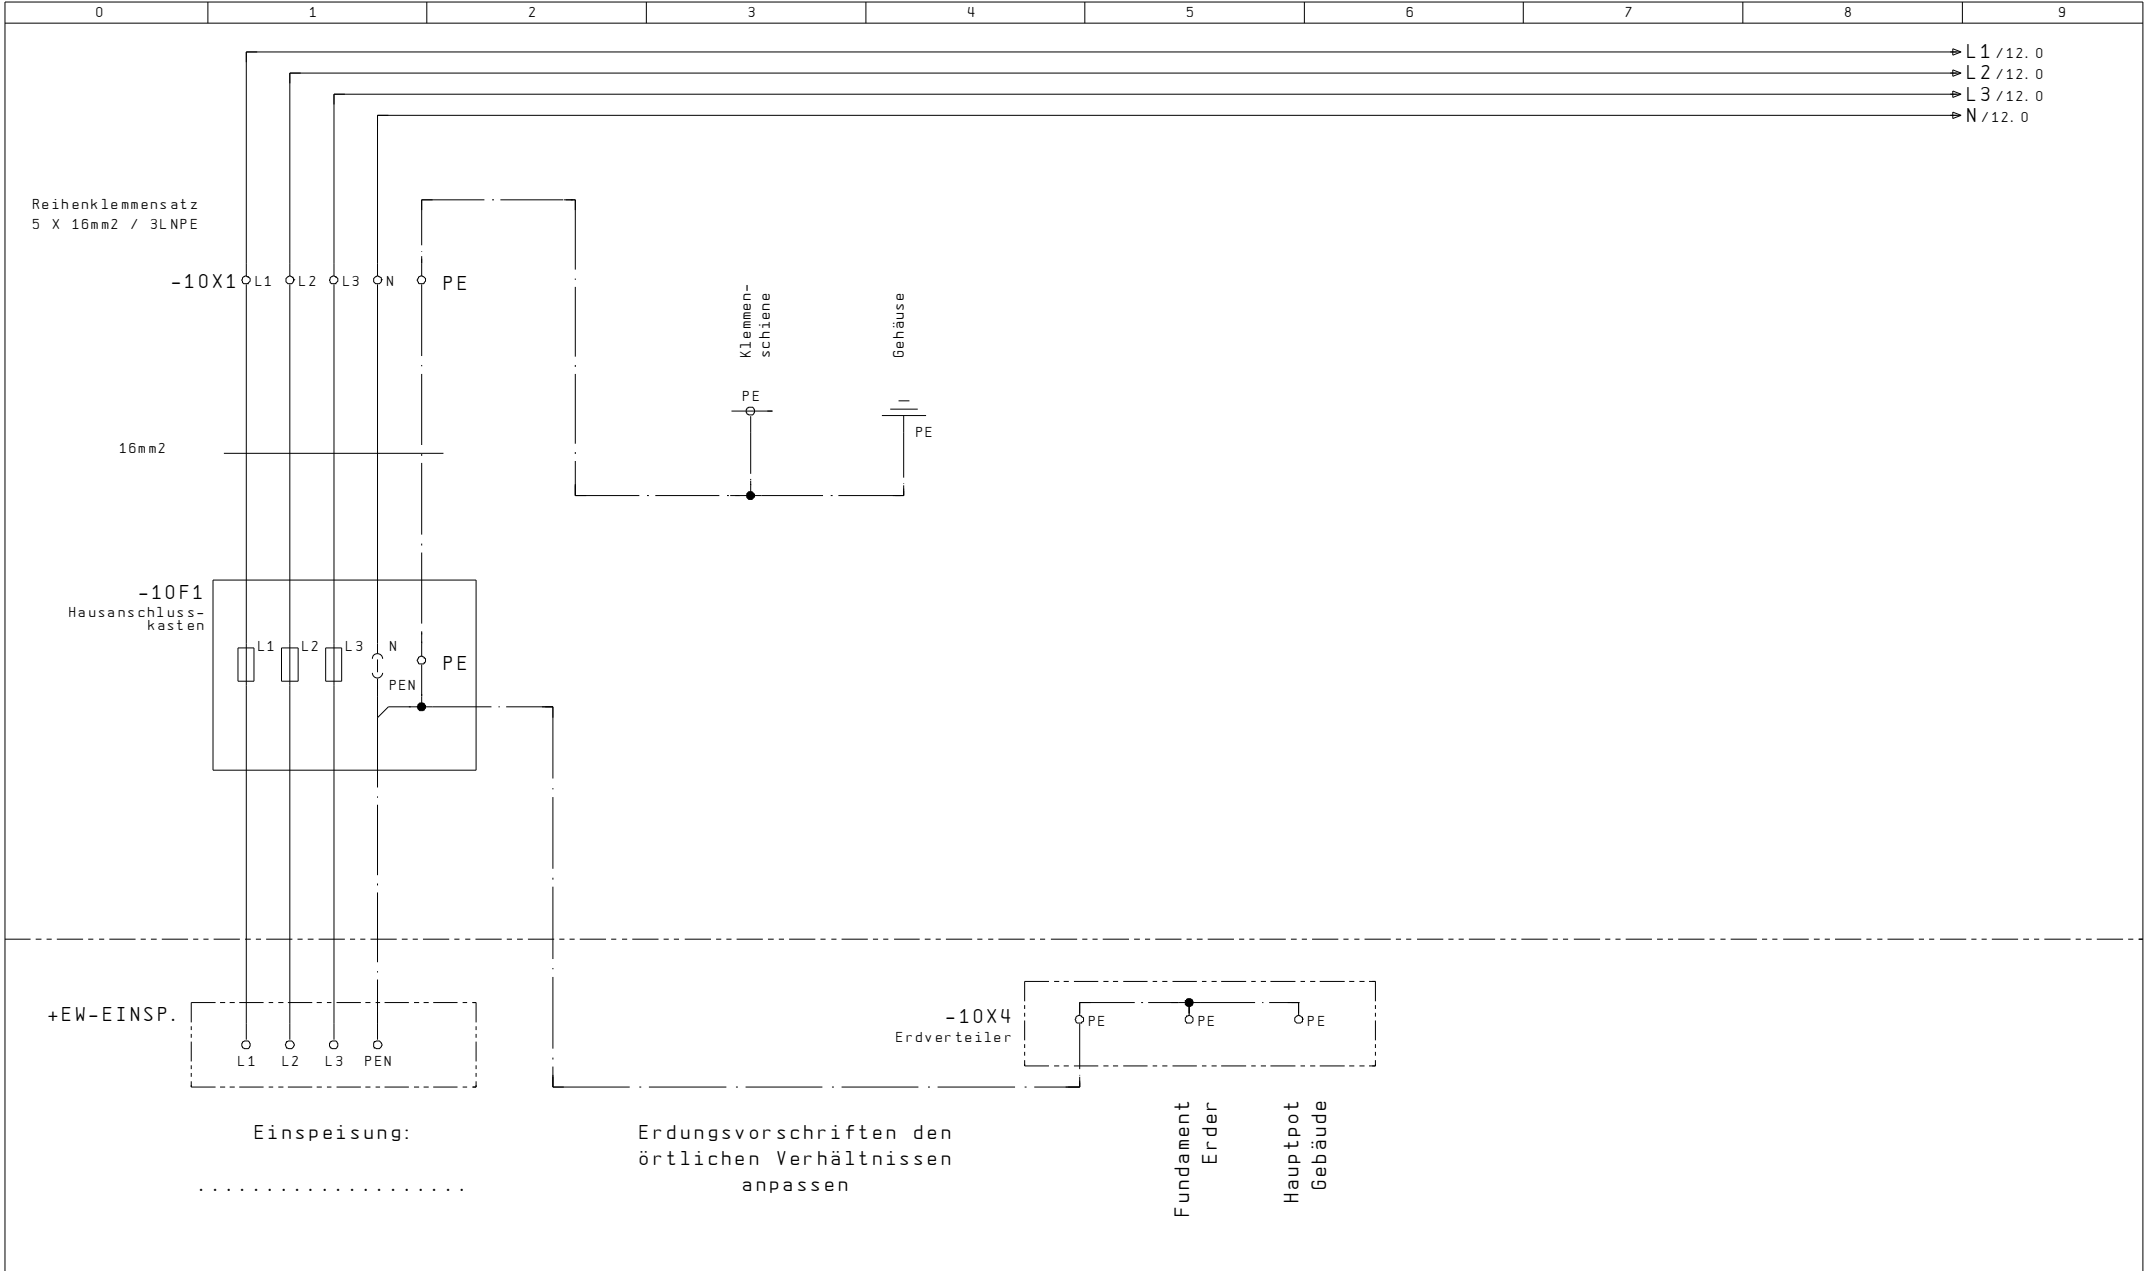


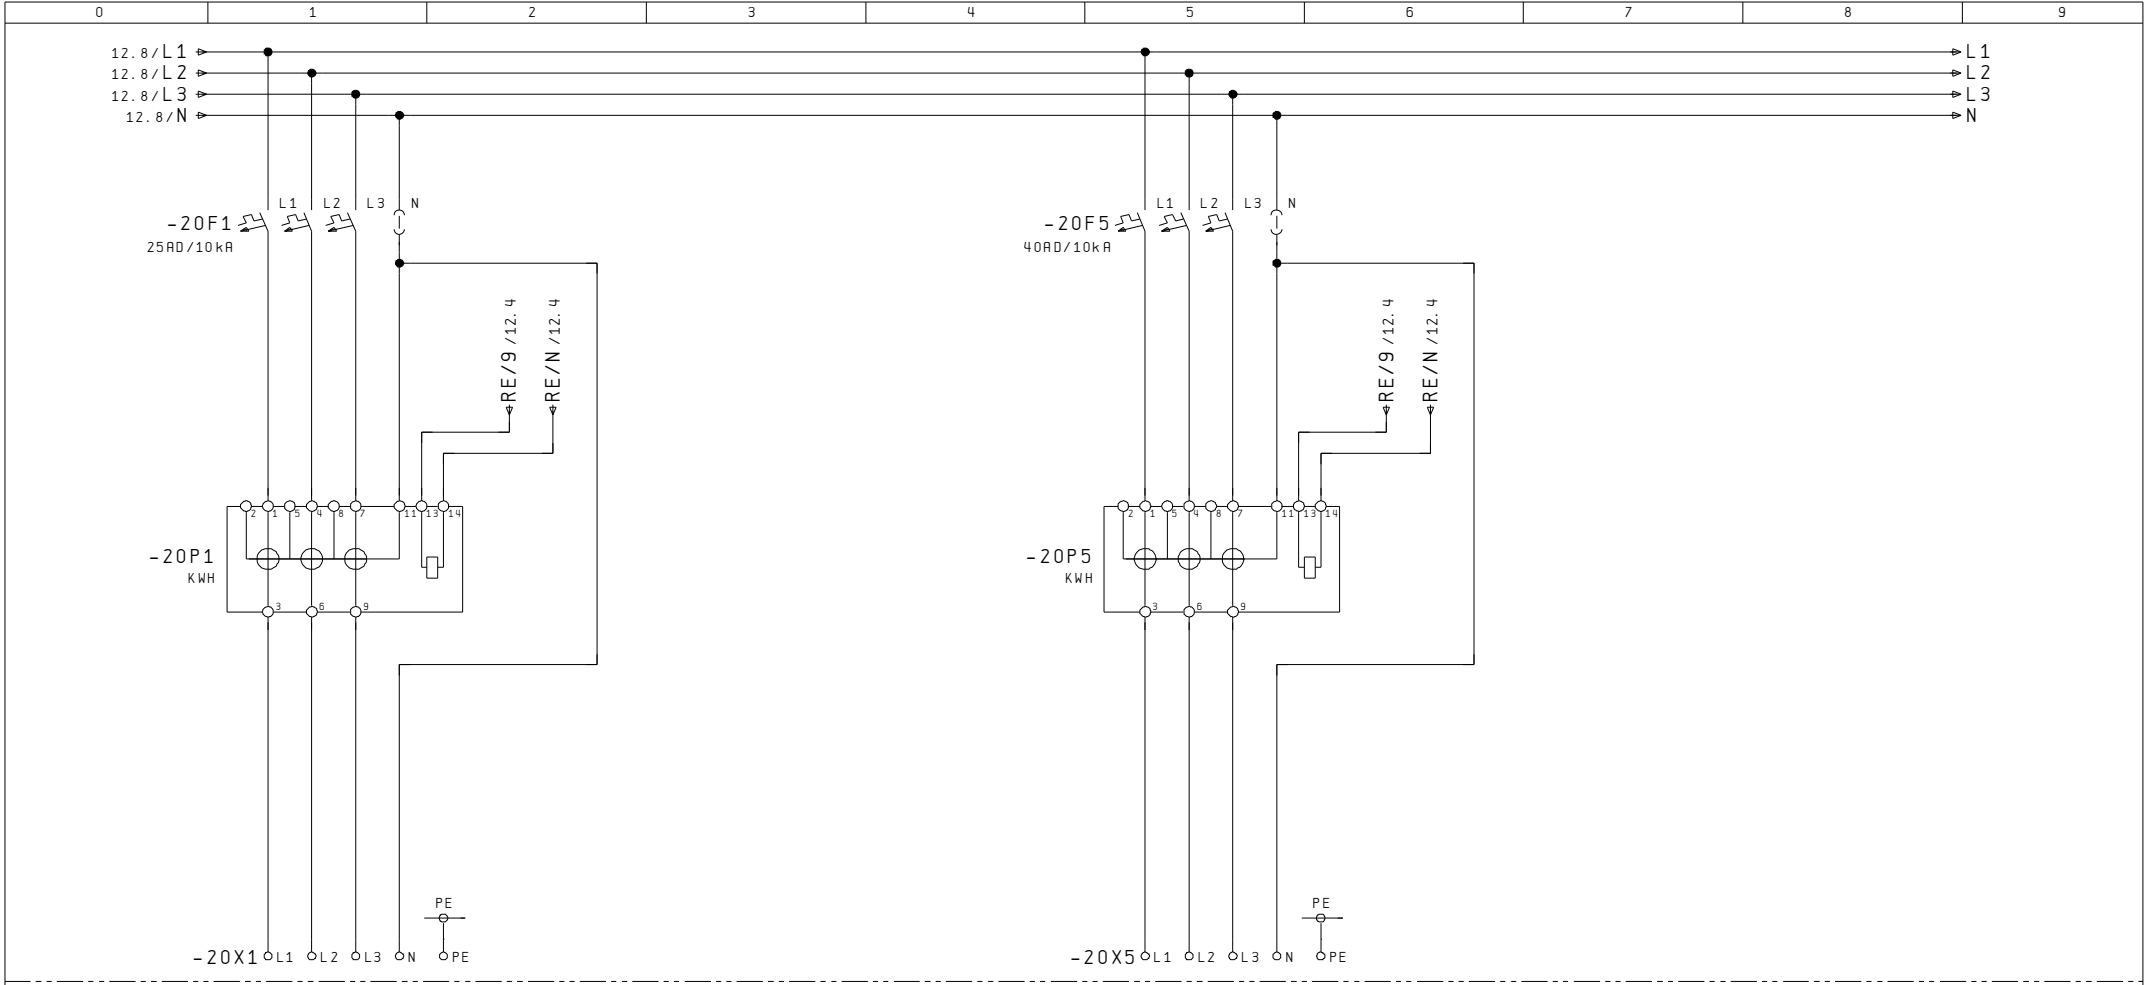
| | | | | | | | | |
|----------|---------------|-------|-----|-----------------------|--|------------------------------|--------------|----------|
| 5 | | | | 12 | | | | |
| Index | | Erst. | | AP-Aussenzählerkasten |  | Einspeisung HAK Erdung | A404 542 105 | Anl. = X |
| Änderung | 05. Okt. 2007 | SCS | GUM | | | | | Ort +AZK |
| Datum | Name | Makro | | | | | | |
| | | | | | | | B1. | 10 |
| | | | | | | | Total | 20 |



| Legende für Steuerleiter | |
|--------------------------|--------------------|
| Leiter /Kdo | Funktion |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 9 | Doppeltarif |
| 0 | Steuerneutraleiter |

RE - Klemmsatz
6x6mm² / 5LN


| | | | | | | | | |
|----------|---------------|--------|-------|-----------------------|--|--------------------------|--------------|----------|
| Index | | Erst. | | |  | Rundsteuer- empfänger | A404 542 105 | Anl. = X |
| | | Bearb. | GUM | | | | | Ort +AZK |
| Änderung | 05. Okt. 2007 | SCS | Gepf. | AP-Aussenzählerkasten | | | | B1. 12 |
| | Datum | Name | Makro | | | | | Total 20 |



Bezügerabgang
3LNPE / 25A

Bezügerabgang
3LNPE / 40A

12

| | | | | | | | | | |
|----------|---------------|-------|-------|-----------------------|--|---------|--------------|----------|----|
| Index | | Erst. | | |  | Messung | A404 542 105 | Anl. = X | |
| Änderung | 05. Okt. 2007 | SCS | GUM | AP-Aussenzählerkasten | | | | Ort +AZK | |
| | Datum | Name | Makro | | | | | B1. 20 | |
| | | | | | | | | Total | 20 |